


Schéma zapojenia vetracej jednotky

teplovodný register
CFL 32-WRG-PWW

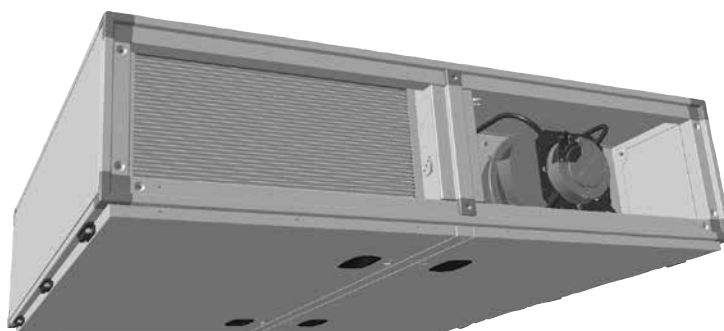

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

farby kabeláže:


- hlavný prúdový okruh : čierny
- nulový vodič : biedomodrý
- ochranný vodič : žltozelený
- riadiaci okruh striedavého prúdu : červený/červenobiely
- riadiaci okruh jednosmerného prúdu : tmavomodrý/tmavomodrý/biely
- beznapätový kontakt (cudzie napätie) : oranžový

POZOR!

Pred uvedením rozvádzača do prevádzky treba dodržať nasledovné:

1. Všetky prípojky vyhotovte podľa miestnych predpisov dodávateľa energie
2. U všetkých skrutiiek spojov a kontaktov ako aj neobsadených kontaktov sa musí skontrolovať riadne dotiahnutie (hrozí uvoľnenie pri transporte).
3. Použitie ističe motorov EC ventilátorov a el. registrov sú využívané ako ističe vedenia, nemusia byť nastavené na menovitý prúd.
4. Sieťové napätie porovnať s pripájacím napätím rozvádzača.
5. Dĺžky vodičov snímačov/servomotorov, 24V-riadiacich vedení max. 50m
Neukladať spolu s 230/400V vedeniami alebo použiť tienené káble
6. Uvedené prierezy vedení sú minimálne prierezy medených vodičov bez zohľadnenia dĺžky káblov a stavebných daností. Typy káblov zvolte podľa spôsobu uloženia.
7. Na zabezpečenie protimrazovej ochrany zariadenia sa hlavný vypínač Q1 nesmie vypnúť.
8. Prúdové chrániče RCD Sú dovolené výlučne ako všeprúdové chrániče typu B s 300 mA.

zmena	dátum	meno	presúš. povod	05.04.2017 Kur	jednotka CFL-32 PWW, PKW	nahradený	nahradený	POKYNY NA UVEDENIE DO PREVÁDZKY	62-34-030-001	Art.Nr. 3065199_SK	EP/JAN P8 2.6.3	list od 15 listy

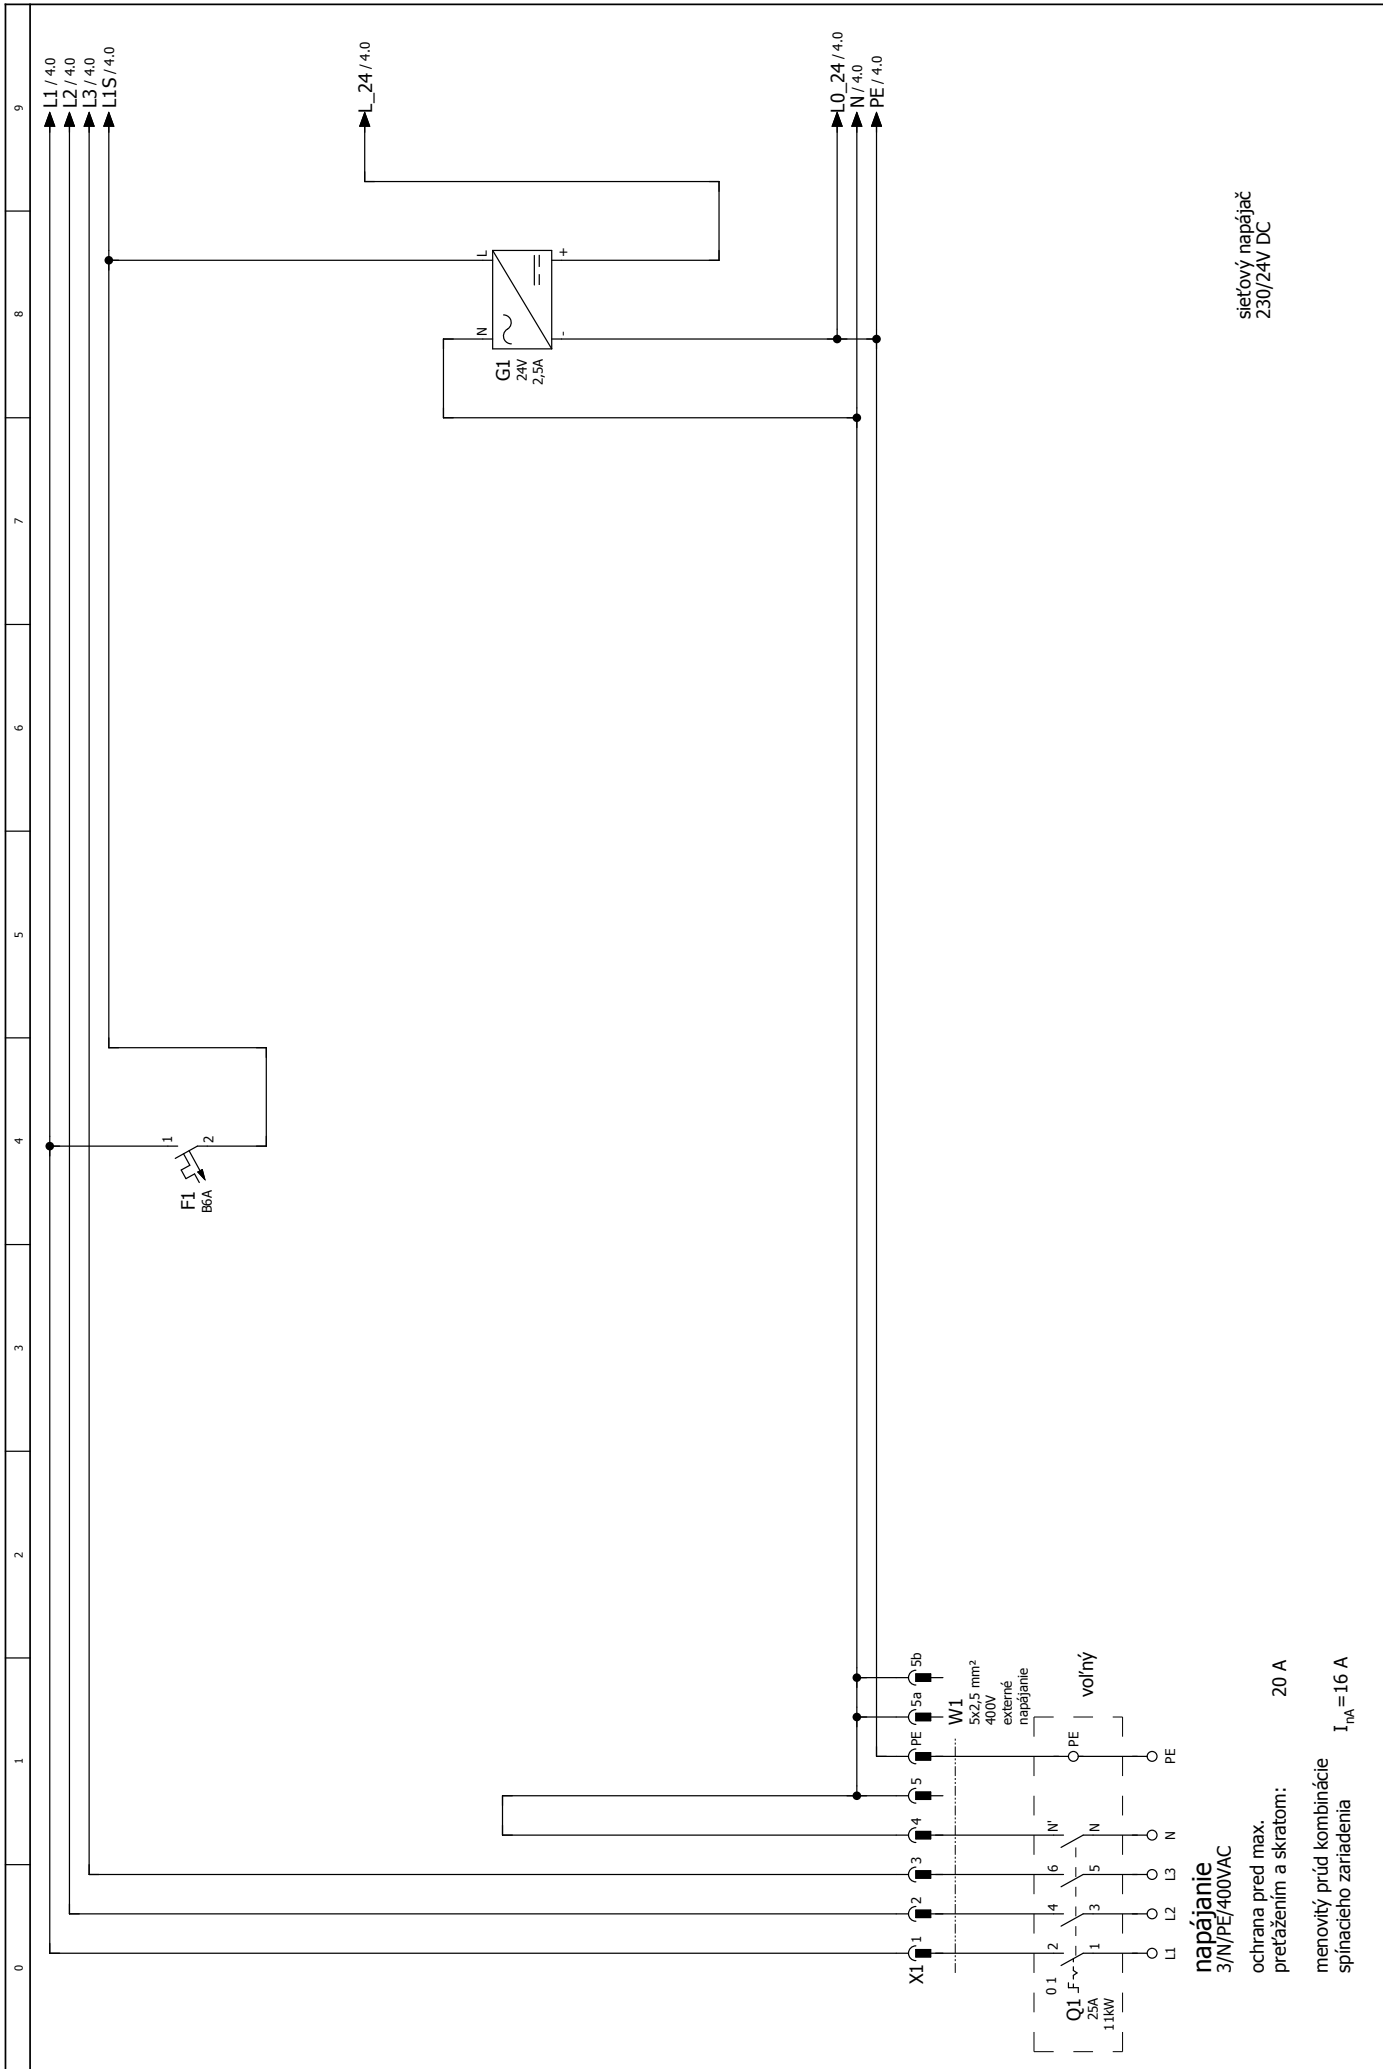

sietový napájáč
230/24V DC


napájanie
3/N/PE/400VAC

ochrana pred max.
preťažením a skratom: 20 A


menovitý prúd kombinácie
spínacieho zariadenia $I_{nA} = 16 A$

zmena	dátum	meno	preskúš.	pôvod	62-34-030-001	nahradený	jednotka	CFL-32 PWW, PKW	NAPAJANIE HLAVNY VYPINAC RIADIACE TRAFU	62-34-030-001	Art.Nr. 3065199_SK	lit	3
						nahradený			EPLAN P8 2.6.3			od	15 listy
									TR				




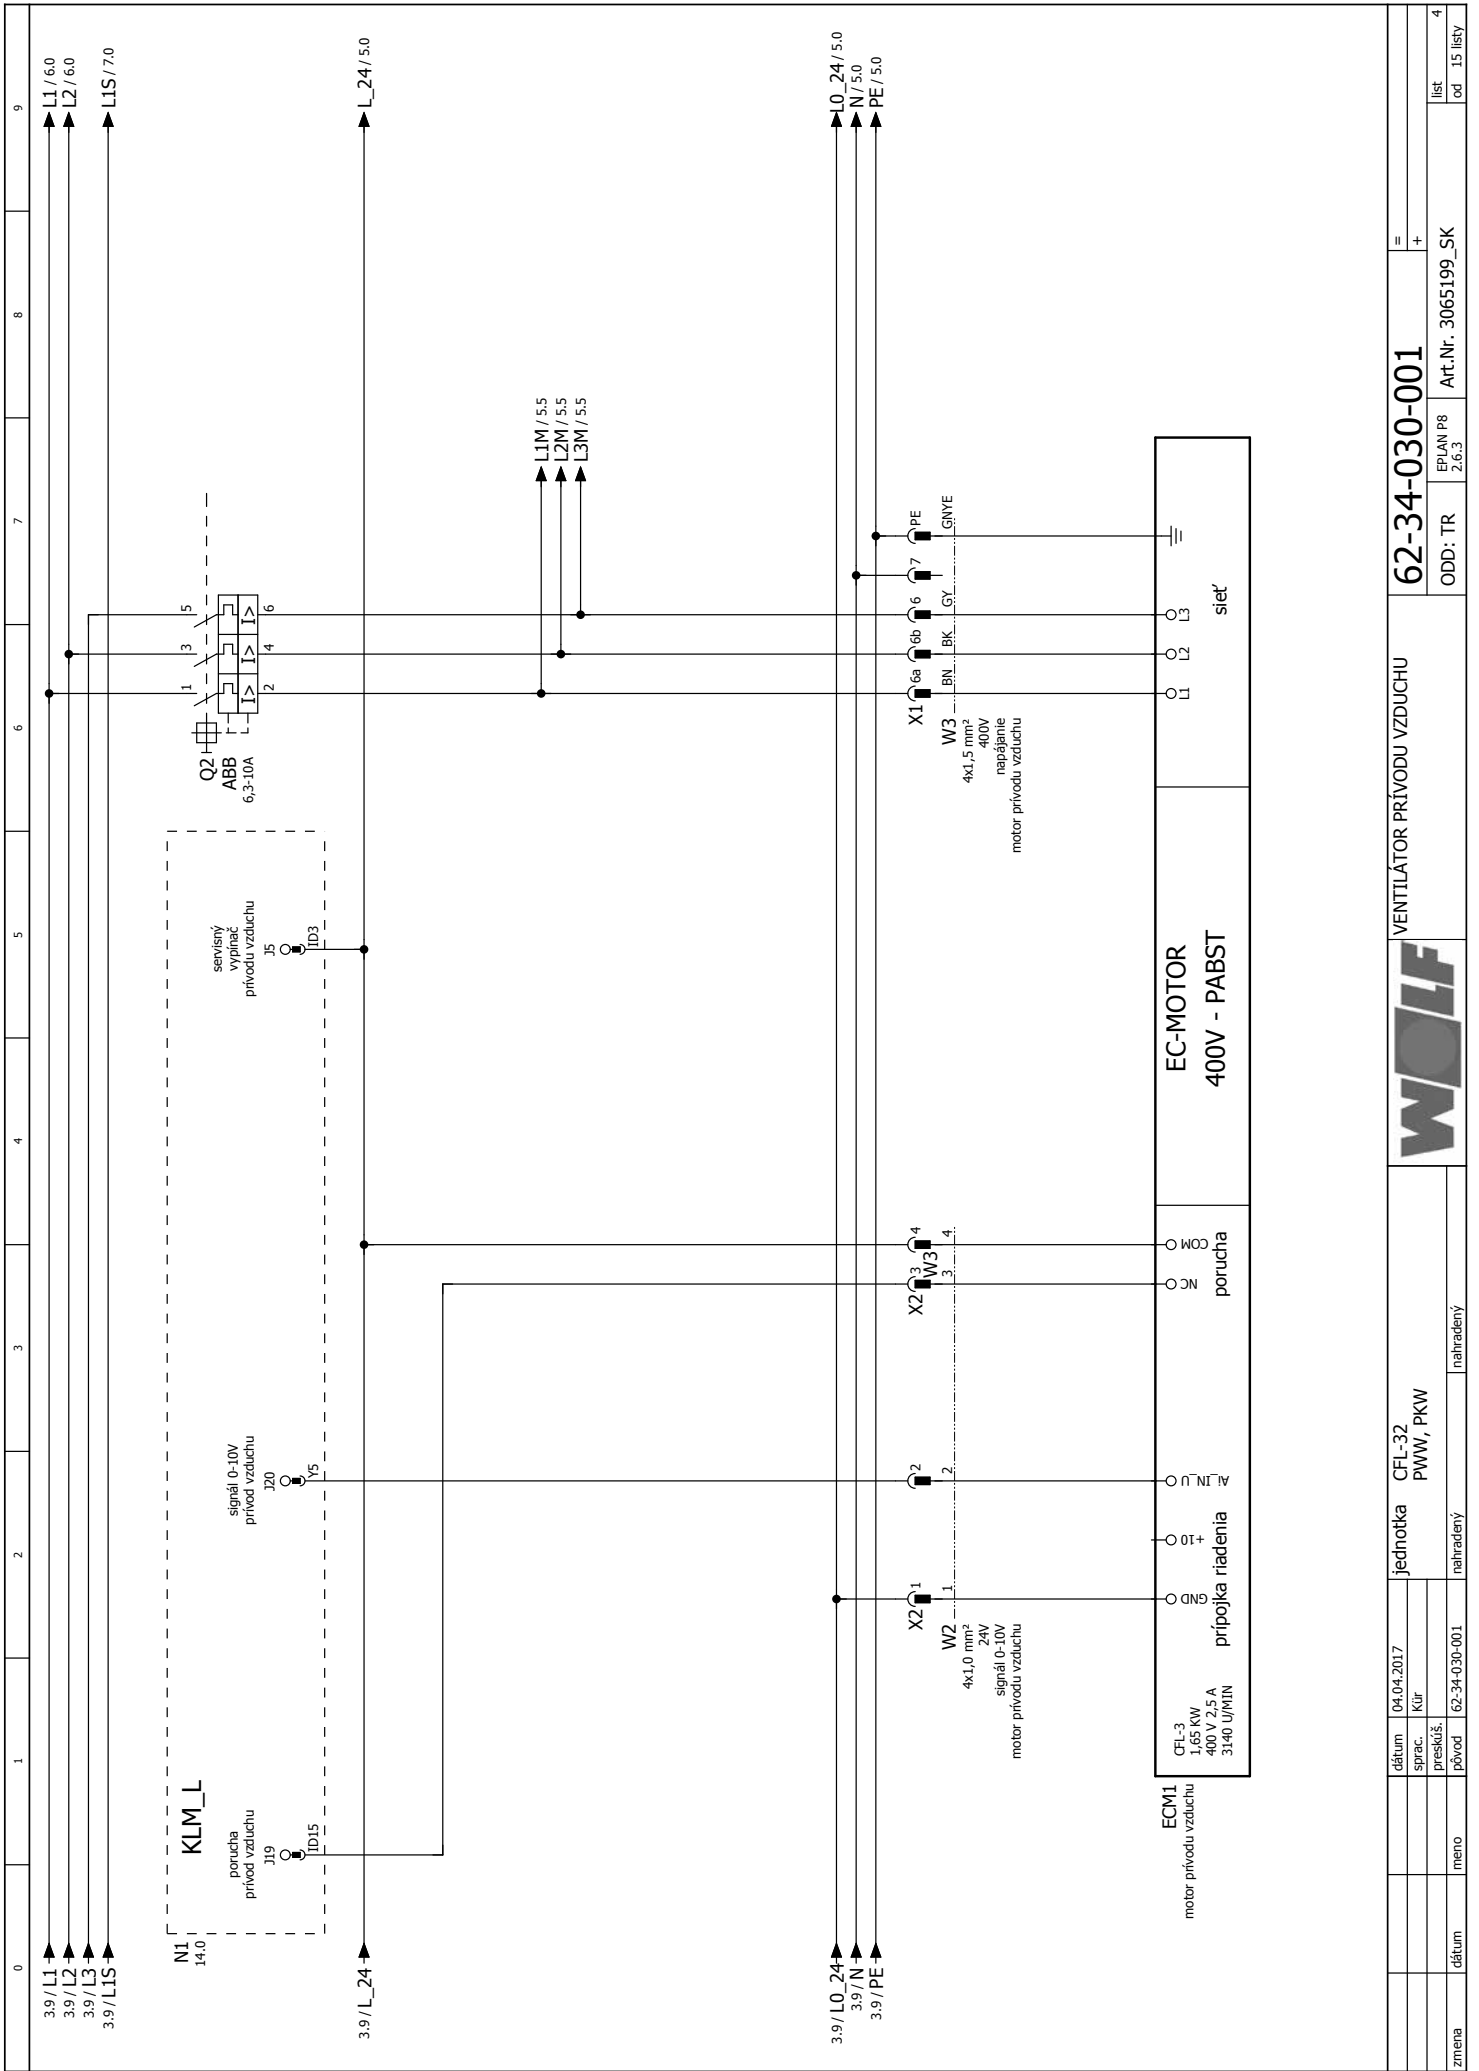


zmena	dátum	meno	príjmovod	62-34-030-001	nahradený	jednotka	CFL-32 PWW, PKW	VENTILÁTOR PRÍVODU VZDUCHU	62-34-030-001	EP/JAN P8 2.6.3	Art.Nr. 3065199_SK	= +	list od 15 listy	4
-------	-------	------	-----------	---------------	-----------	----------	--------------------	----------------------------	---------------	--------------------	--------------------	--------	---------------------	---

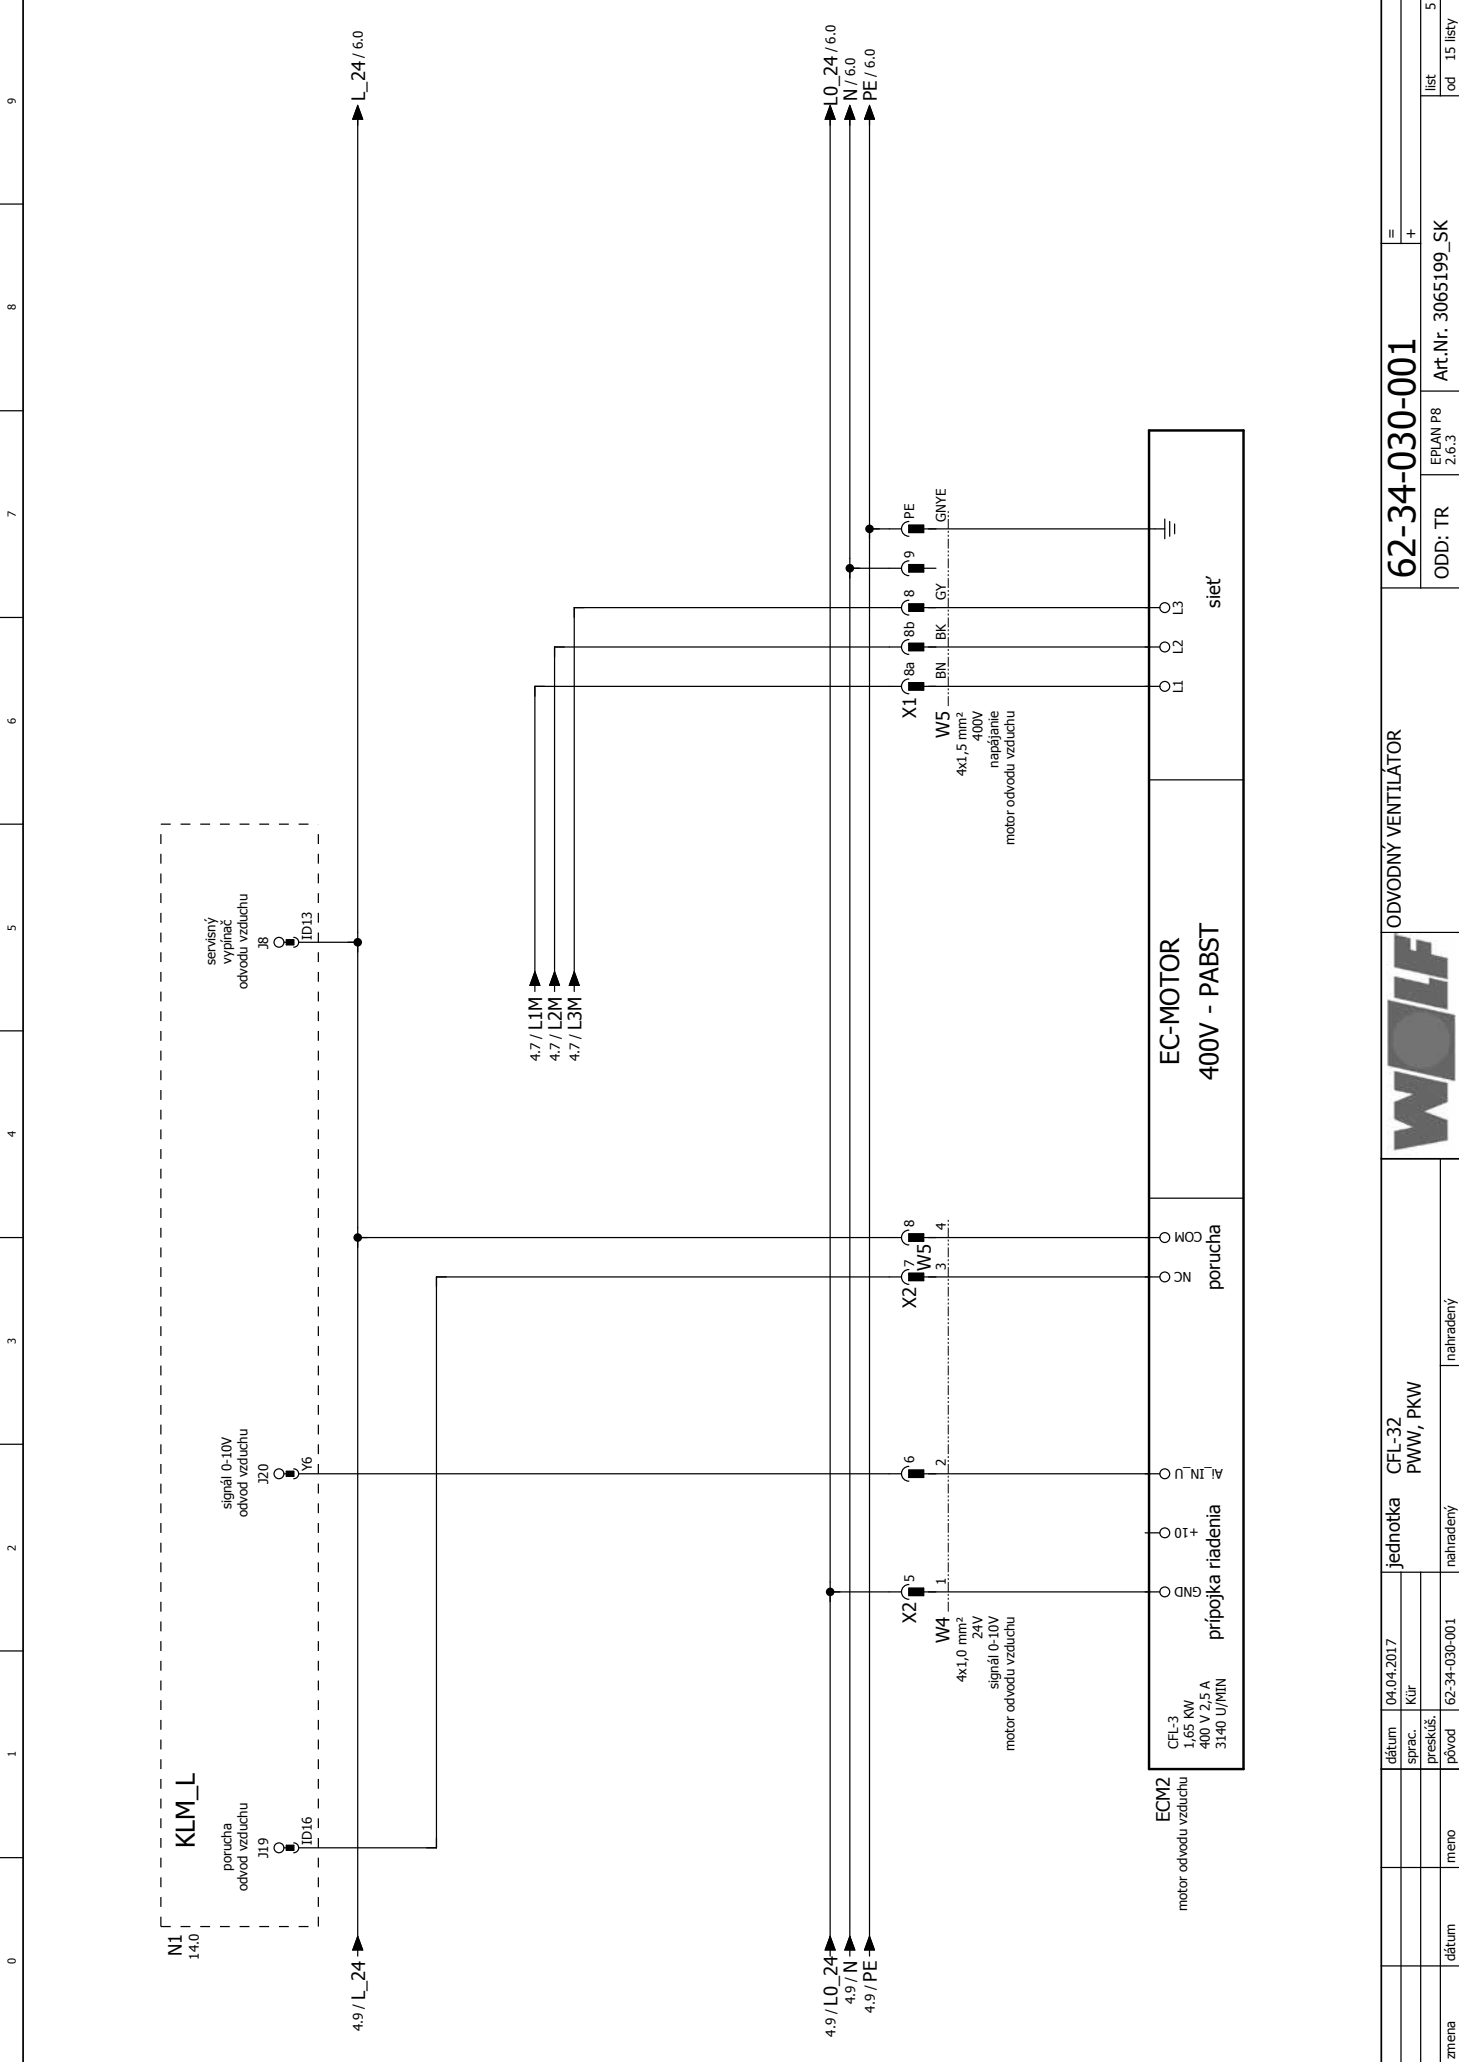


zmena	dátum	meno	pôvod	62-34-030-001	nahradený	CFE-32 PWW, PKW	ODVODNÝ VENTILÁTOR	62-34-030-001	+	lit	5
									ODD: TR	EPLAN P8	
										Art.Nr. 3065199_SK	od 15 listy

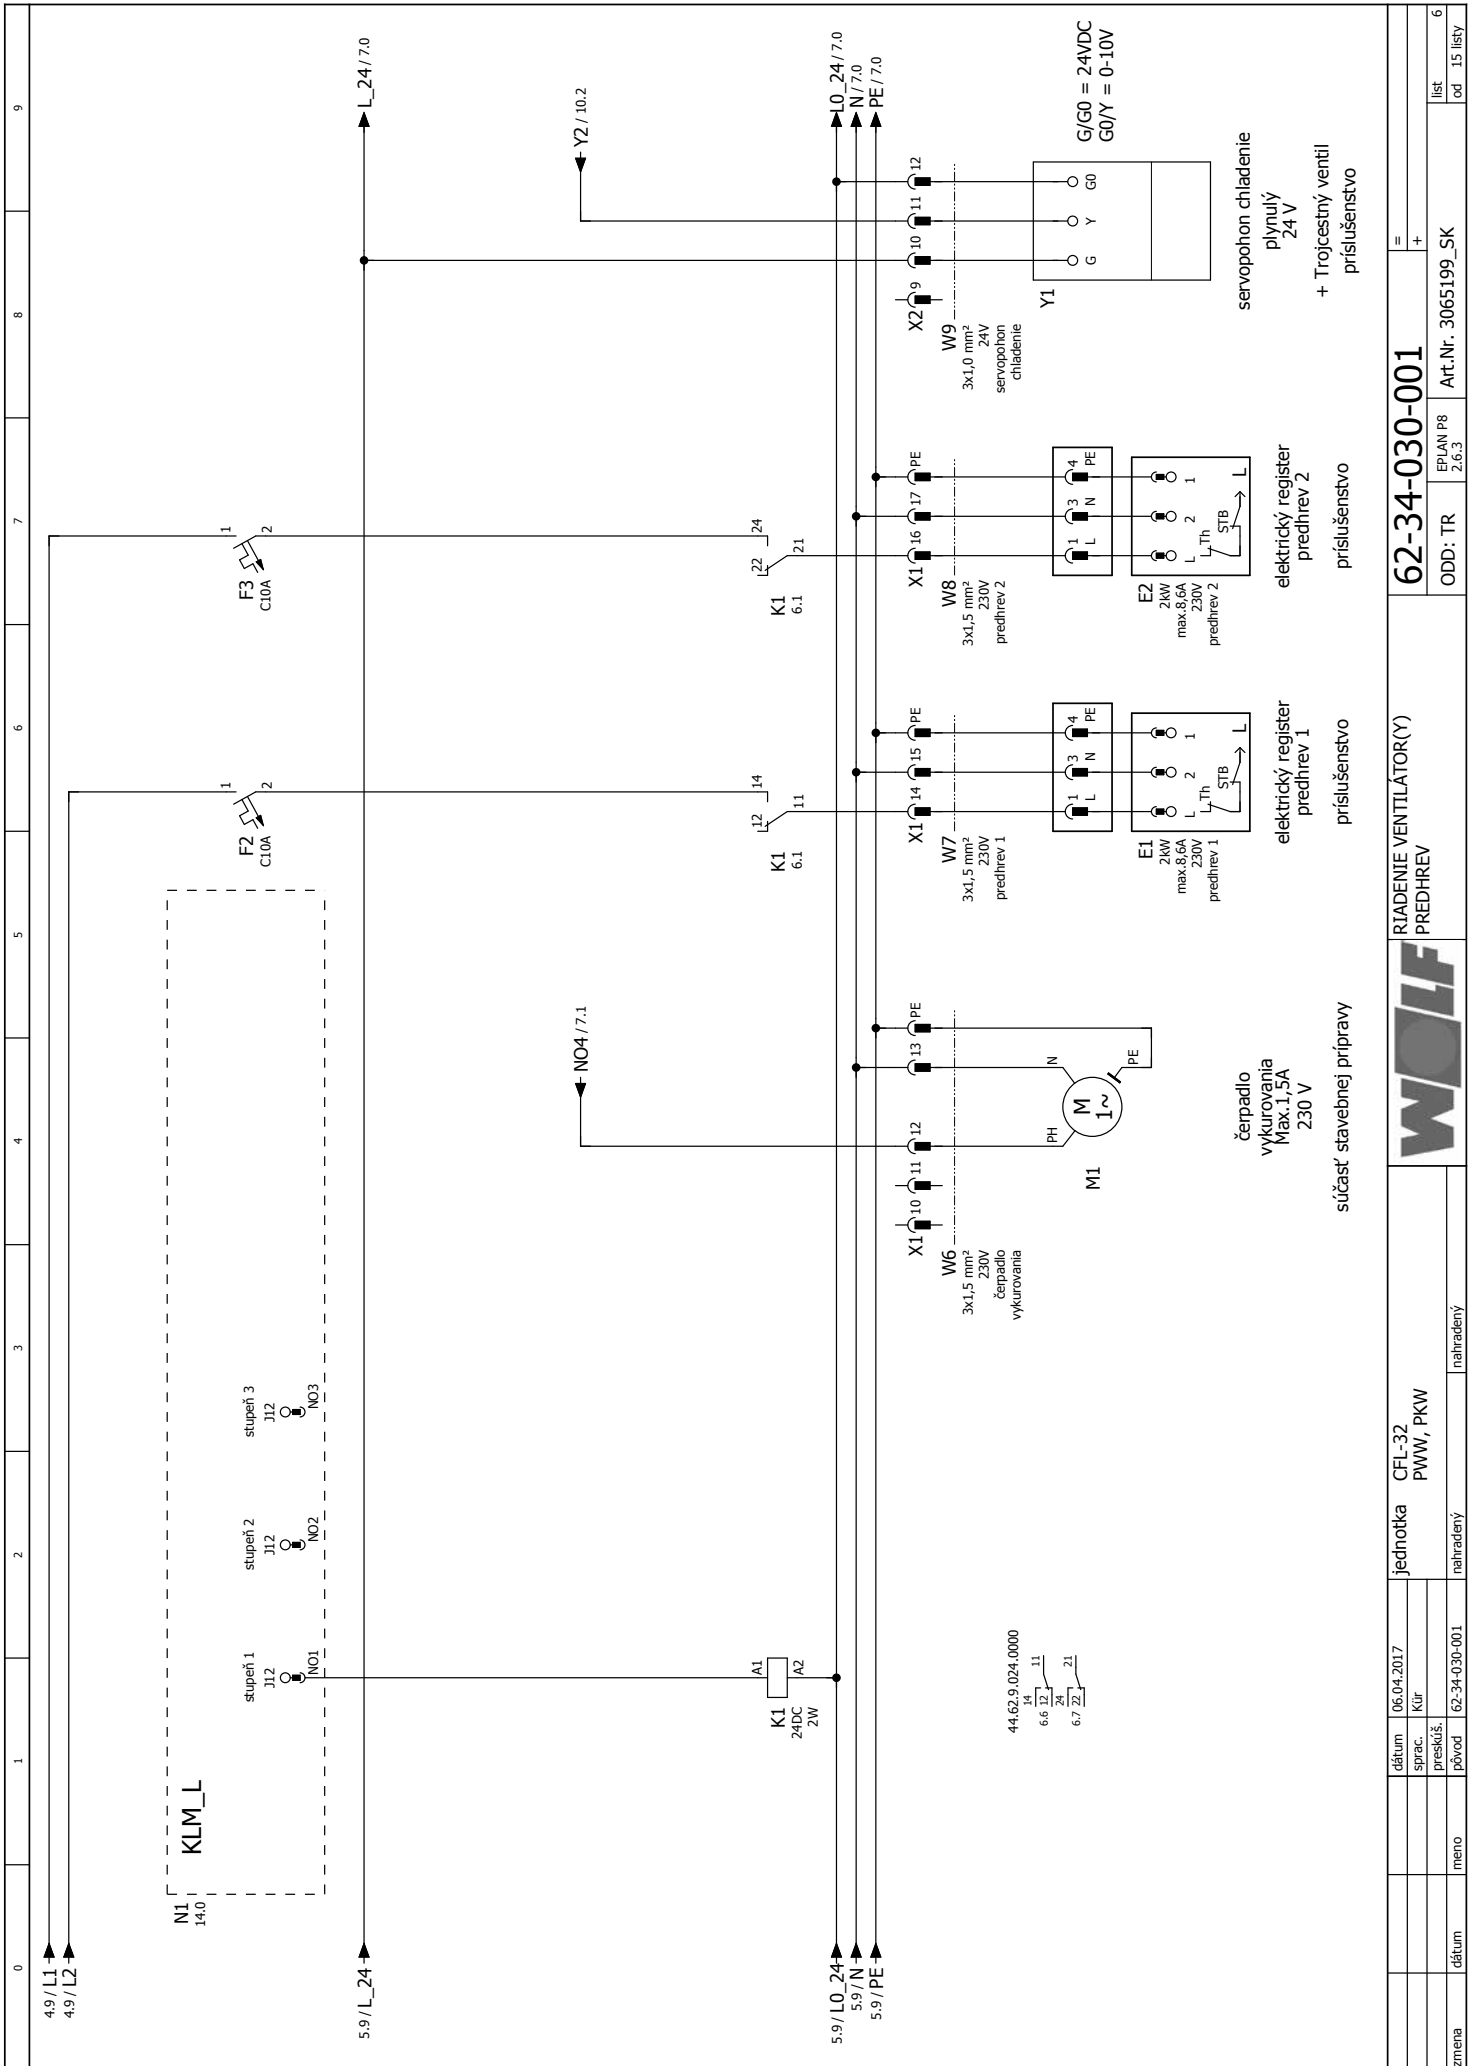


zmena	dátum	meno	príloha	62-34-030-001	nahradený	nahradený	RIAENIE VENTILÁTOR(Y) PREDREV	62-34-030-001	Art.Nr. 3065199_SK	list 6
	dátum	06.04.2017	jednotka	CFL-32						
	sprac.	KUr		PWW, PKW						
	presuš.									
	povod									

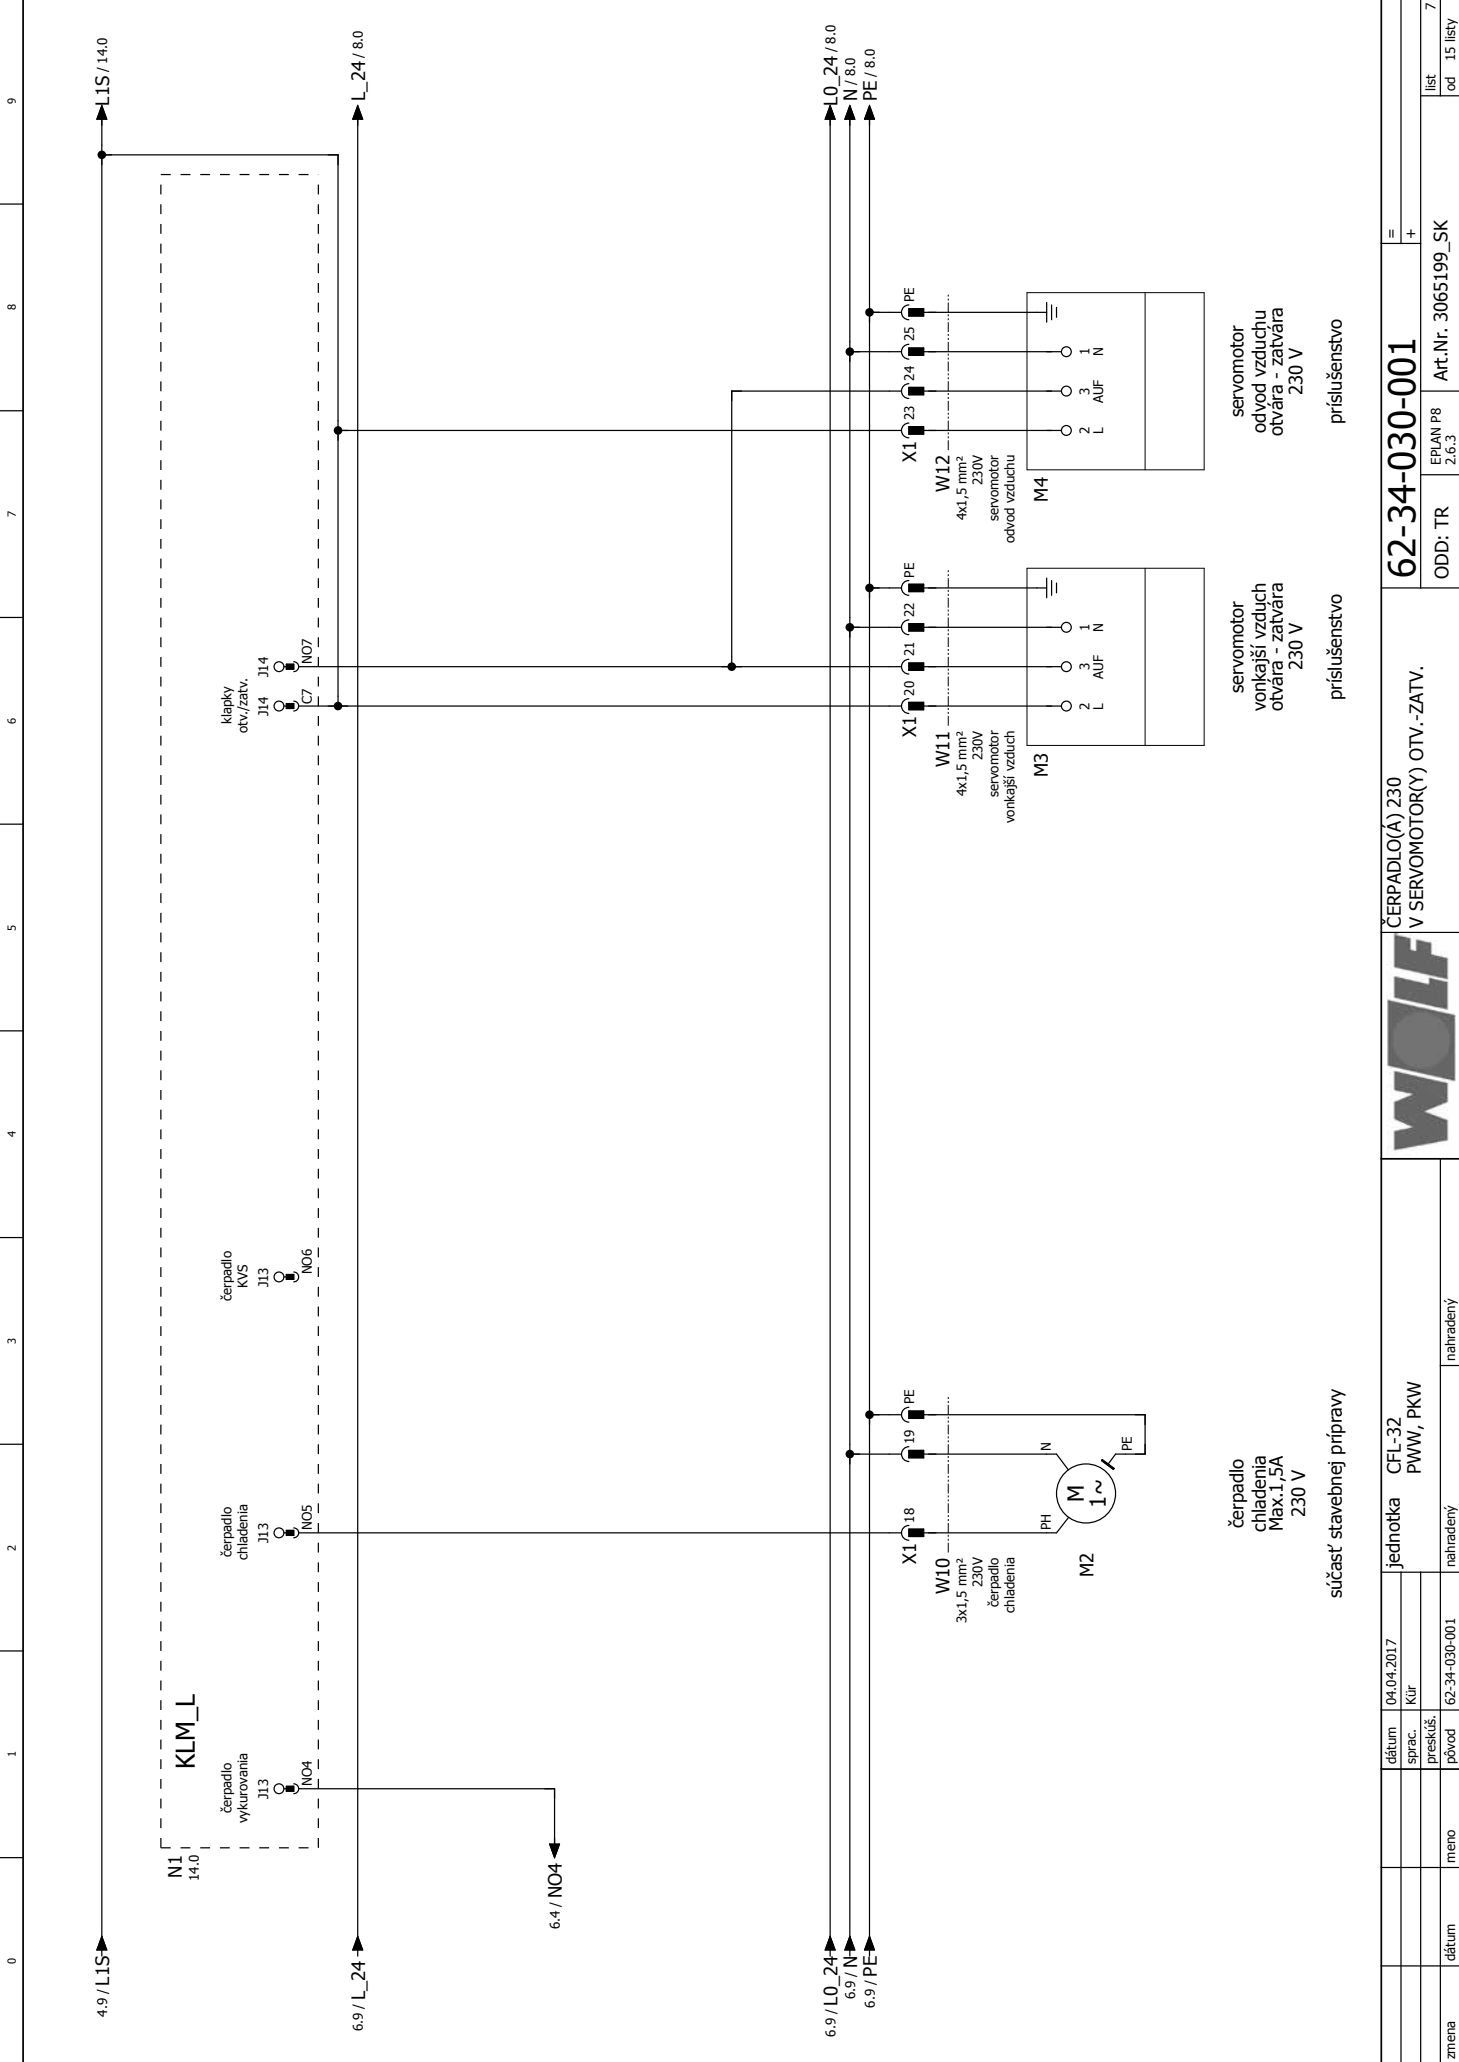


zmena	dátum	meno	priskúš. pôvod	62-34-030-001	nahradený	nahradený	CFL-32 PWW, PKW	číslo jednotka	62-34-030-001	Art.Nr. 3065199_SK	list od 7
	dátum	meno	priskúš. pôvod	62-34-030-001	nahradený	nahradený	CFL-32 PWW, PKW	číslo jednotka	62-34-030-001	Art.Nr. 3065199_SK	list od 7
	dátum	meno	priskúš. pôvod	62-34-030-001	nahradený	nahradený	CFL-32 PWW, PKW	číslo jednotka	62-34-030-001	Art.Nr. 3065199_SK	list od 7

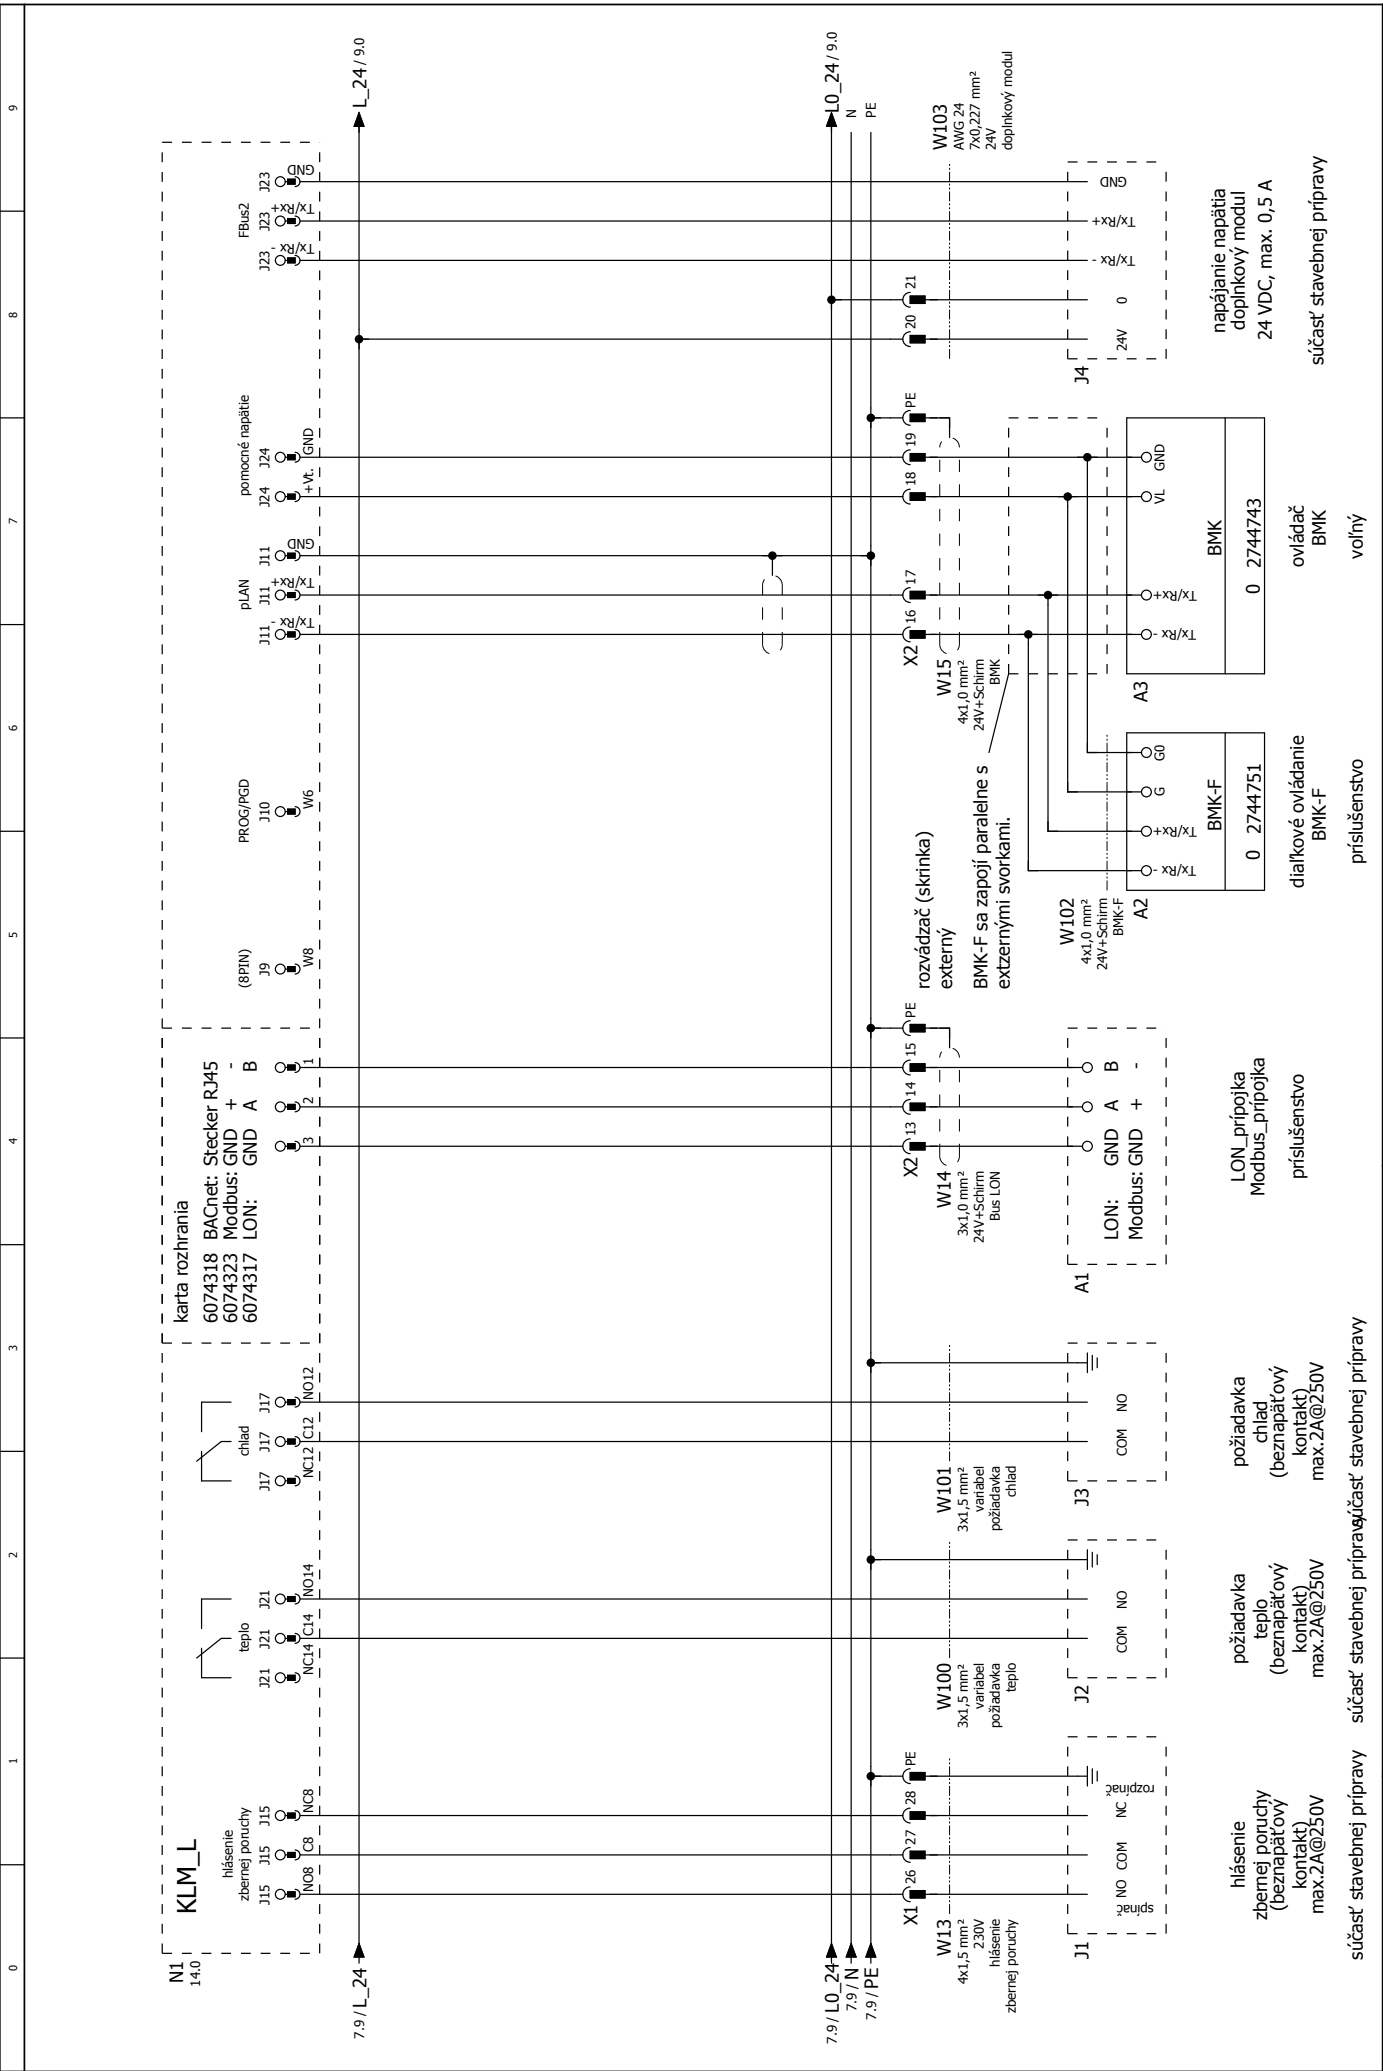


zmena	dátum	meno	62-34-030-001	nahradeny	jednotka	CFL-32 PWW, PKW	nahradeny	REGULÁTOR BUS, OVLÁDAČ HLASENIE ZBERNEJ PORUCHY	62-34-030-001	EP/IAN P8 2.6.3	Art.Nr. 3065199_SK	list od 15 listy

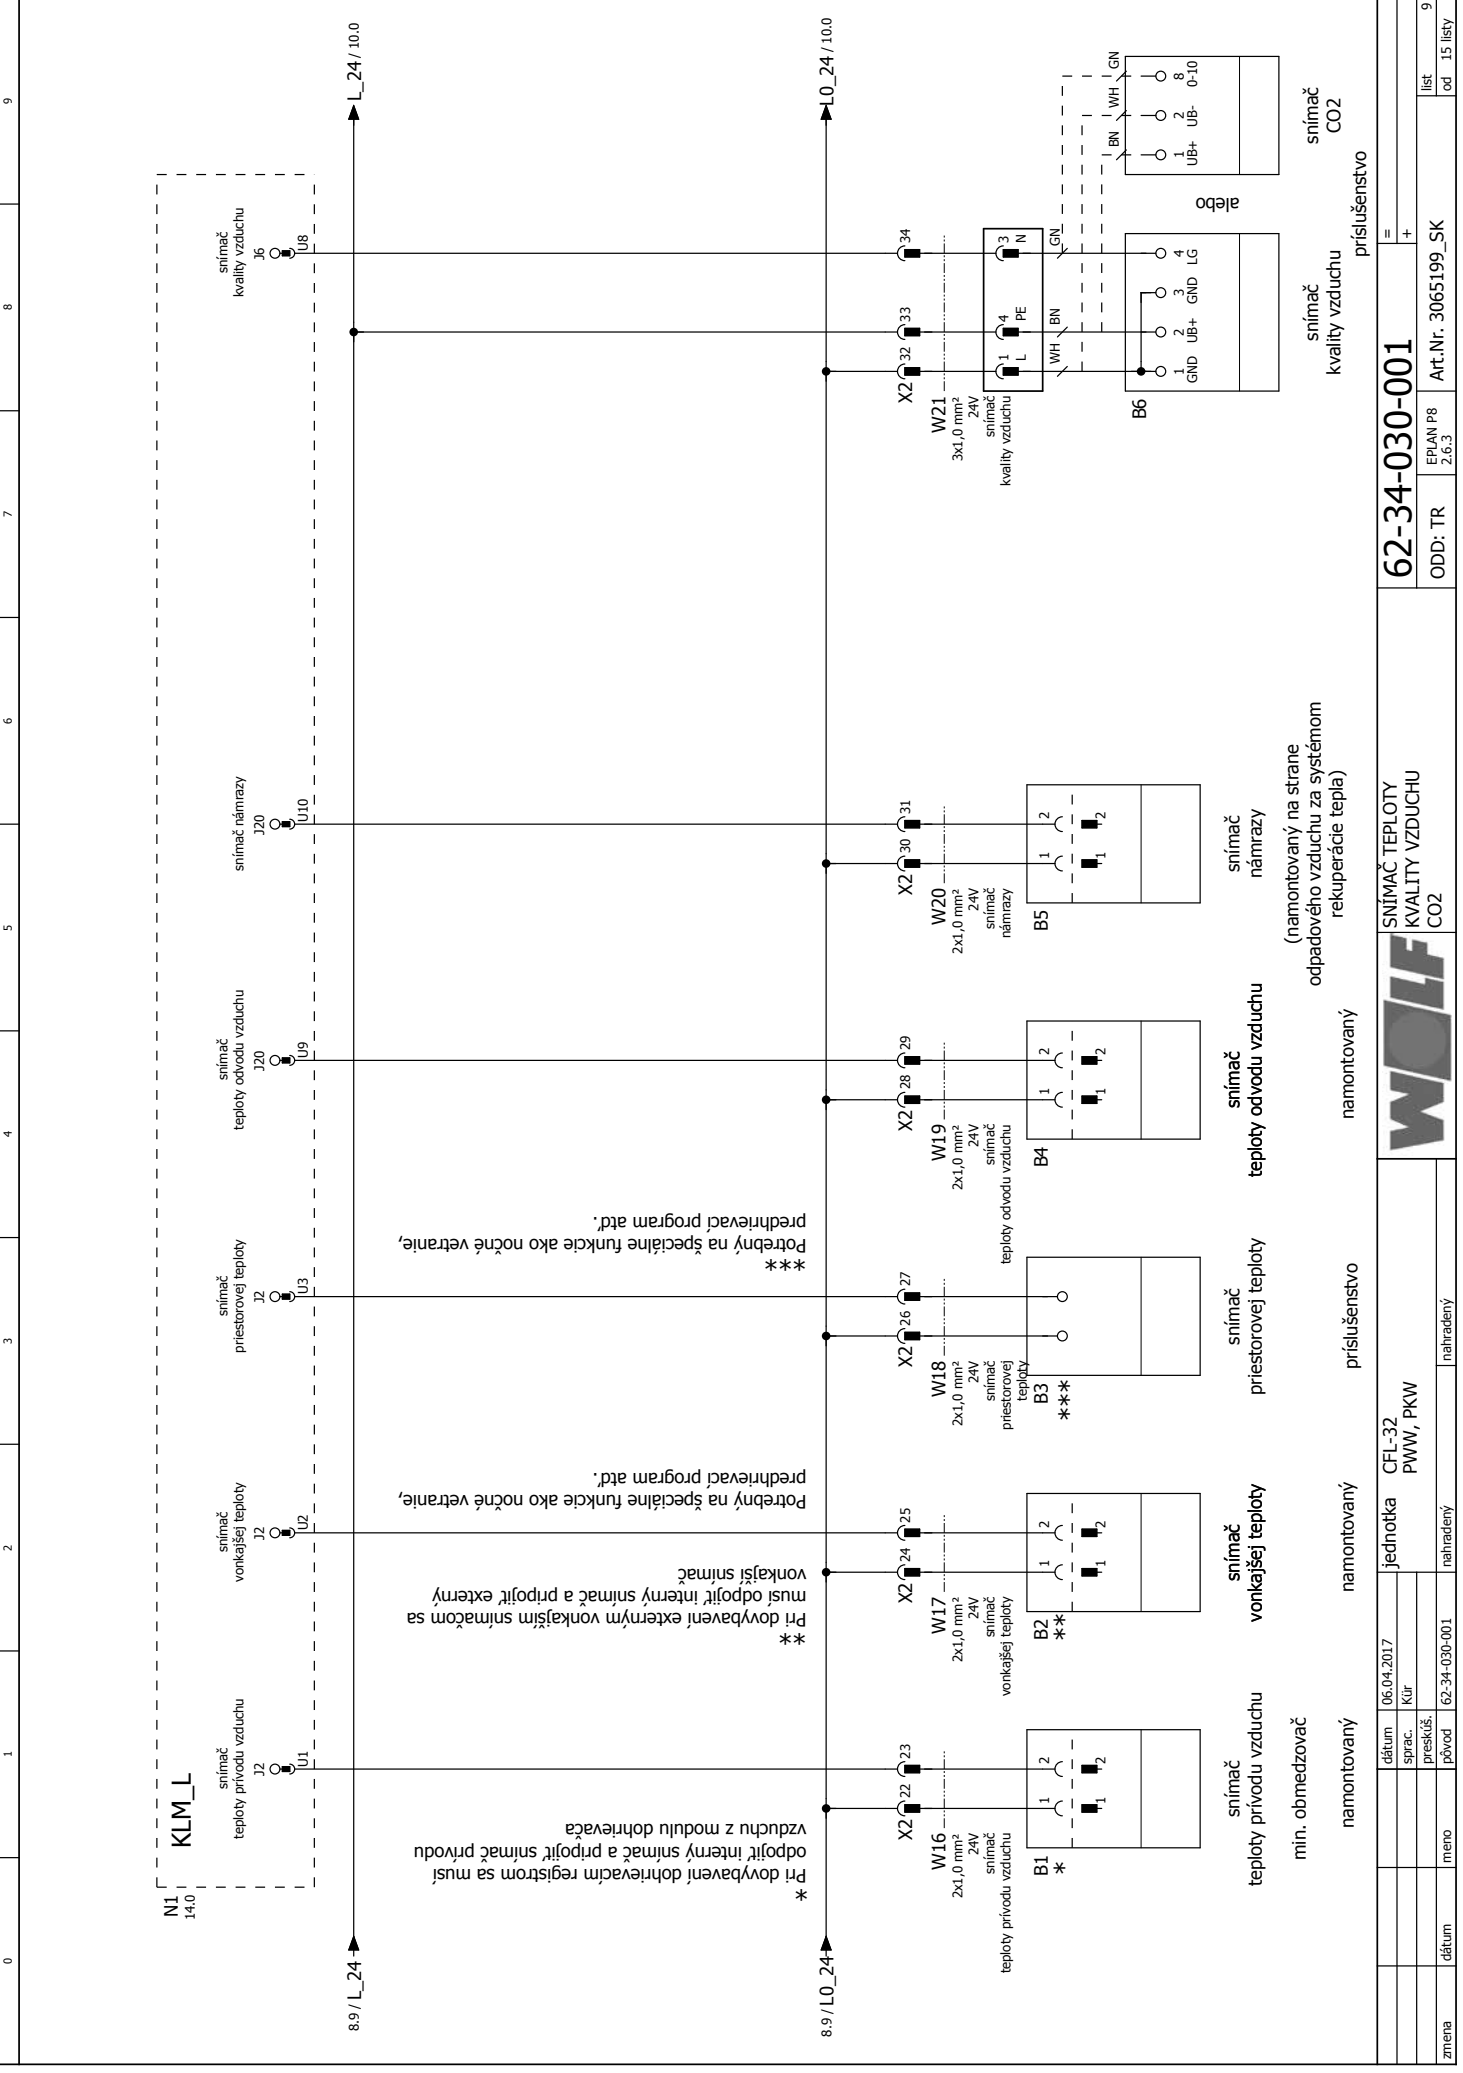


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SNÍMAČ TEPLoty KVALITY VZDUCHU CO2									
změna		dátum	meno	náhradný		náhradný		náhradný	
sprac.		Kür	CFL-32		PWW, PKW		jednotka		
preskúš.		06.04.2017		CFL-32		PWW, PKW		náhradný	
původ		62-34-030-001		náhradný		náhradný		náhradný	
WOLF									
SNÍMAČ TEPLoty KVALITY VZDUCHU CO2									
(namontovaný na strane odpadového vzduchu za systémom rekuperácie tepla)						namontovaný			
snímač kvality vzduchu			snímač teploty odvodu vzduchu			snímač teploty odvodu vzduchu			snímač námrazy
príslušenstvo			príslušenstvo			príslušenstvo			
62-34-030-001						62-34-030-001			
EPLAN P8 2.6.3						Art.Nr. 3065199_SK			
+ =						+ =			
ODD: TR						ODD: TR			
list 9						list 15			

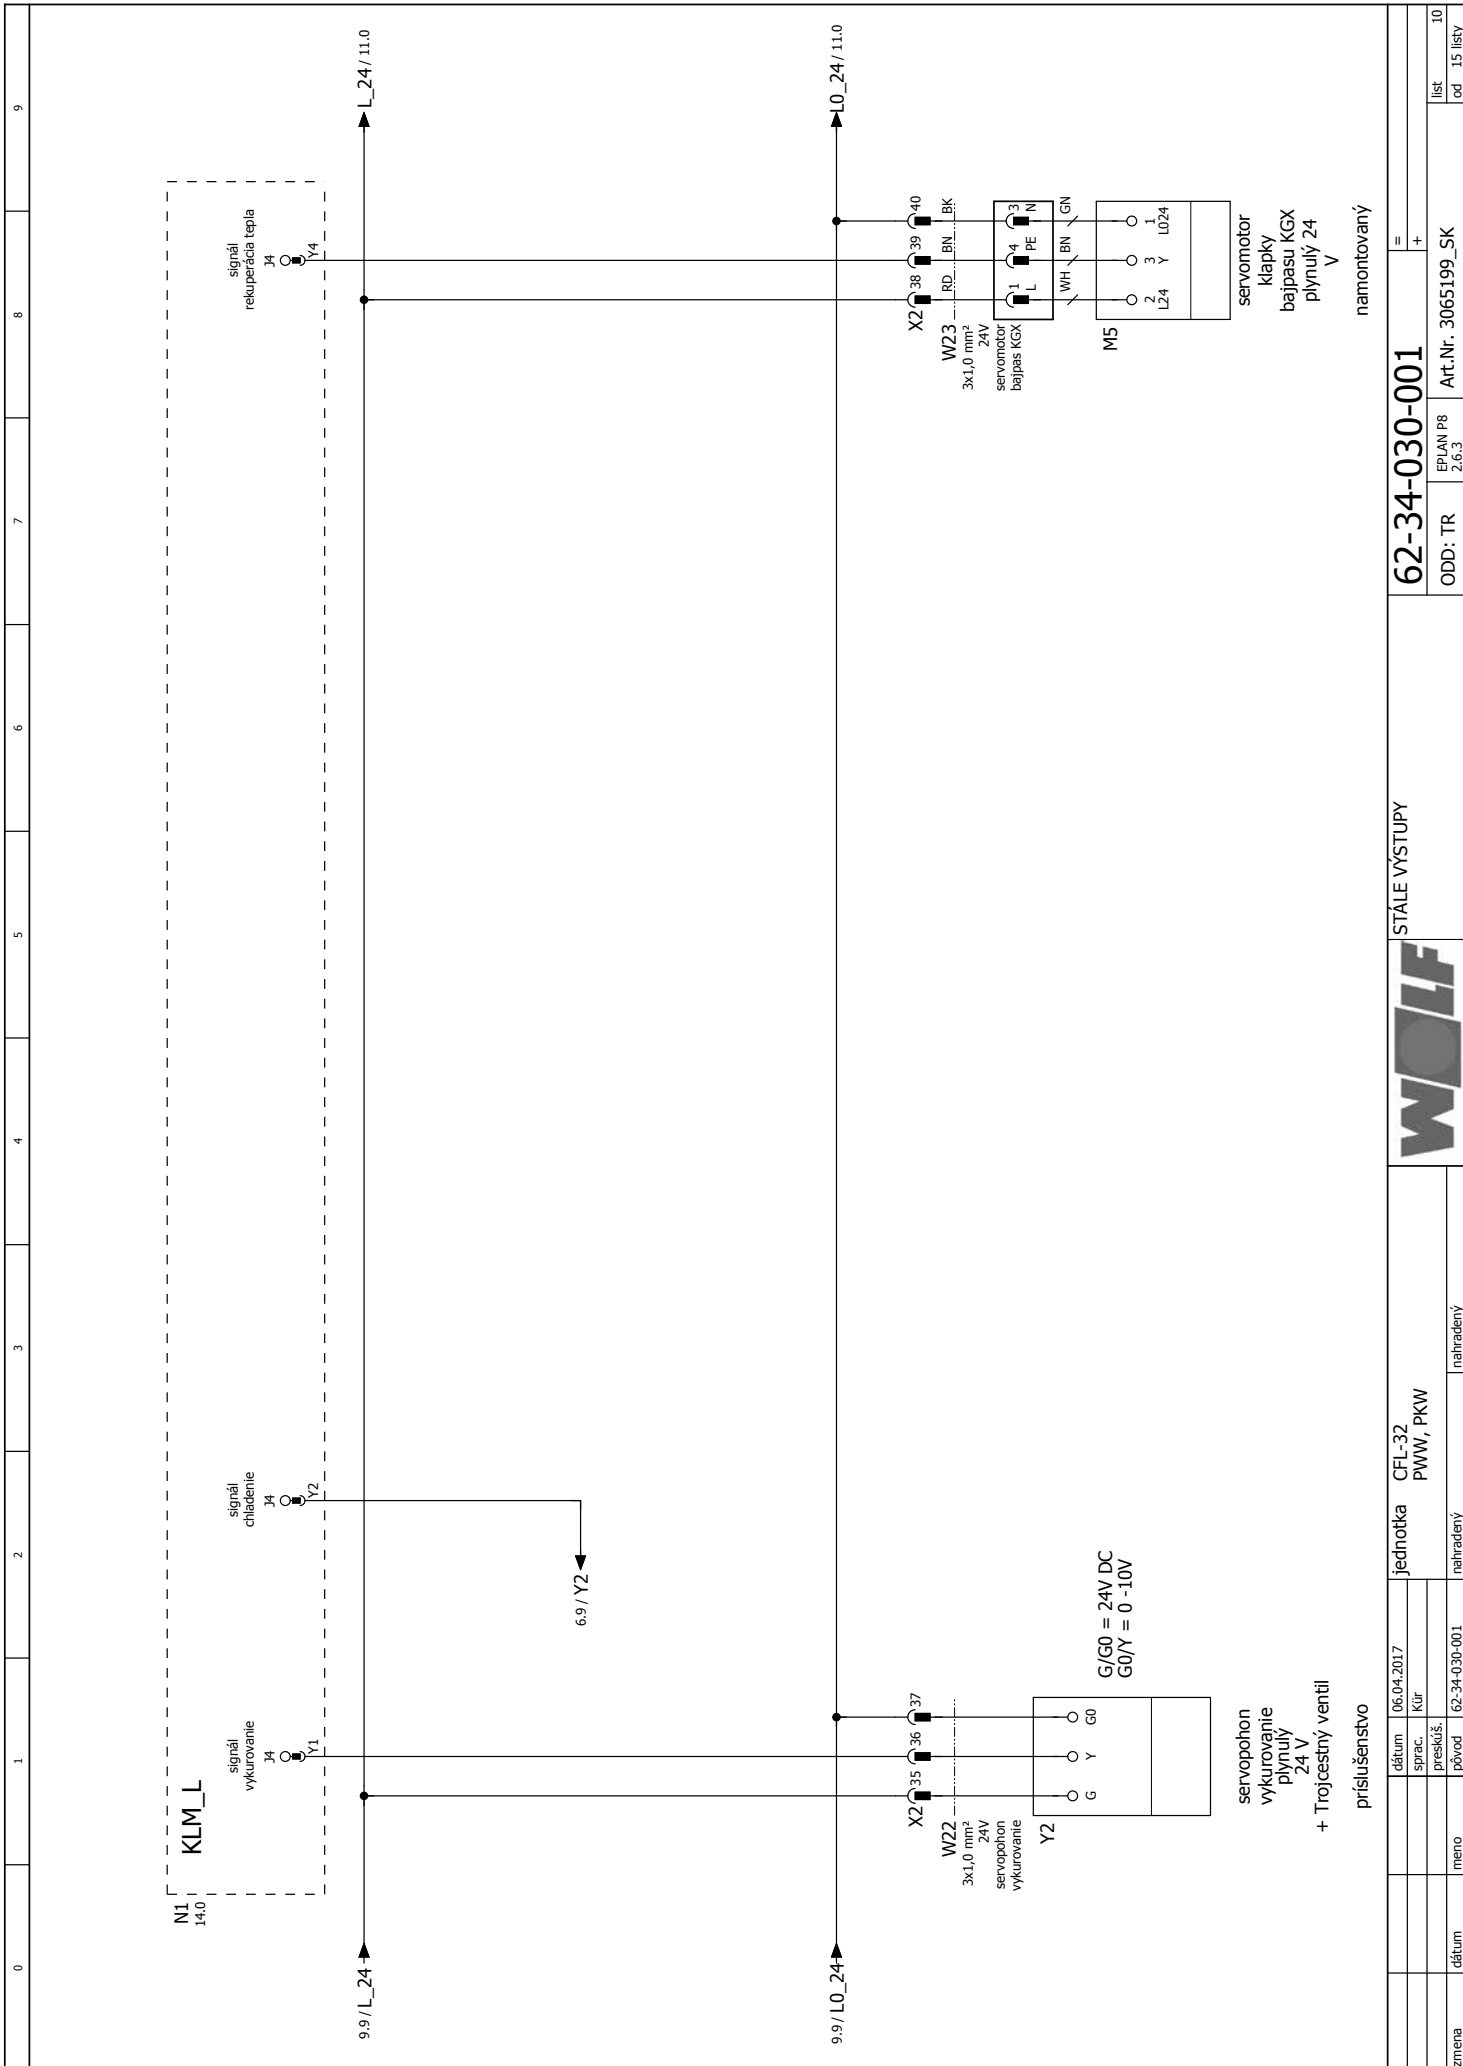

62-34-030-001		STALE VÝSTUPY		jednotka CFL-32 PWW, PKW		náhradný		náhradný	
Art.Nr. 3065199_SK		EP/JAN P8 2.6.3		náhradný		náhradný		náhradný	
=		+		náhradný		náhradný		náhradný	
list 10		list 15		list 10		list 15		list 10	

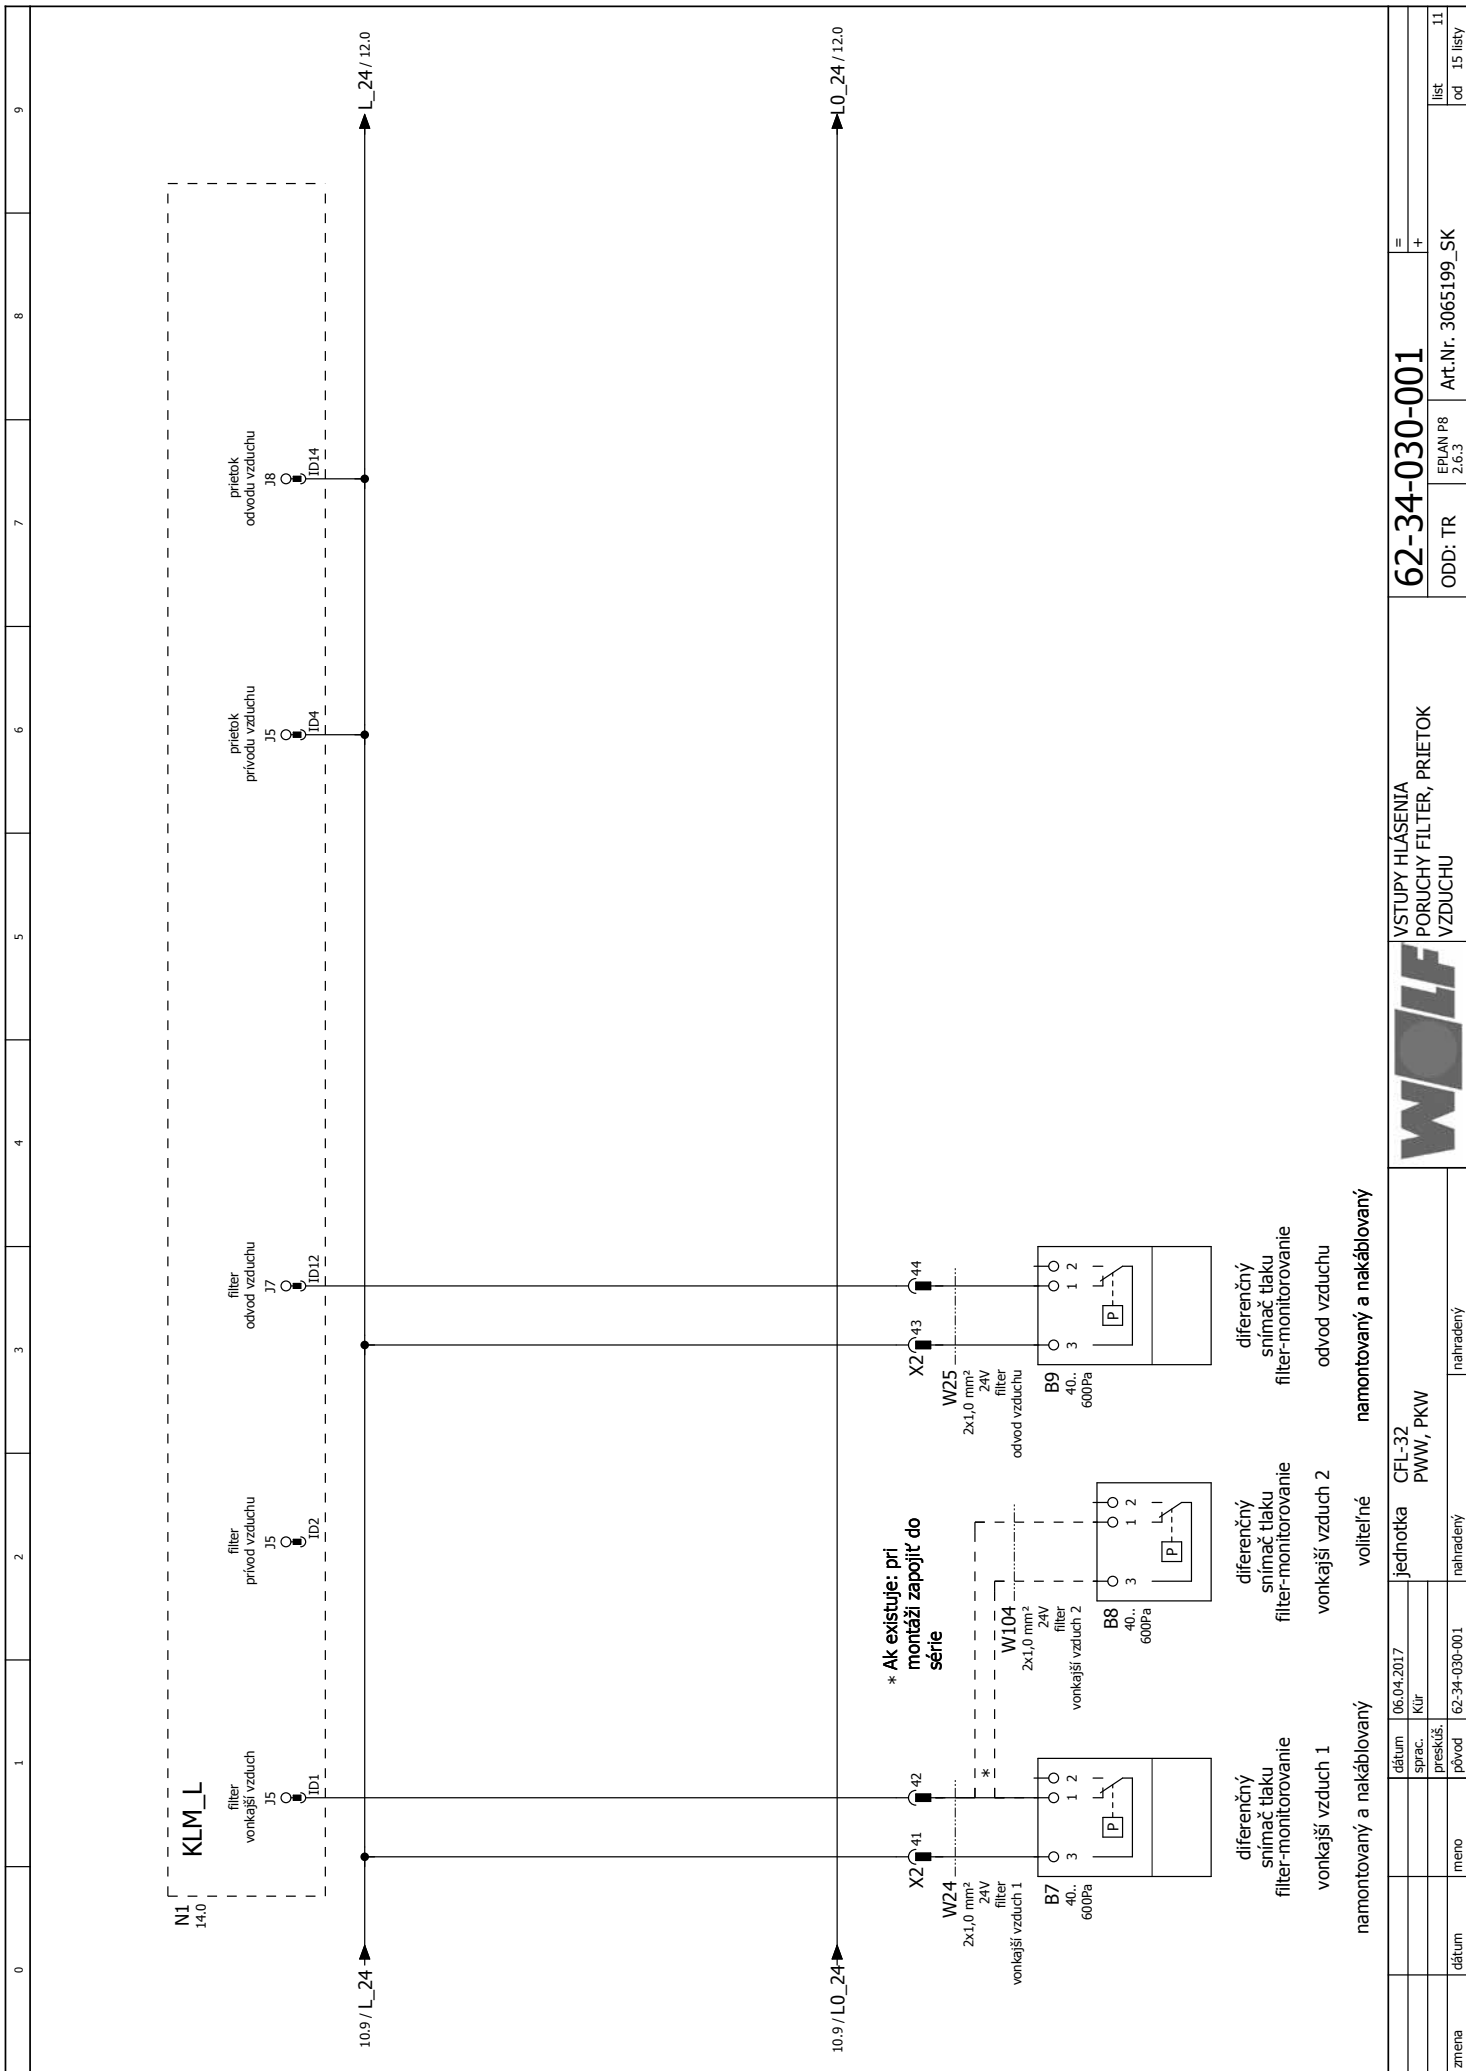

změna		dátum	meno	preskúš. pôvod	62-34-030-001	nahradený	jednotka		CFL-32	PWW, PKW	nahradený		
národné		voliteľné		namontovaný a nakáblovaný		namontovaný a nakáblovaný		VSTUPY HLÁSENIA		PORUCHY FILTER, PRIETOK		VZDUCHU	
62-34-030-001		EPLAN P8		2.6.3		ODD: TR		Art.Nr. 3065199_SK		=		+	
11		list		od		15 listy							

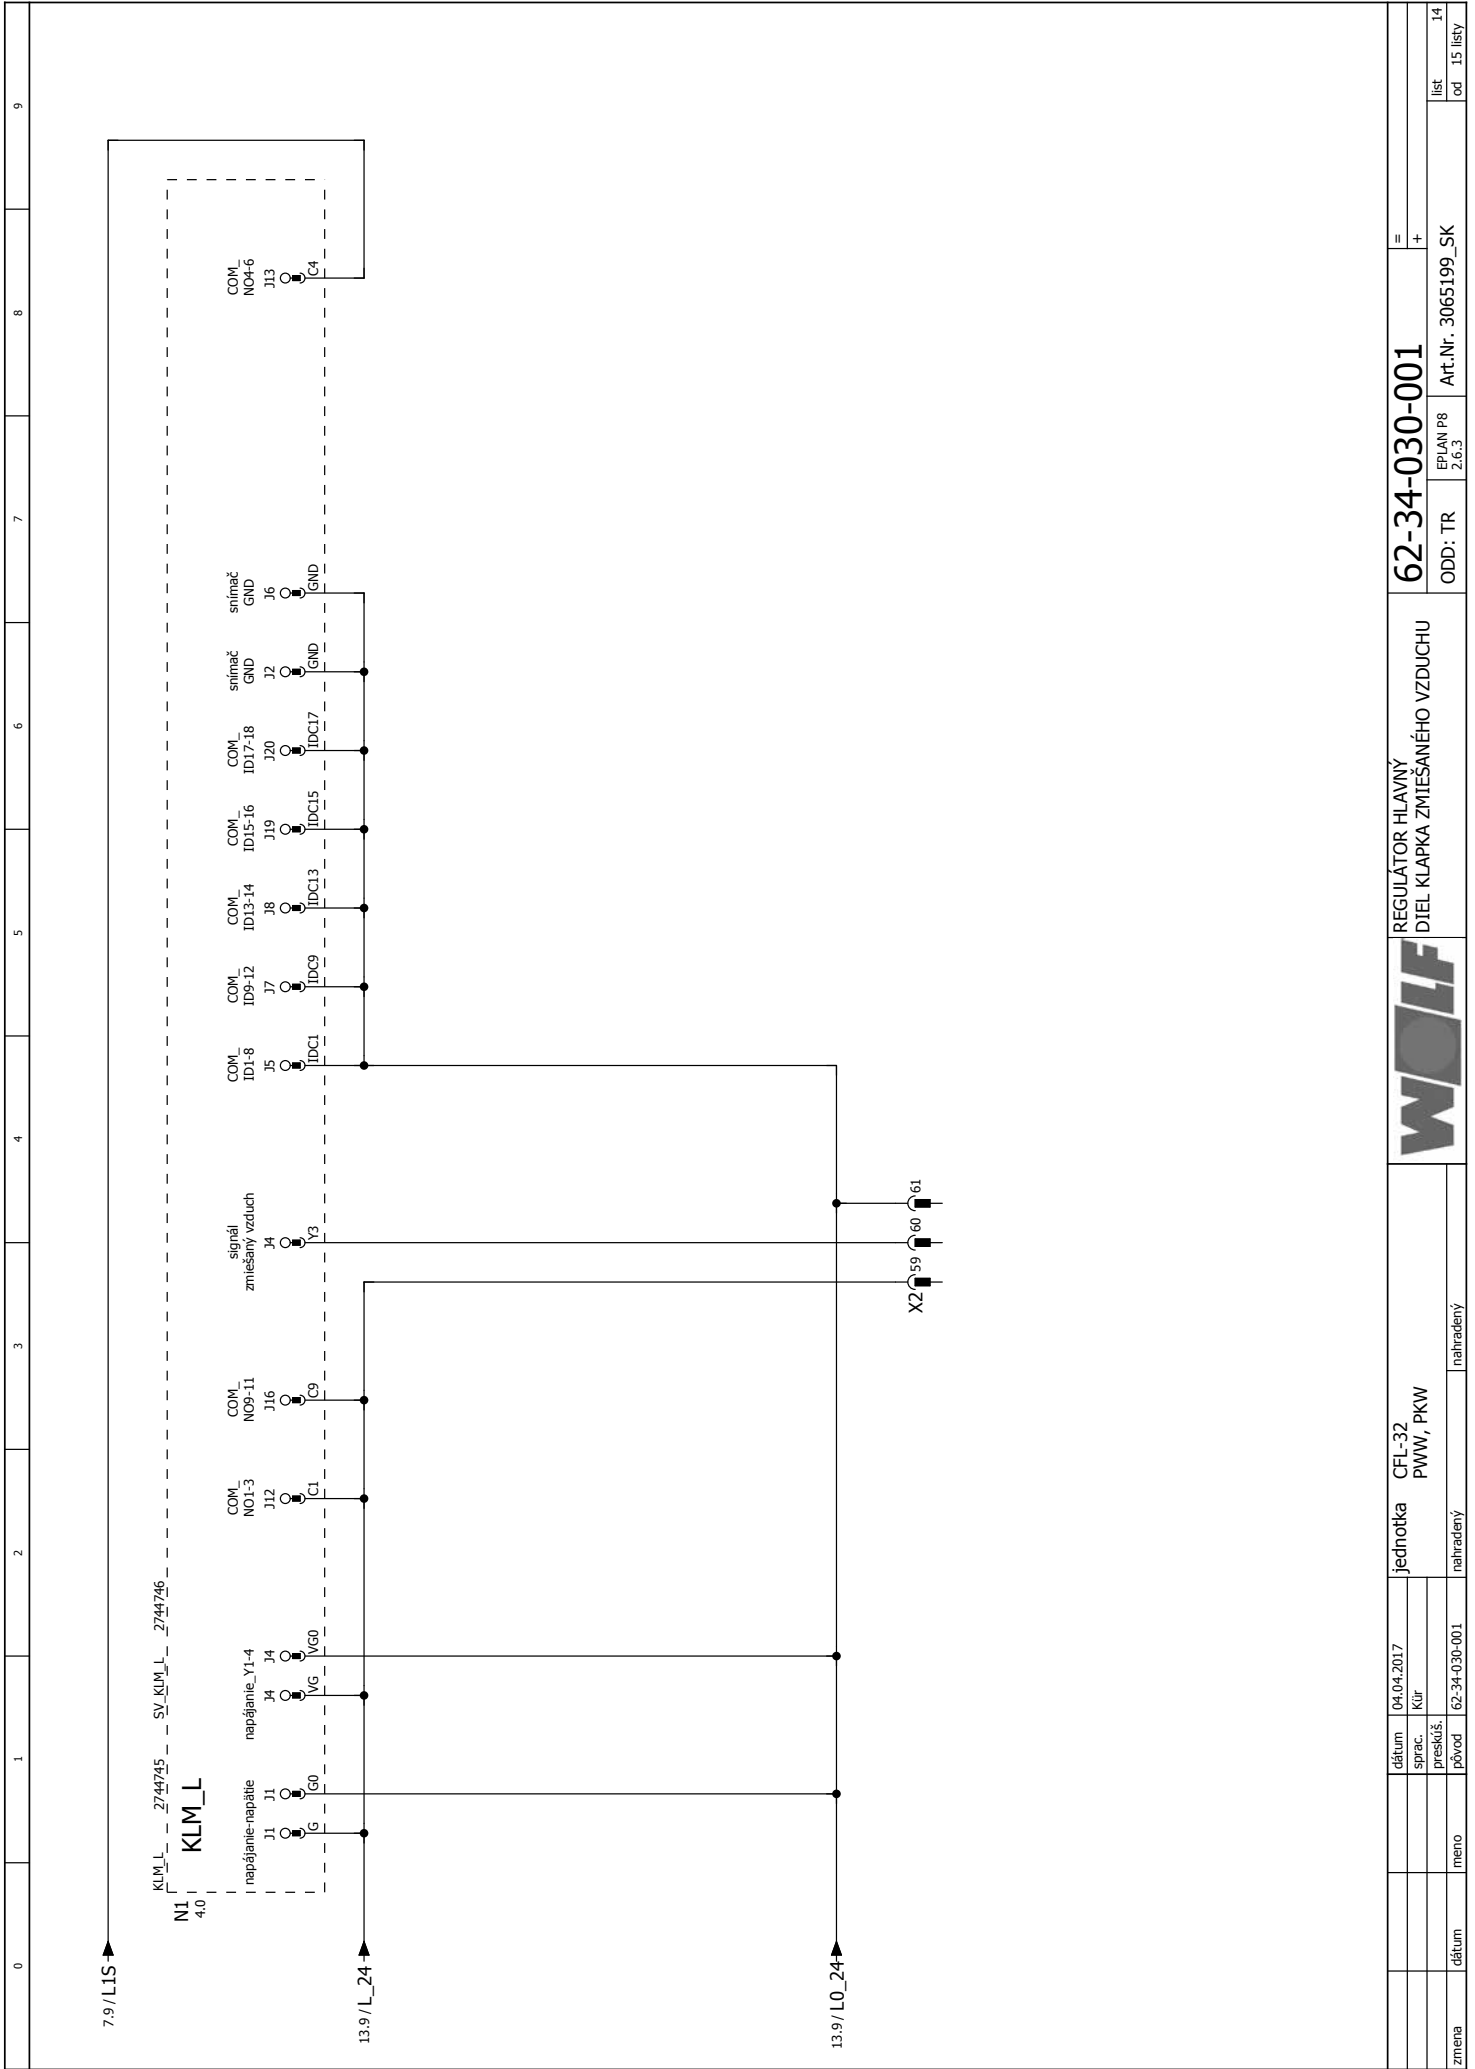

62-34-030-001		REGULÁTOR HLAVNÝ DIEĽ KLAPKA ZMIEŠANÉHO VZDUCHU		=	
Art.Nr. 3065199_SK		EP/JAN P8 2.6.3		+	
ODD: TR		ODD: TR		list od 15 listy	
WOLF		jednotka CFL-32 PWW, PKW		nahradeny	
datum 04.04.2017		nahradeny		nahradeny	
sprac. Kur		nahradeny		nahradeny	
presuš. povod		nahradeny		nahradeny	
meno		nahradeny		nahradeny	
datum		nahradeny		nahradeny	

