



Schéma zapojenia vetracej jednotky


CFL-22 elektrický dohrievací register

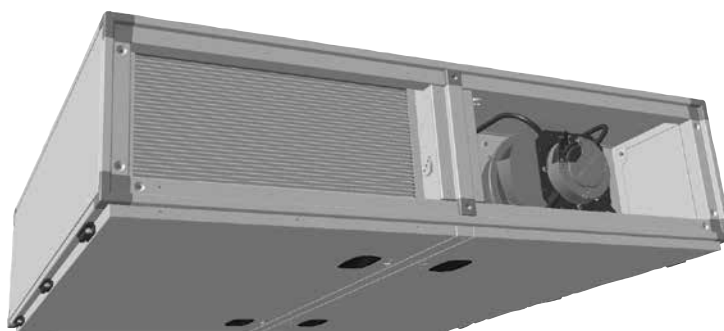

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																			
F26_001_Wolf_Standard																																																												
		WOLF GmbH Industriestraße 1 D-84048 Mainburg Tel. +49 (0)8751 74-0																																																										
<h1>Elektrická dokumentácia</h1>																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">jednotka</td> <td colspan="9">CFL22</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="9">elektrický register, PKW</td> </tr> <tr> <td>kód výkresu</td> <td colspan="9">62-34-022-005</td> </tr> <tr> <td>Vytvoreno na</td> <td>04.04.2017</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td>Editoval</td> <td>06.04.2017</td> <td>z (skratka)</td> <td>Kür</td> <td colspan="6">počet stránok</td> <td>16</td> </tr> </table>										jednotka	CFL22										elektrický register, PKW									kód výkresu	62-34-022-005									Vytvoreno na	04.04.2017									Editoval	06.04.2017	z (skratka)	Kür	počet stránok						16
jednotka	CFL22																																																											
	elektrický register, PKW																																																											
kód výkresu	62-34-022-005																																																											
Vytvoreno na	04.04.2017																																																											
Editoval	06.04.2017	z (skratka)	Kür	počet stránok						16																																																		
02	04.04.2017	KUJER	dátum sprac.	06.04.2017	Kür	jednotka	CFL22	elektrický register, PKW	titulný / krycí list	62-34-022-005	=	+																																																
zmena	dátum	meno	preskúš. pôvod	62-34-022-005	nahradený	nahradený				ODD: TR	EPLAN P8 2.6.3	Art.Nr. 3065202_SK	list od	1 16 listy																																														


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
farby kabeláže:									
hlavný prúdový okruh : čierny									
nulový vodič : biedomodrý									
ochranný vodič : žltozelený									
riadiaci okruh striedavého prúdu : červený/červenobiely									
riadiaci okruh jednosmerného prúdu : tmavomodrý/tmavomodrý/biely									
beznapät'ový kontakt (cudzie napätie) : oranžový									
POZOR!									
Pred uvedením rozvádzača do prevádzky treba dodržať nasledovné:									
1. Všetky prípojky vyhotovte podľa miestnych predpisov dodávateľa energie									
2. U všetkých skrutiiek spojov a kontaktov ako aj neobsadených kontaktov sa musí skontrolovať riadne dotiahnutie (hrozí uvoľnenie pri transporte).									
3. Použitie ističe motorov EC ventilátorov a el. registrov sú využívané ako ističe vedenia, nemusia byť nastavené na menovitý prúd.									
4. Sieťové napätie porovnať s pripájacím napätím rozvádzača.									
5. Dĺžky vodičov snímačov/servomotorov, 24V-riadiacich vedení max. 50m Neukladať spolu s 230/400V vedeniami alebo použiť tienené káble									
6. Uvedené prierezy vedení sú minimálne prierezy medených vodičov bez zohľadnenia dĺžky káblov a stavebných daností. Typy káblov zvolte podľa spôsobu uloženia.									
7. Na zabezpečenie protimrazovej ochrany zariadenia sa hlavný vypínač Q1 nesmie vypnúť.									
8. Prúdové chrániče RCD Sú dovolené výlučne ako všeprúdové chrániče typu B s 300 mA.									
WOLF									
POKYNY NA UVEDENIE DO PREVÁDZKY									
62-34-022-005									
= +									
Art.Nr. 3065202_SK									
EP/JAN P8 2.6.3									
ODD: TR									
list 2									
od 16 listy									

02	04.04.2017	KUER	dátum sprac. presúš. povod	05.04.2017	Kur	jednotka elektrický register, PKW	nahradený
zmena	dátum	meno		62-34-022-005			nahradený

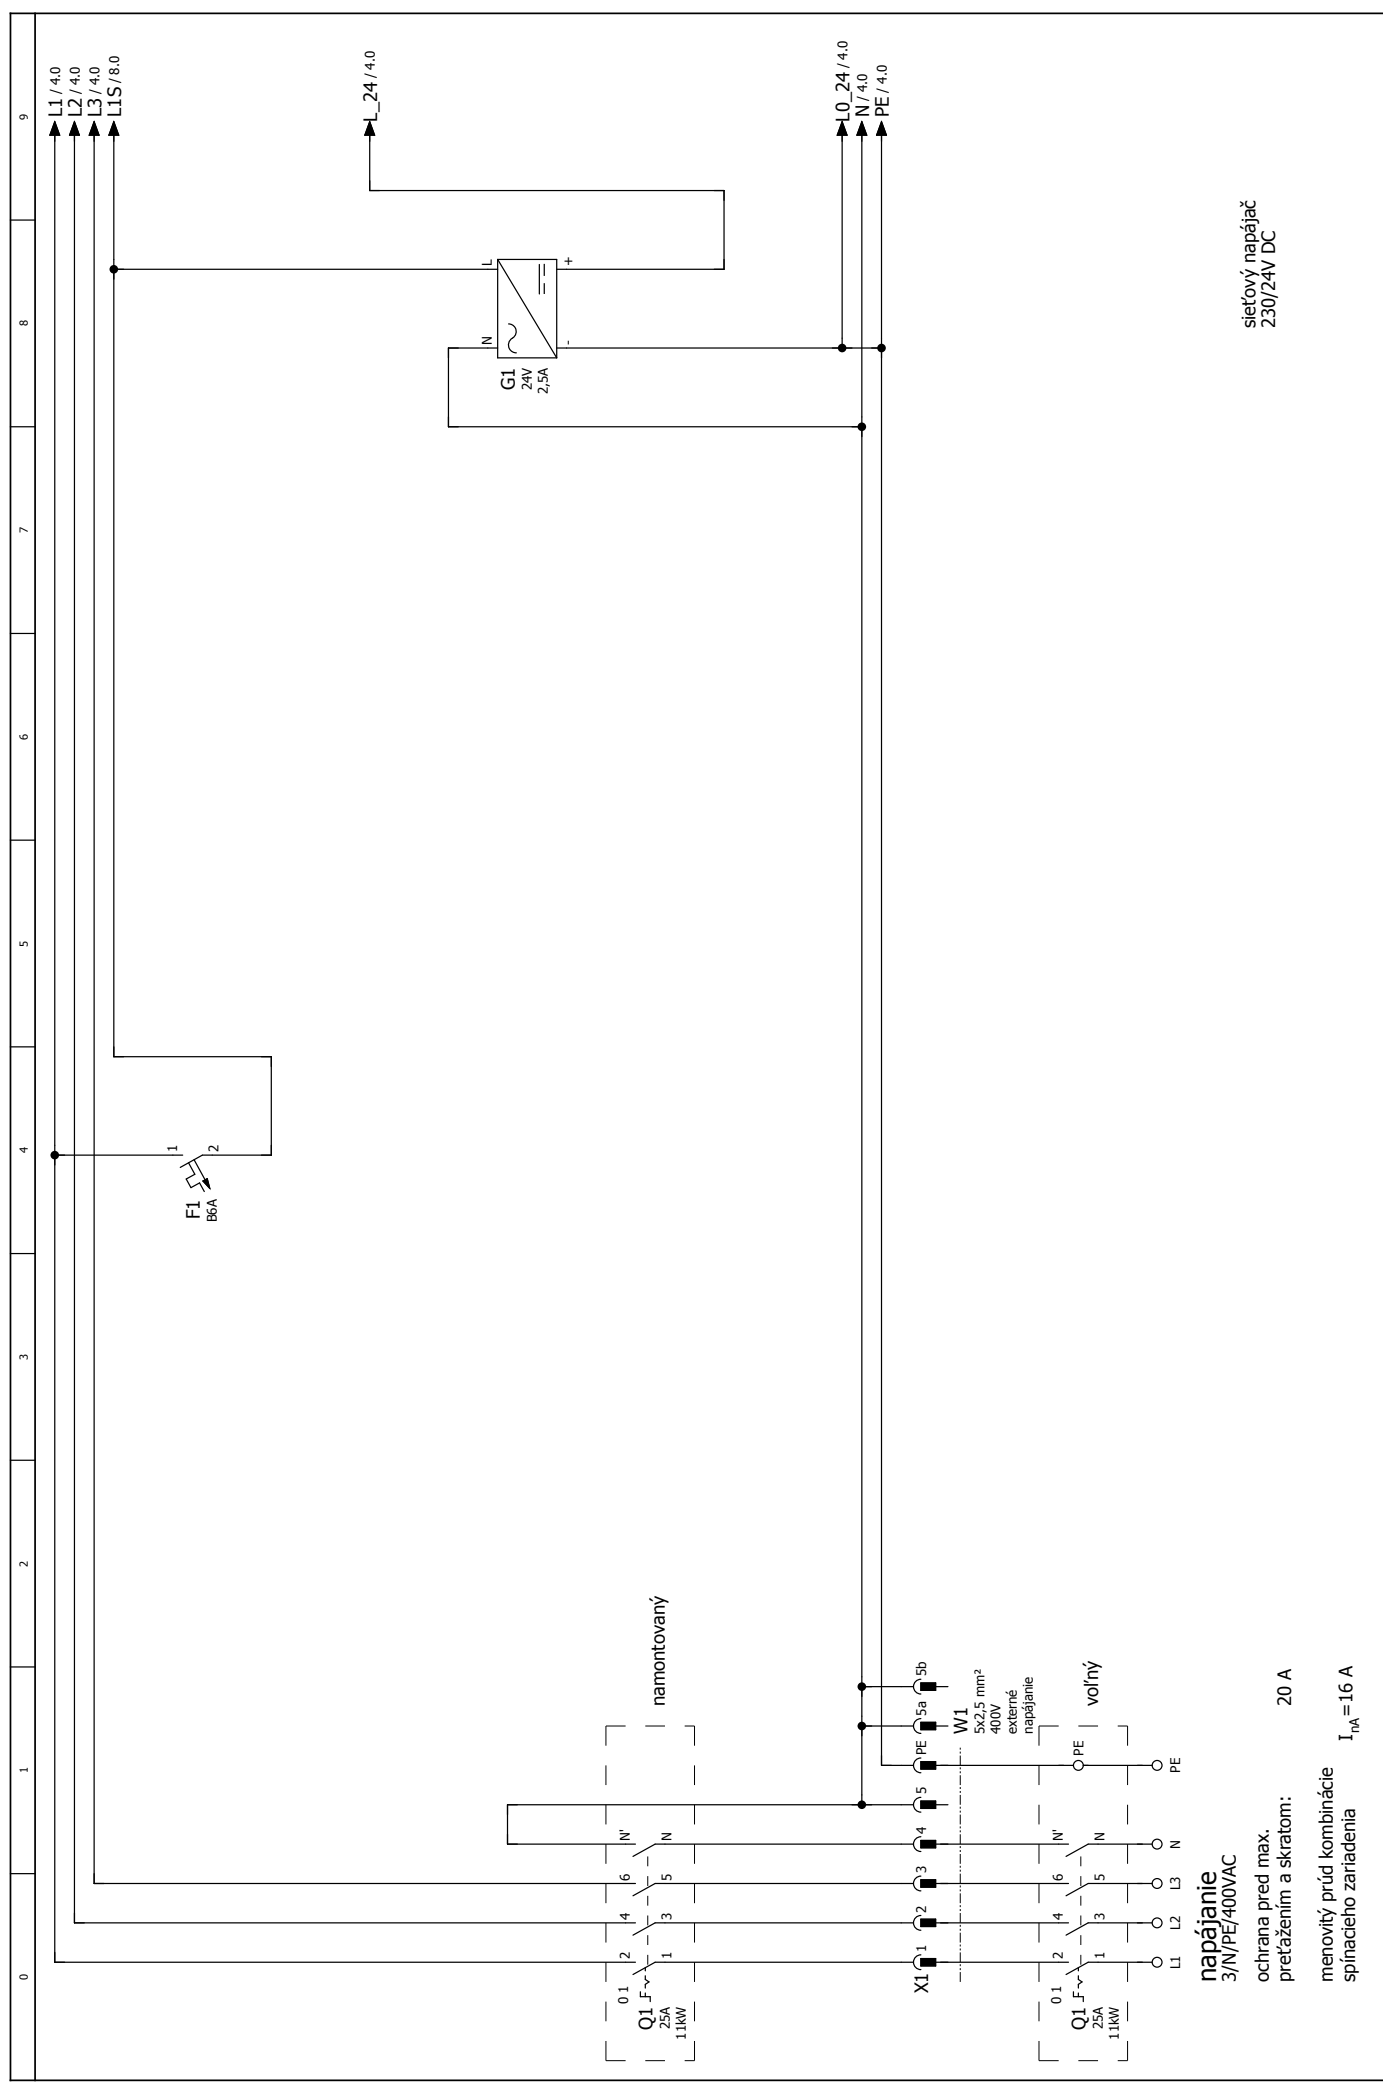


sietový napáječ
230/24V DC

02	04.04.2017	KUJER	dátum sprac.	04.04.2017	KUJER	jednotka	CFL22	elektrický register, PKW
zmena	dátum	meno	preskúš.	pôvod	nahradený	nahradený	nahradený	nahradený
								
							NAPAJANIE HLAVNY VYPÍNAČ RIADIACE TRAFU	
							62-34-022-005	
							ODD: TR	
							EPLAN P8 2.6.3	
							Art.Nr. 3065202_SK	
							= +	
							list od 16 listy	

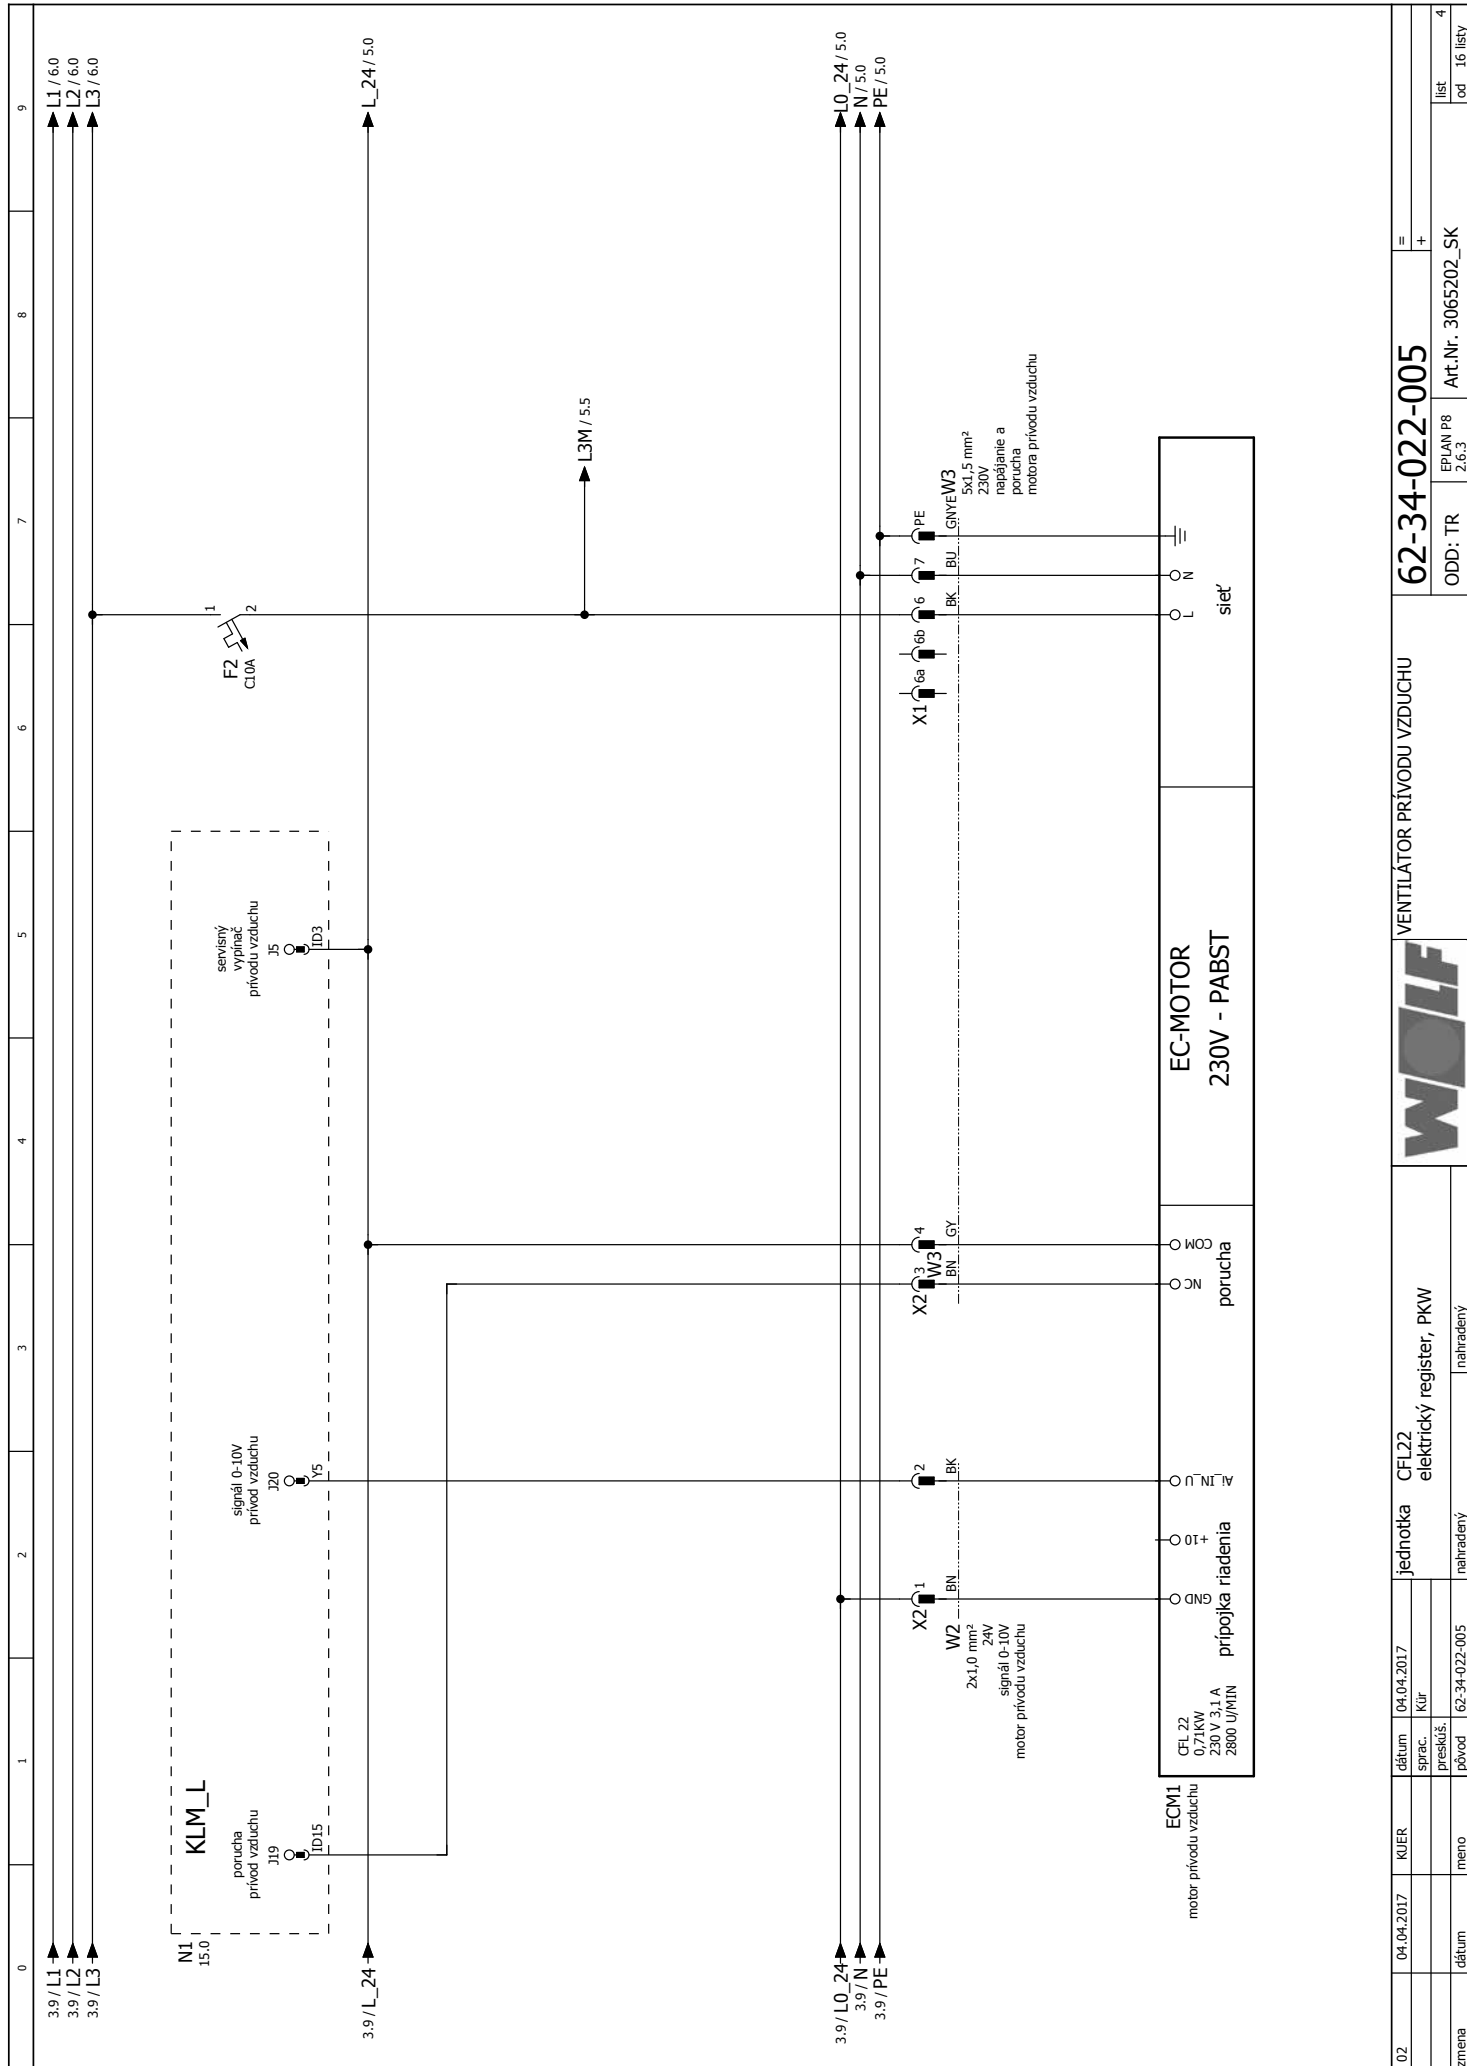


02	04.04.2017	KUER	dátum	04.04.2017	jednotka	CFL22	VENTILÁTOR PRÍVODU VZDUCHU	62-34-022-005	=
			sprac.	Kur		elektrický register, PKW		+	
zmena	dátum	meno	popod.	62-34-022-005	nahradený				
			presuš.		nahradený				
			EP/JAN P8	2.6.3	Art.Nr.	3065202_SK			
			ODD: TR						
								list	
								od	
								16 listy	

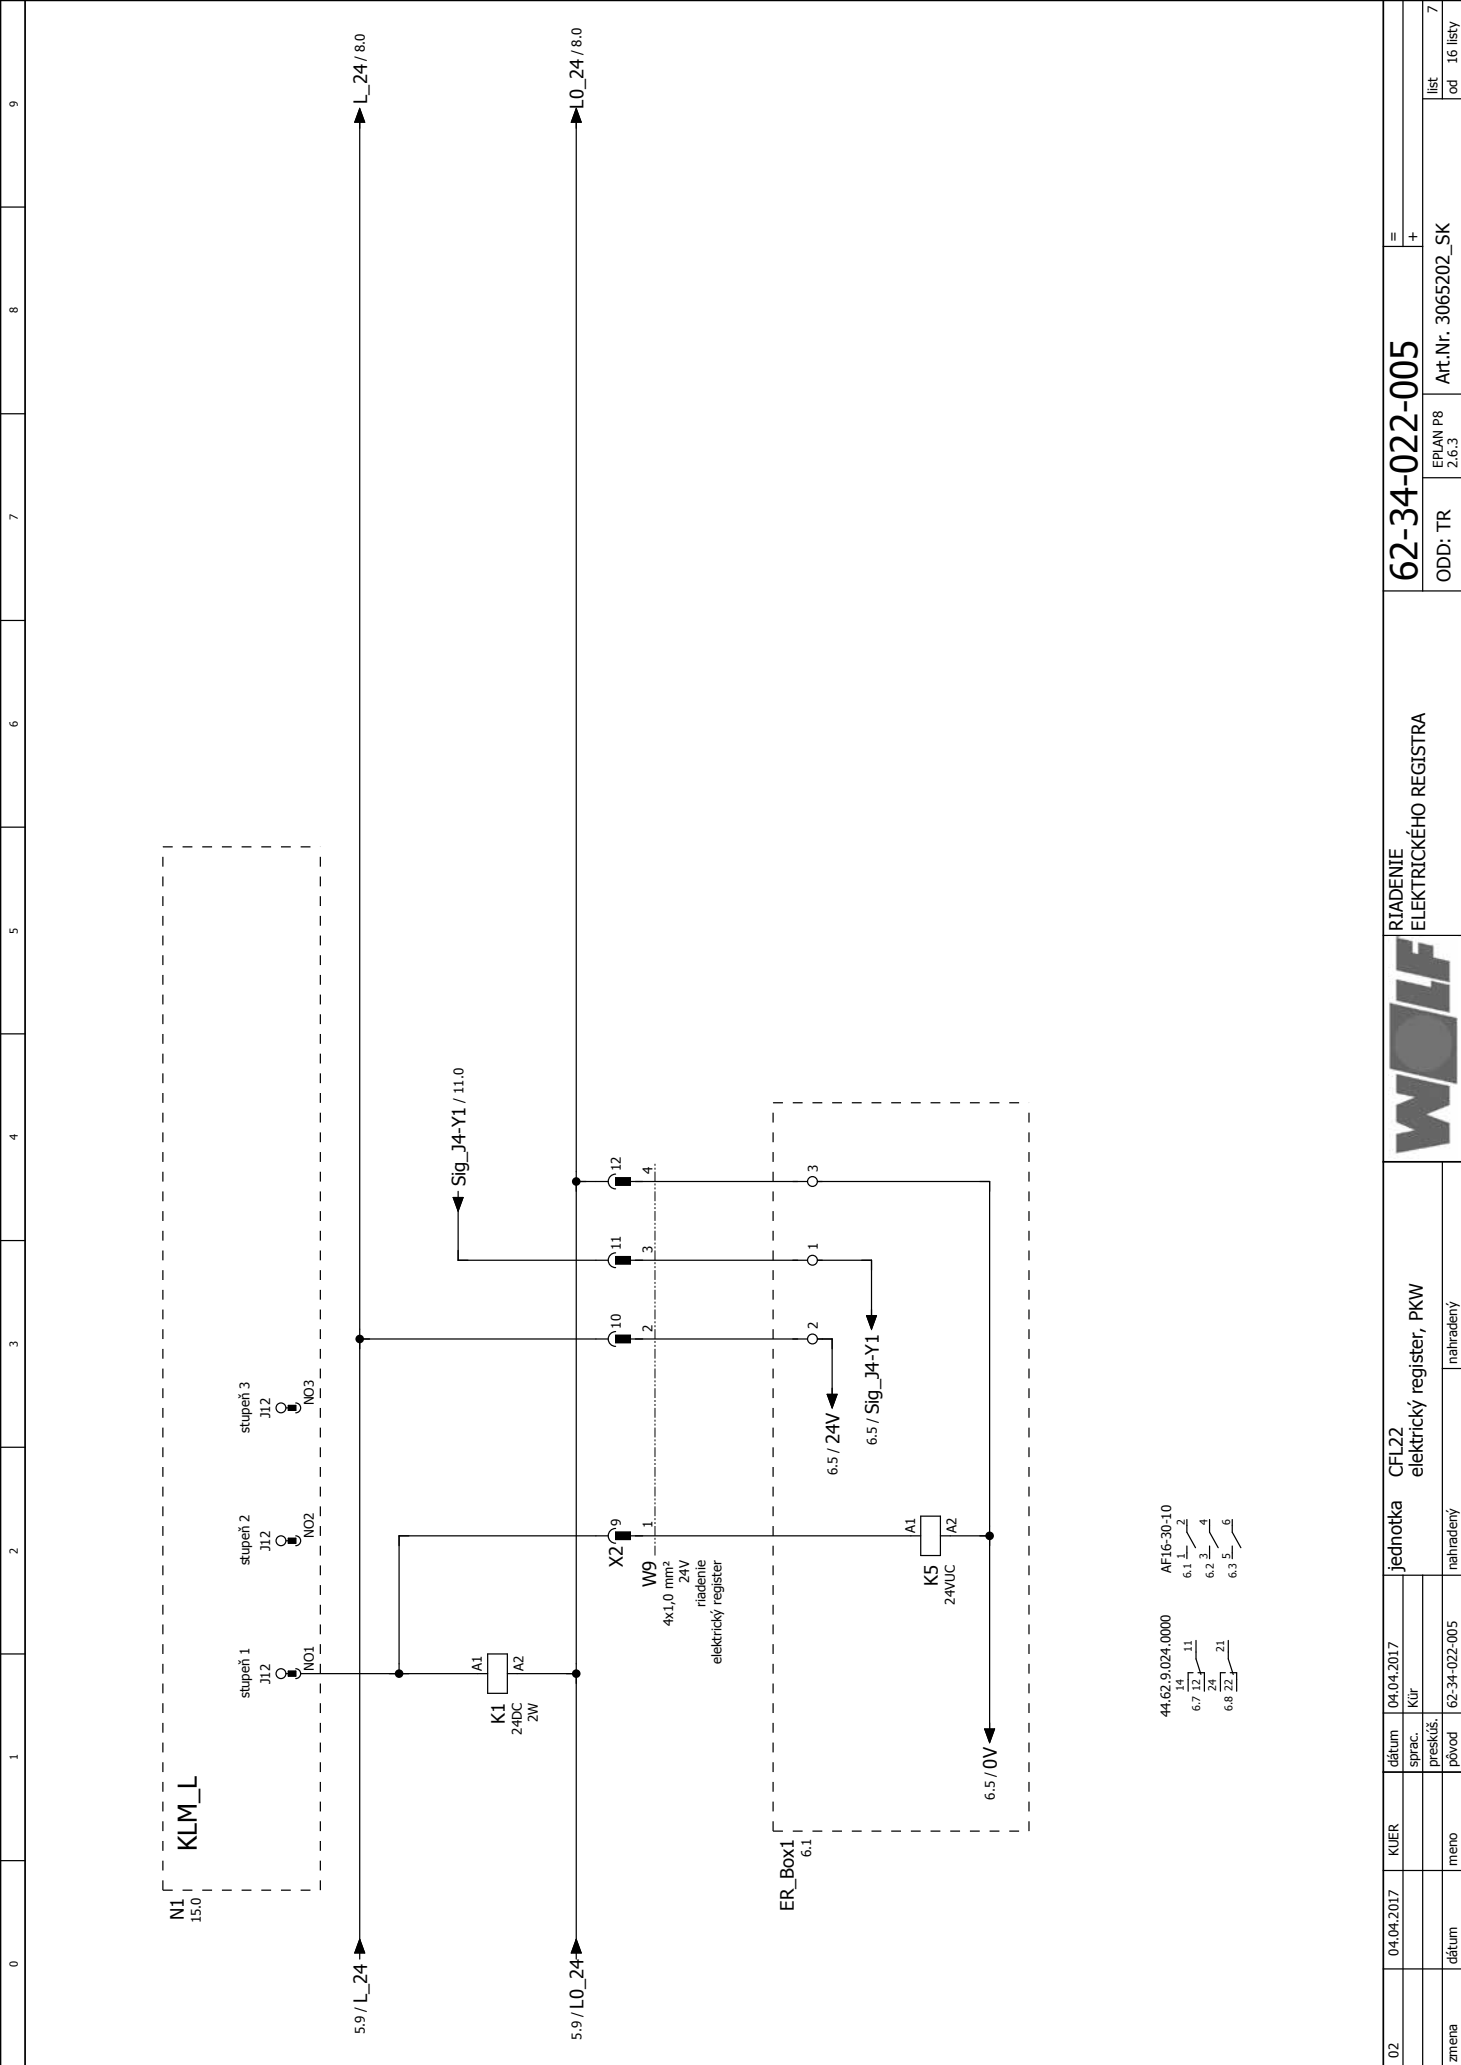

- 44.62.9.024.0000 AF16-30-10
 14 11
 6.1 2
 6.7 12 3 4
 24 21
 6.8 22 6


02	04.04.2017	KUJER	dátum sprac.	04.04.2017	Jednotka	CFL22	elektrický register, PKW	nahradený	nahradený	RIADENIE ELEKTRICKÉHO REGISTRA	62-34-022-005	Art.Nr. 3065202_SK	lit. 7
zmena	dátum	meno	preskúš.	pôvod	62-34-022-005	nahradený	nahradený			ODD: TR	EPLAN P8 2.6.3		od 16 listy



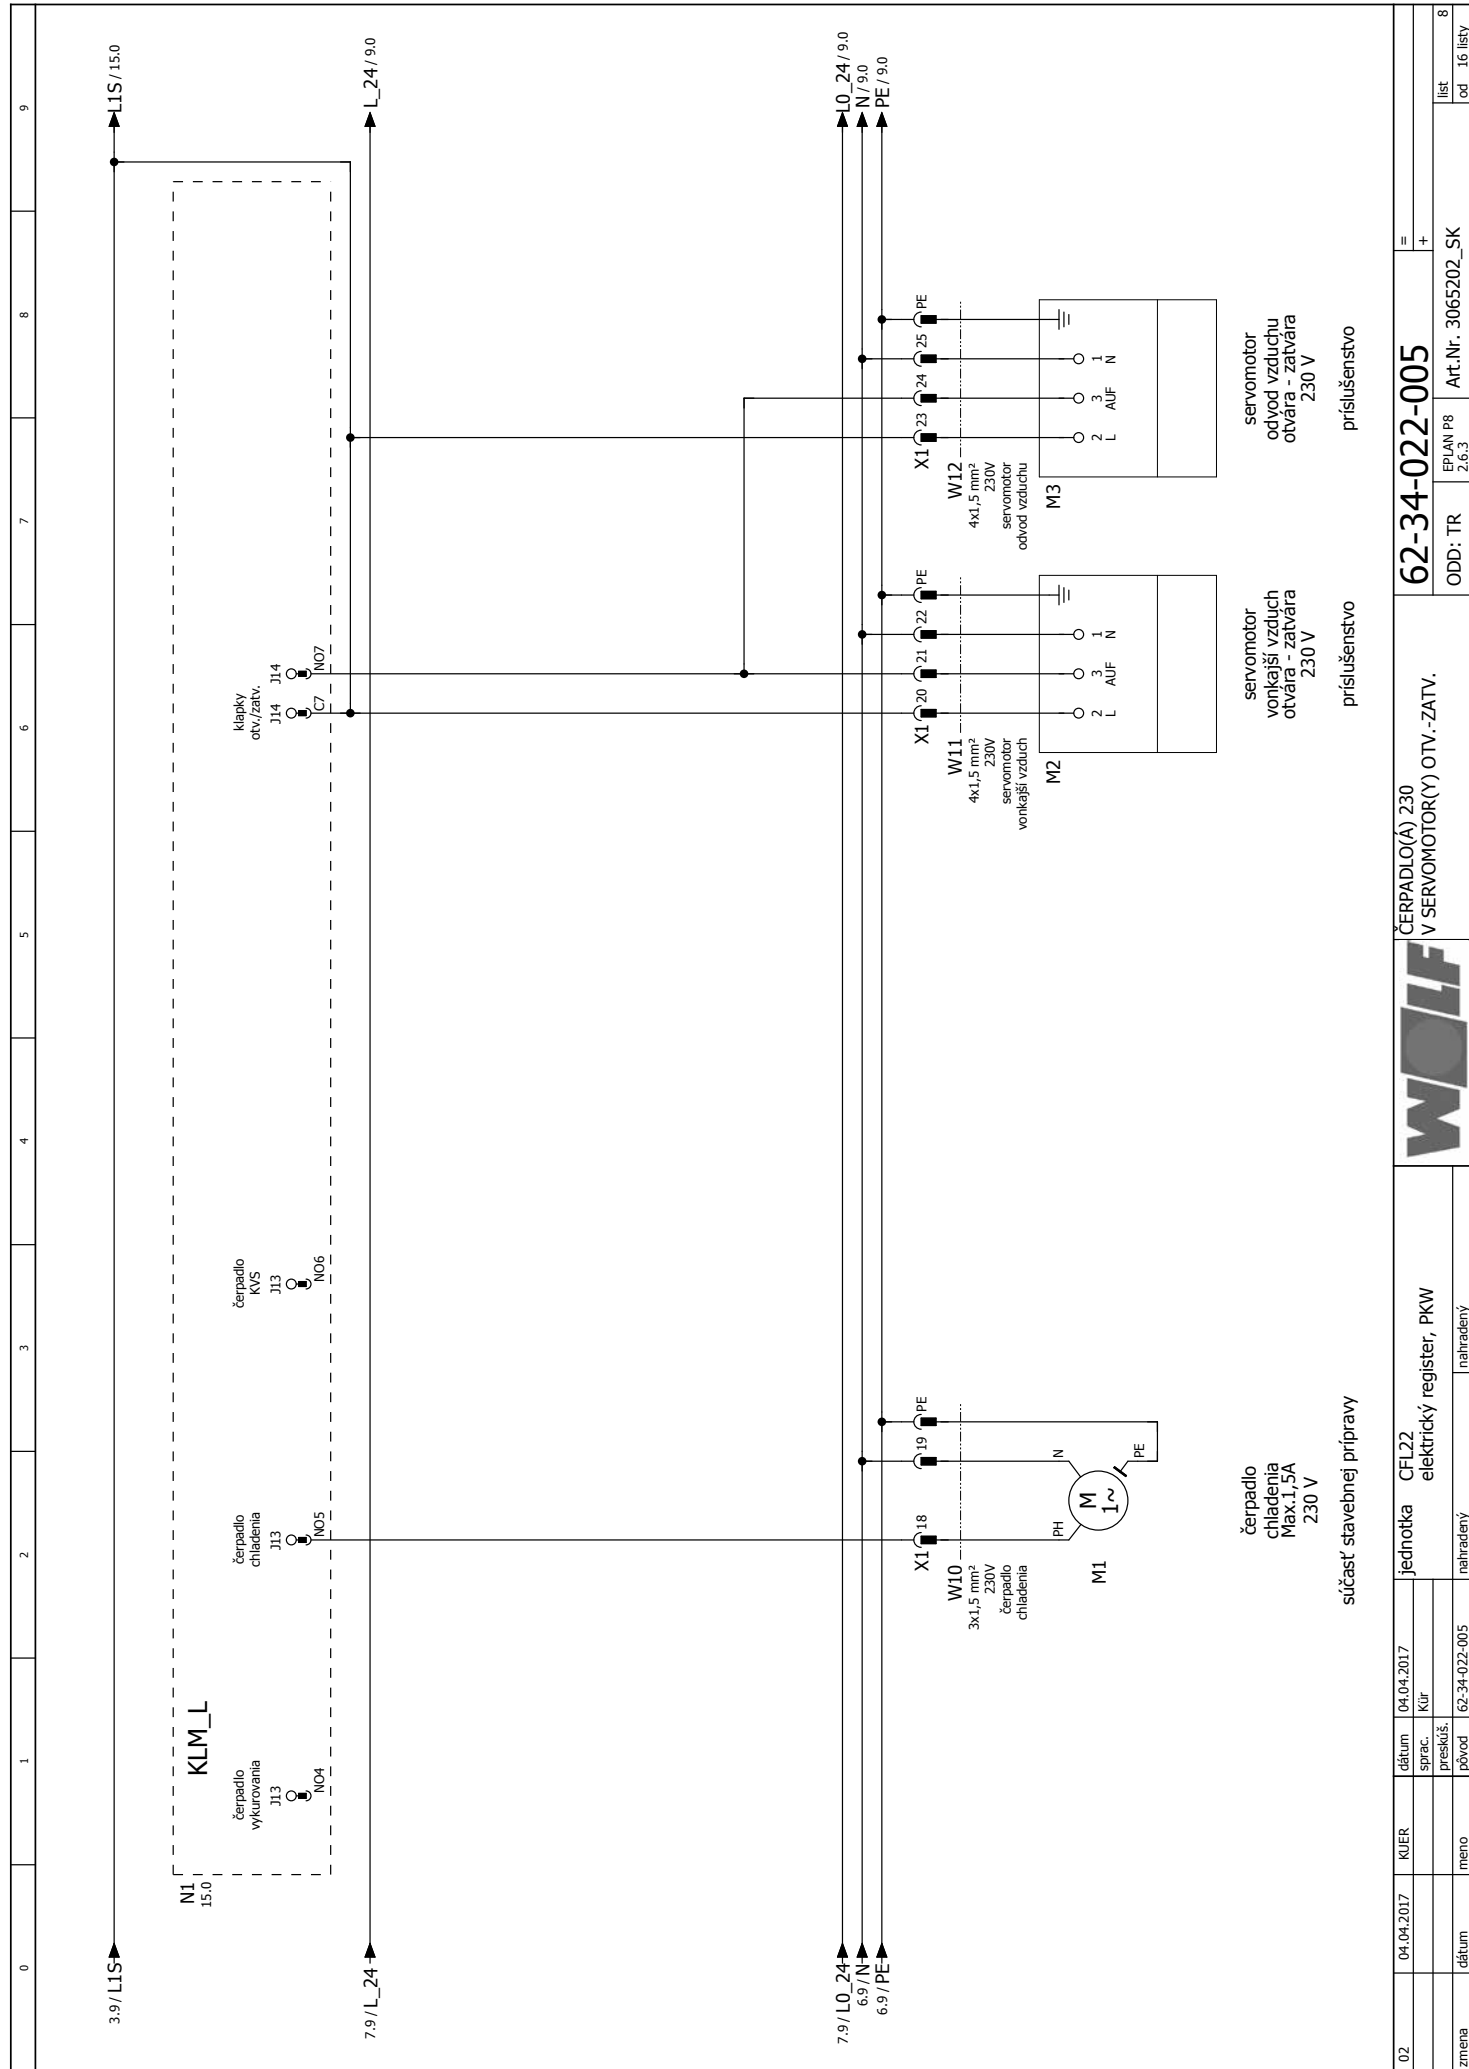

02	04.04.2017	KUER	dátum sprac. presúš.	04.04.2017	KUR	jednotka elektrický register, PKW	ČERPADLO(A) 230 V SERVOMOTOR(Y) OTV.-ZATV.	62-34-022-005	EP/JAN P8 2.6:3	Art.Nr. 3065202_SK	= +
zmena	dátum	meno	pôvod	62-34-022-005	nahradený	nahradený					list 8
											od 16 listy



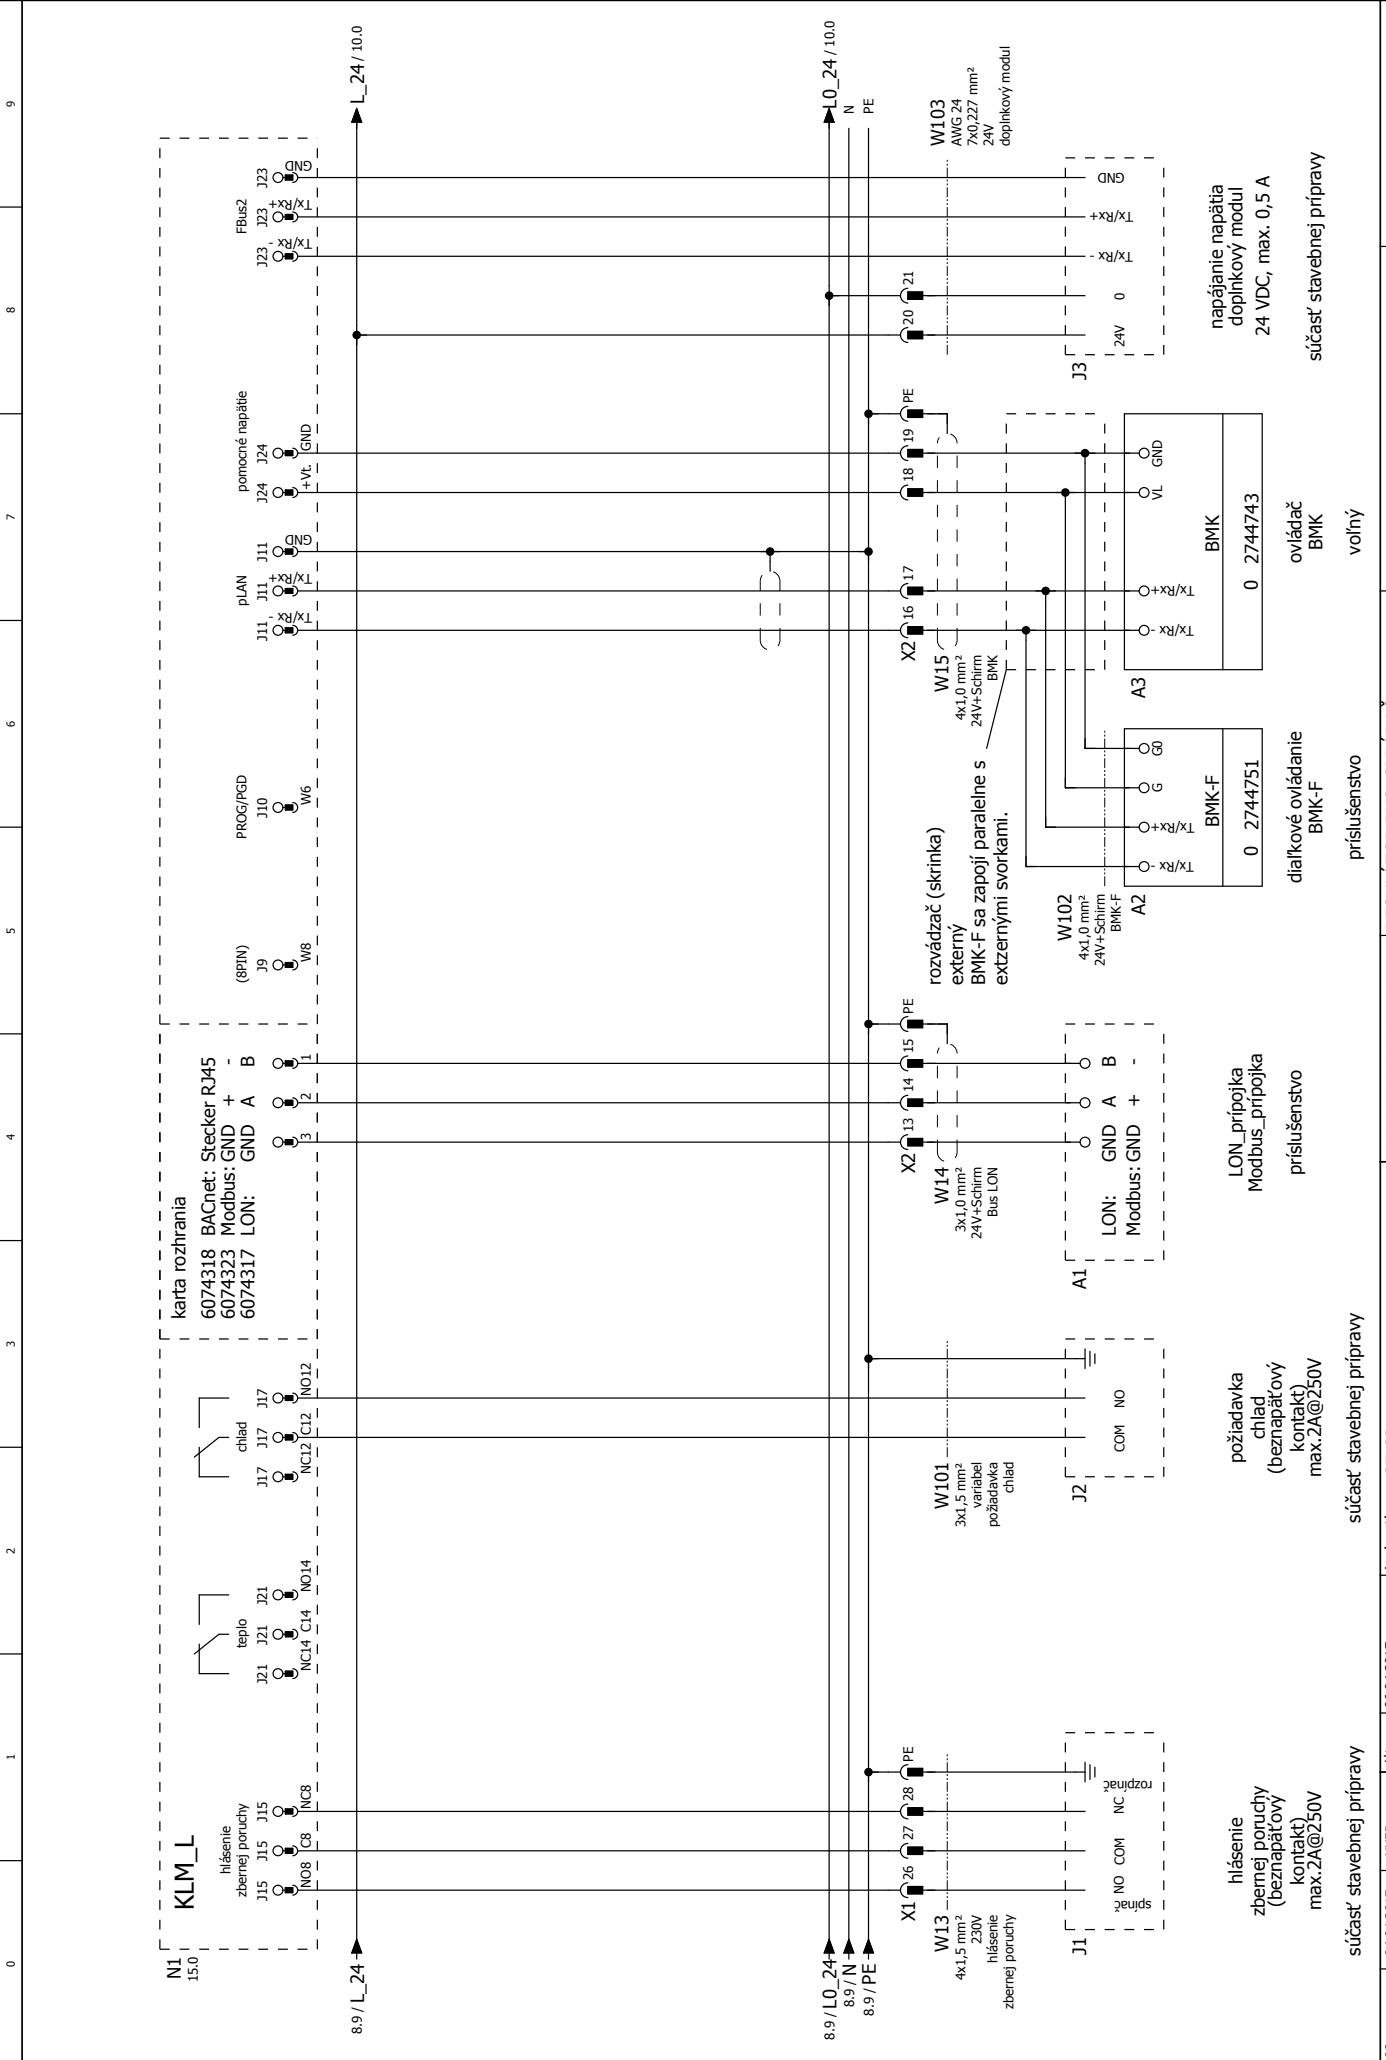

hlásenie zbernej poruchy (beznapätový kontakt) max.ZA@250V

požadávka chlad (beznapätový kontakt) max.ZA@250V

hlásenie zbernej poruchy (beznapätový kontakt) max.ZA@250V

požadávka chlad (beznapätový kontakt) max.ZA@250V

hlásenie zbernej poruchy (beznapätový kontakt) max.ZA@250V

požadávka chlad (beznapätový kontakt) max.ZA@250V


hlásenie zbernej poruchy (beznapätový kontakt) max.ZA@250V

požadávka chlad (beznapätový kontakt) max.ZA@250V


hlásenie zbernej poruchy (beznapätový kontakt) max.ZA@250V

požadávka chlad (beznapätový kontakt) max.ZA@250V

02	04.04.2017	KUJER	dátum sprac.	06.04.2017	KUJER	dátum sprac.	CFL22	jednotka	elektrický register, PKW	REGULATOR BUS, OVLÁDAČ HLASENIE ZBERNEJ PORUCHY	62-34-022-005	Art.Nr. 3065202_SK
zmena	dátum	meno	preskúš.	pôvod	nahradený	nahradený					príslušnosť	príslušnosť
											0	9
											0	16

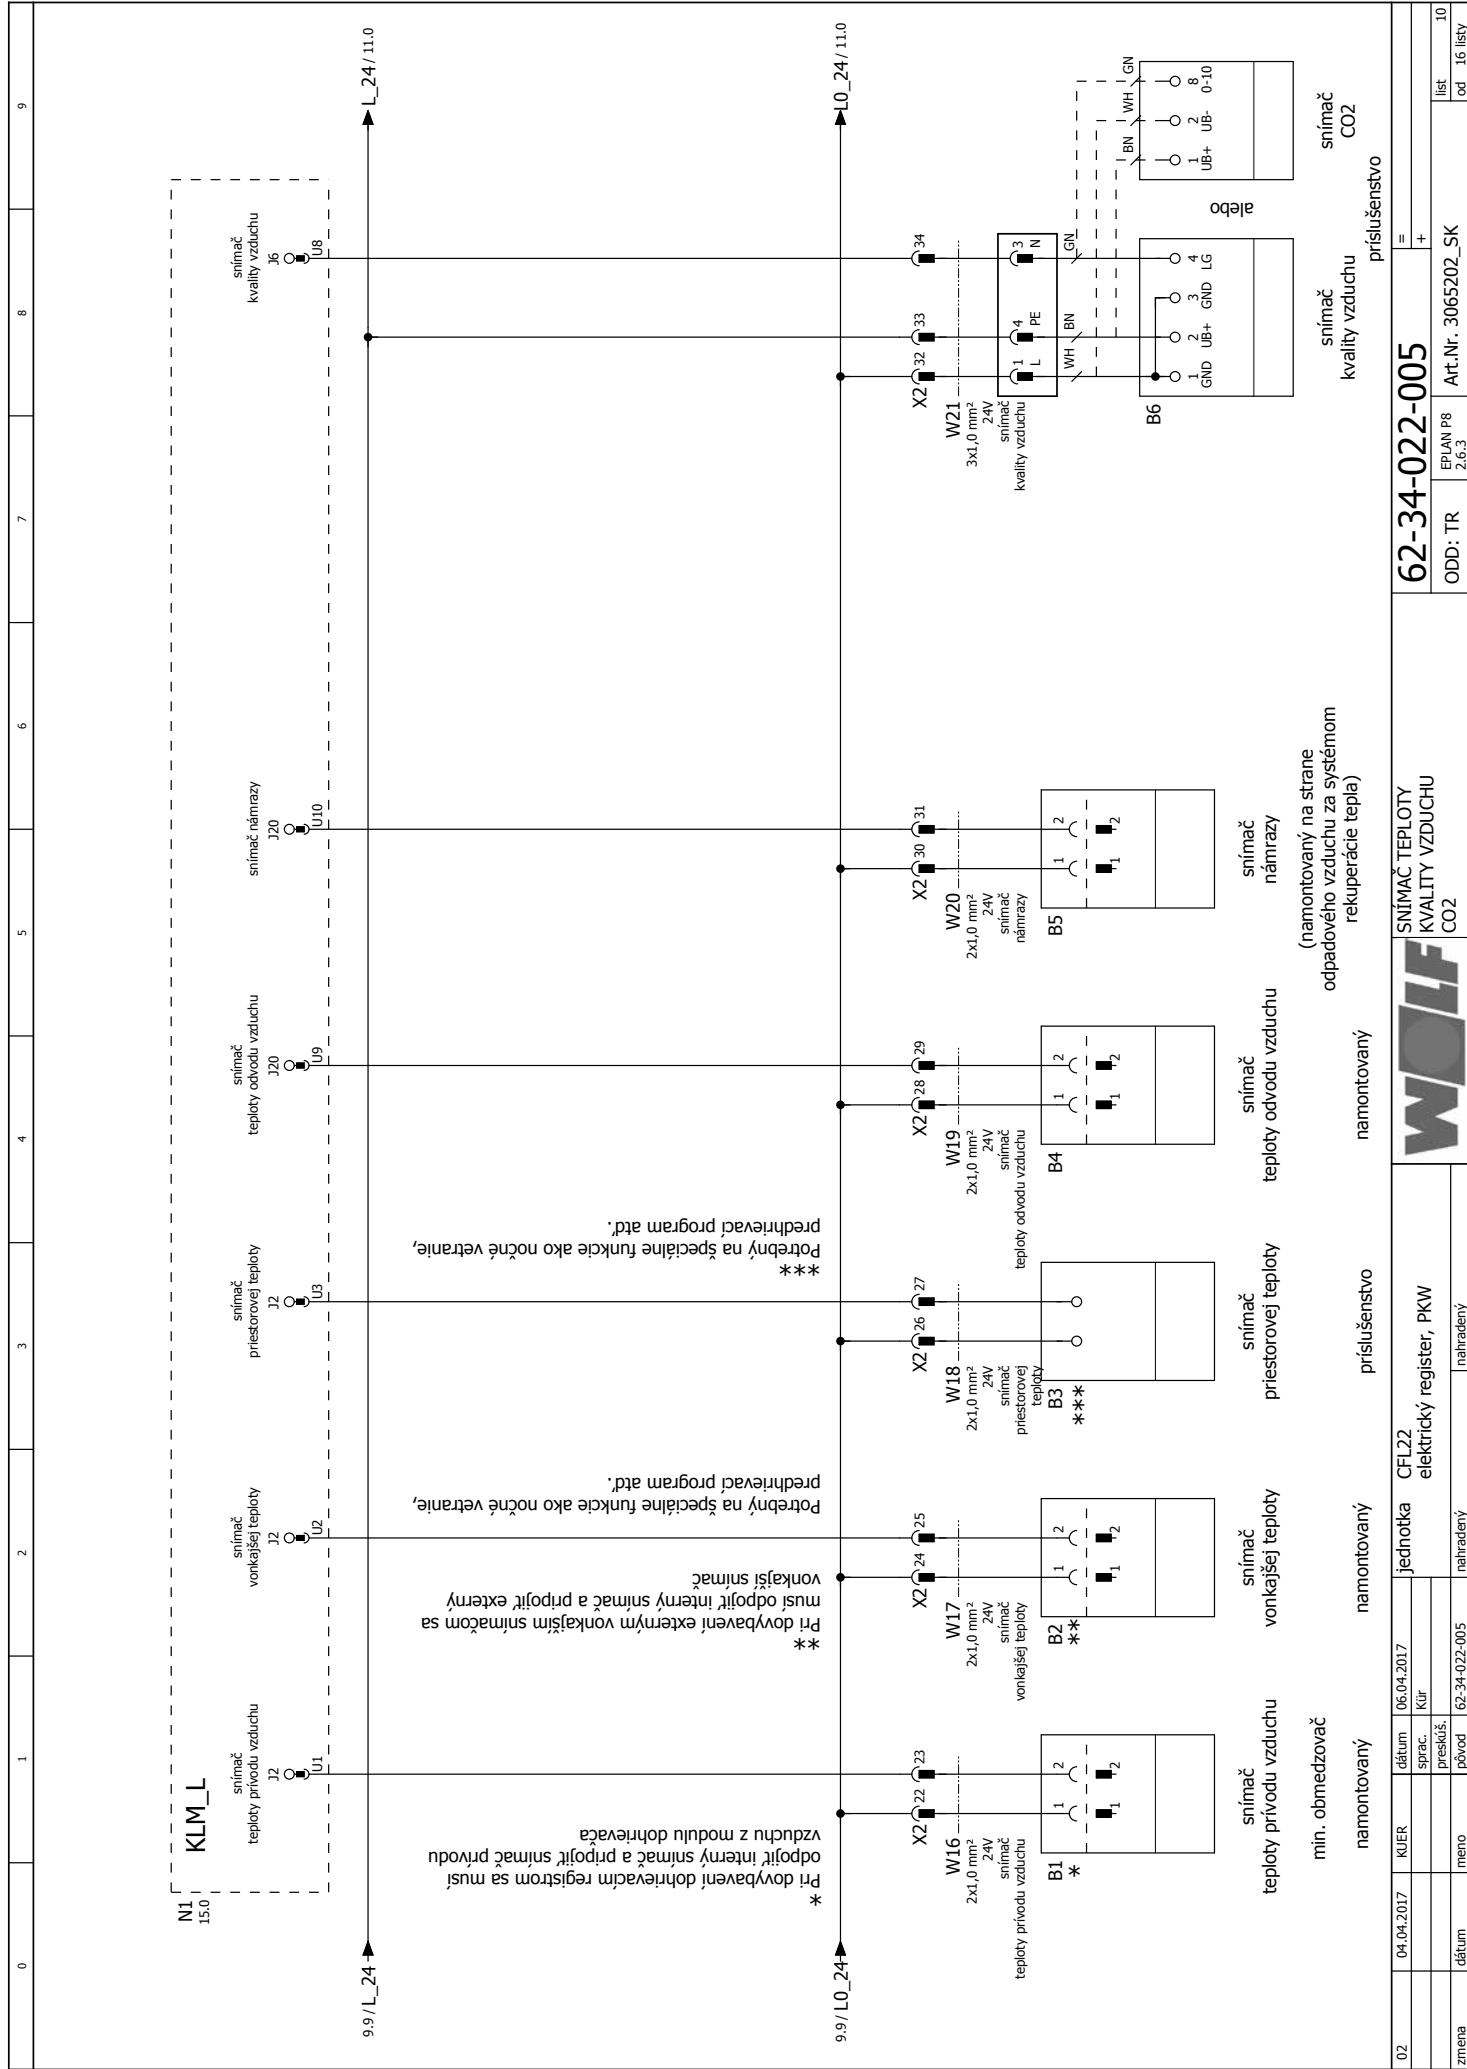

02	04.04.2017	KUER	dátum sprac.	06.04.2017	KUR	jednotka sprac.	CFL22	SNÍMAČ TEPLIOTY KVALITY VZDUCHU CO2	62-34-022-005	EP/AN P8 2.6.3	Art.Nr. 3065202_SK	list 10
zmena	dátum	meno	preruší.	pôvod	62-34-022-005	nahradený	elektrický register, PKW	SNÍMAČ KVALITY VZDUCHU CO2	62-34-022-005	ODD: TR	Art.Nr. 3065202_SK	od 16 listy
						nahradený		(namontovaný na strane odpadového vzduchu za systémom rekuperácie tepla)	snímač kvality vzduchu príslušenstvo			
						nahradený		namontovaný	snímač teploty odvodu vzduchu			
						nahradený		príslušenstvo	snímač teploty vonkajšej teploty			
						nahradený		namontovaný	snímač vonkajšej teploty			
						nahradený		príslušenstvo	snímač teploty vonkajšej teploty			
						nahradený		namontovaný	snímač teploty odvodu vzduchu			
						nahradený		príslušenstvo	snímač teploty odvodu vzduchu			
						nahradený		príslušenstvo	snímač kvality vzduchu príslušenstvo			
						nahradený		príslušenstvo	snímač CO2			

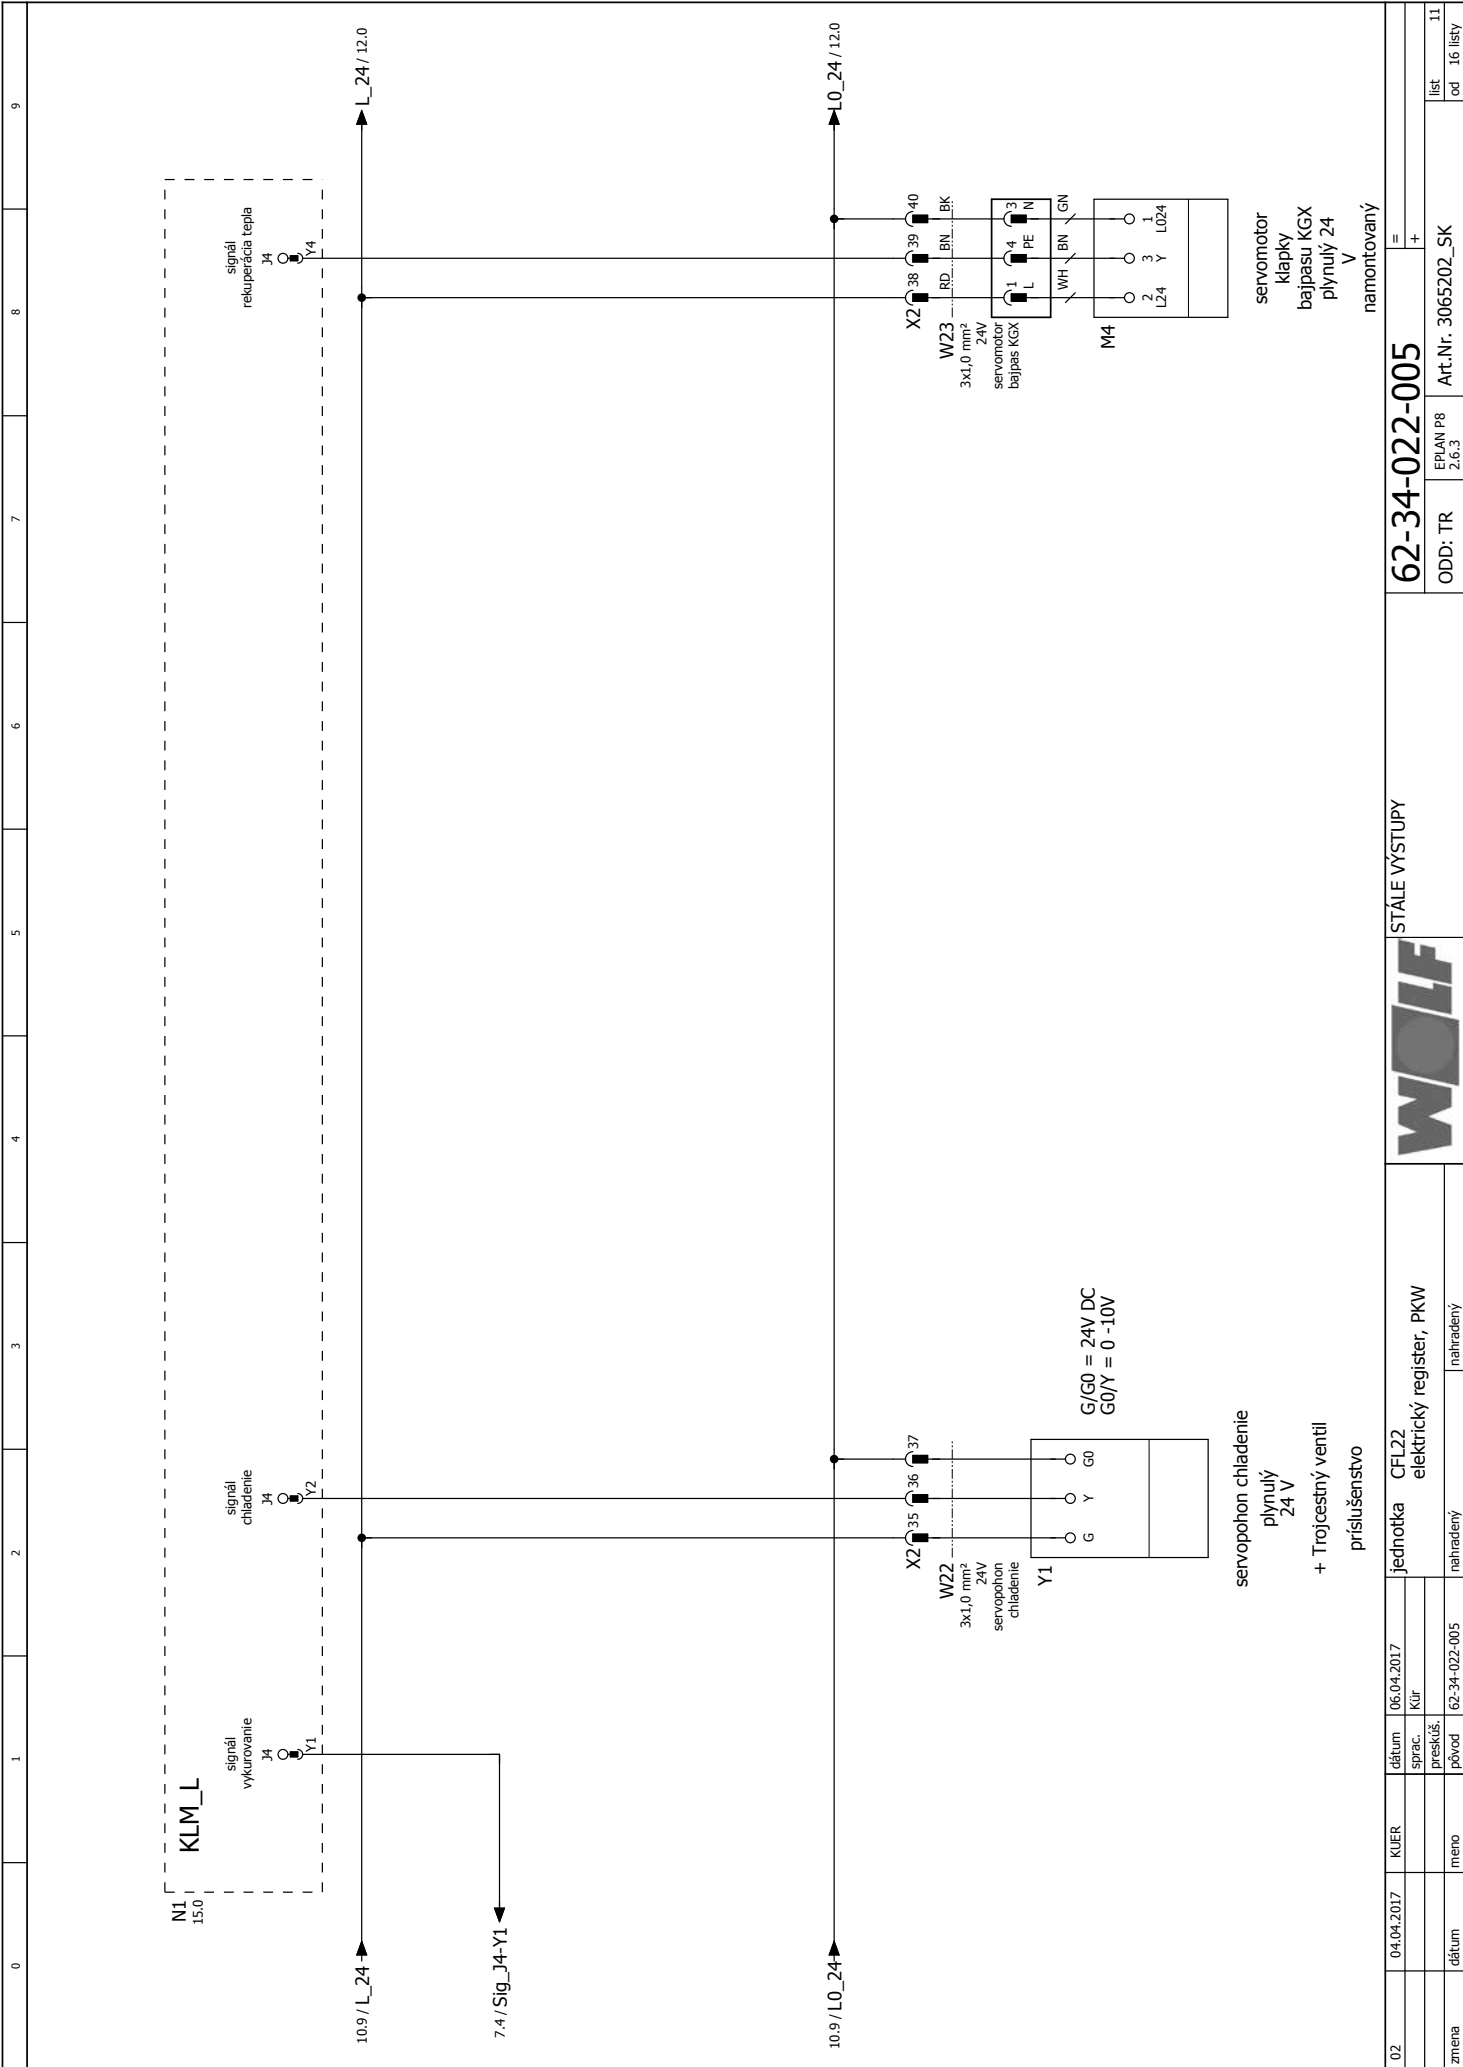


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


62-34-022-005	
ODD: TR	EPLAN P8 2.6.3
Art.Nr. 3065202_SK	list 11 od 16 listy



STALE VYSTUPLY	
servomotor Klapky bajpasu KGX plynu 24 V namontovany	
servopohon chladenie plynu 24 V + Trojcestny ventil príslusenstvo	

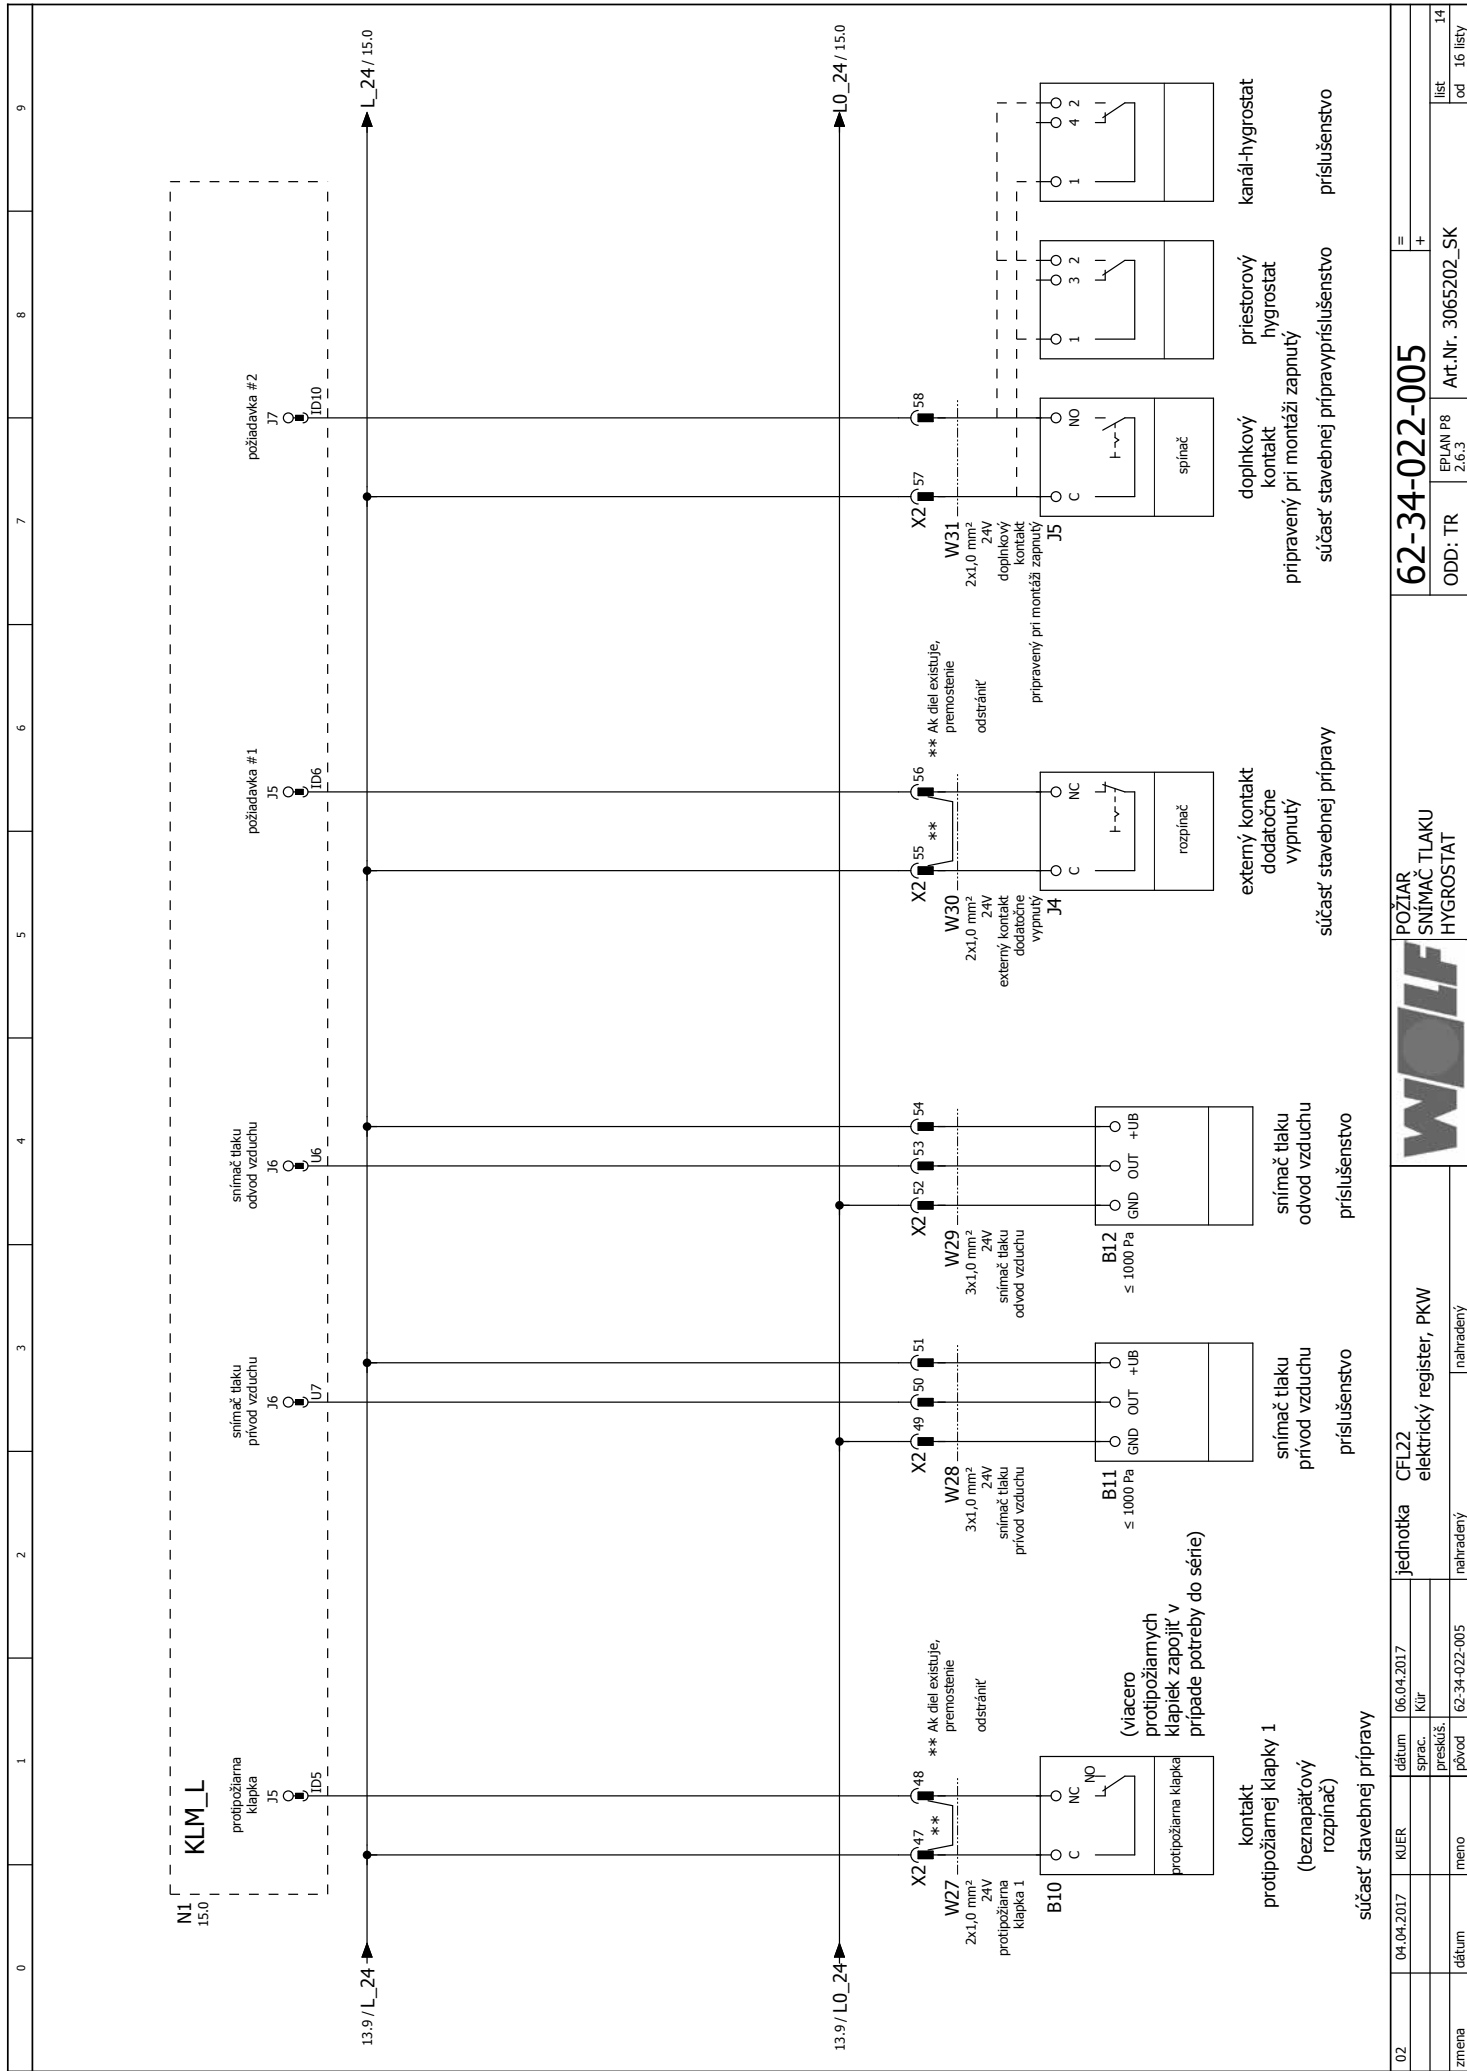

02	04.04.2017	KUER	dátum	06.04.2017	KUR	skrac.	jednotka	CFL22	elektrický register, PKW	POŽIAR SNÍMAČ TLAKU HYGROSTAT	62-34-022-005	EP/AN P8 2.6.3	Art.Nr. 3065202_SK	list od 16 listy
zmena	dátum	meno	pôvod	62-34-022-005	nahradený	nahradený	nahradený							

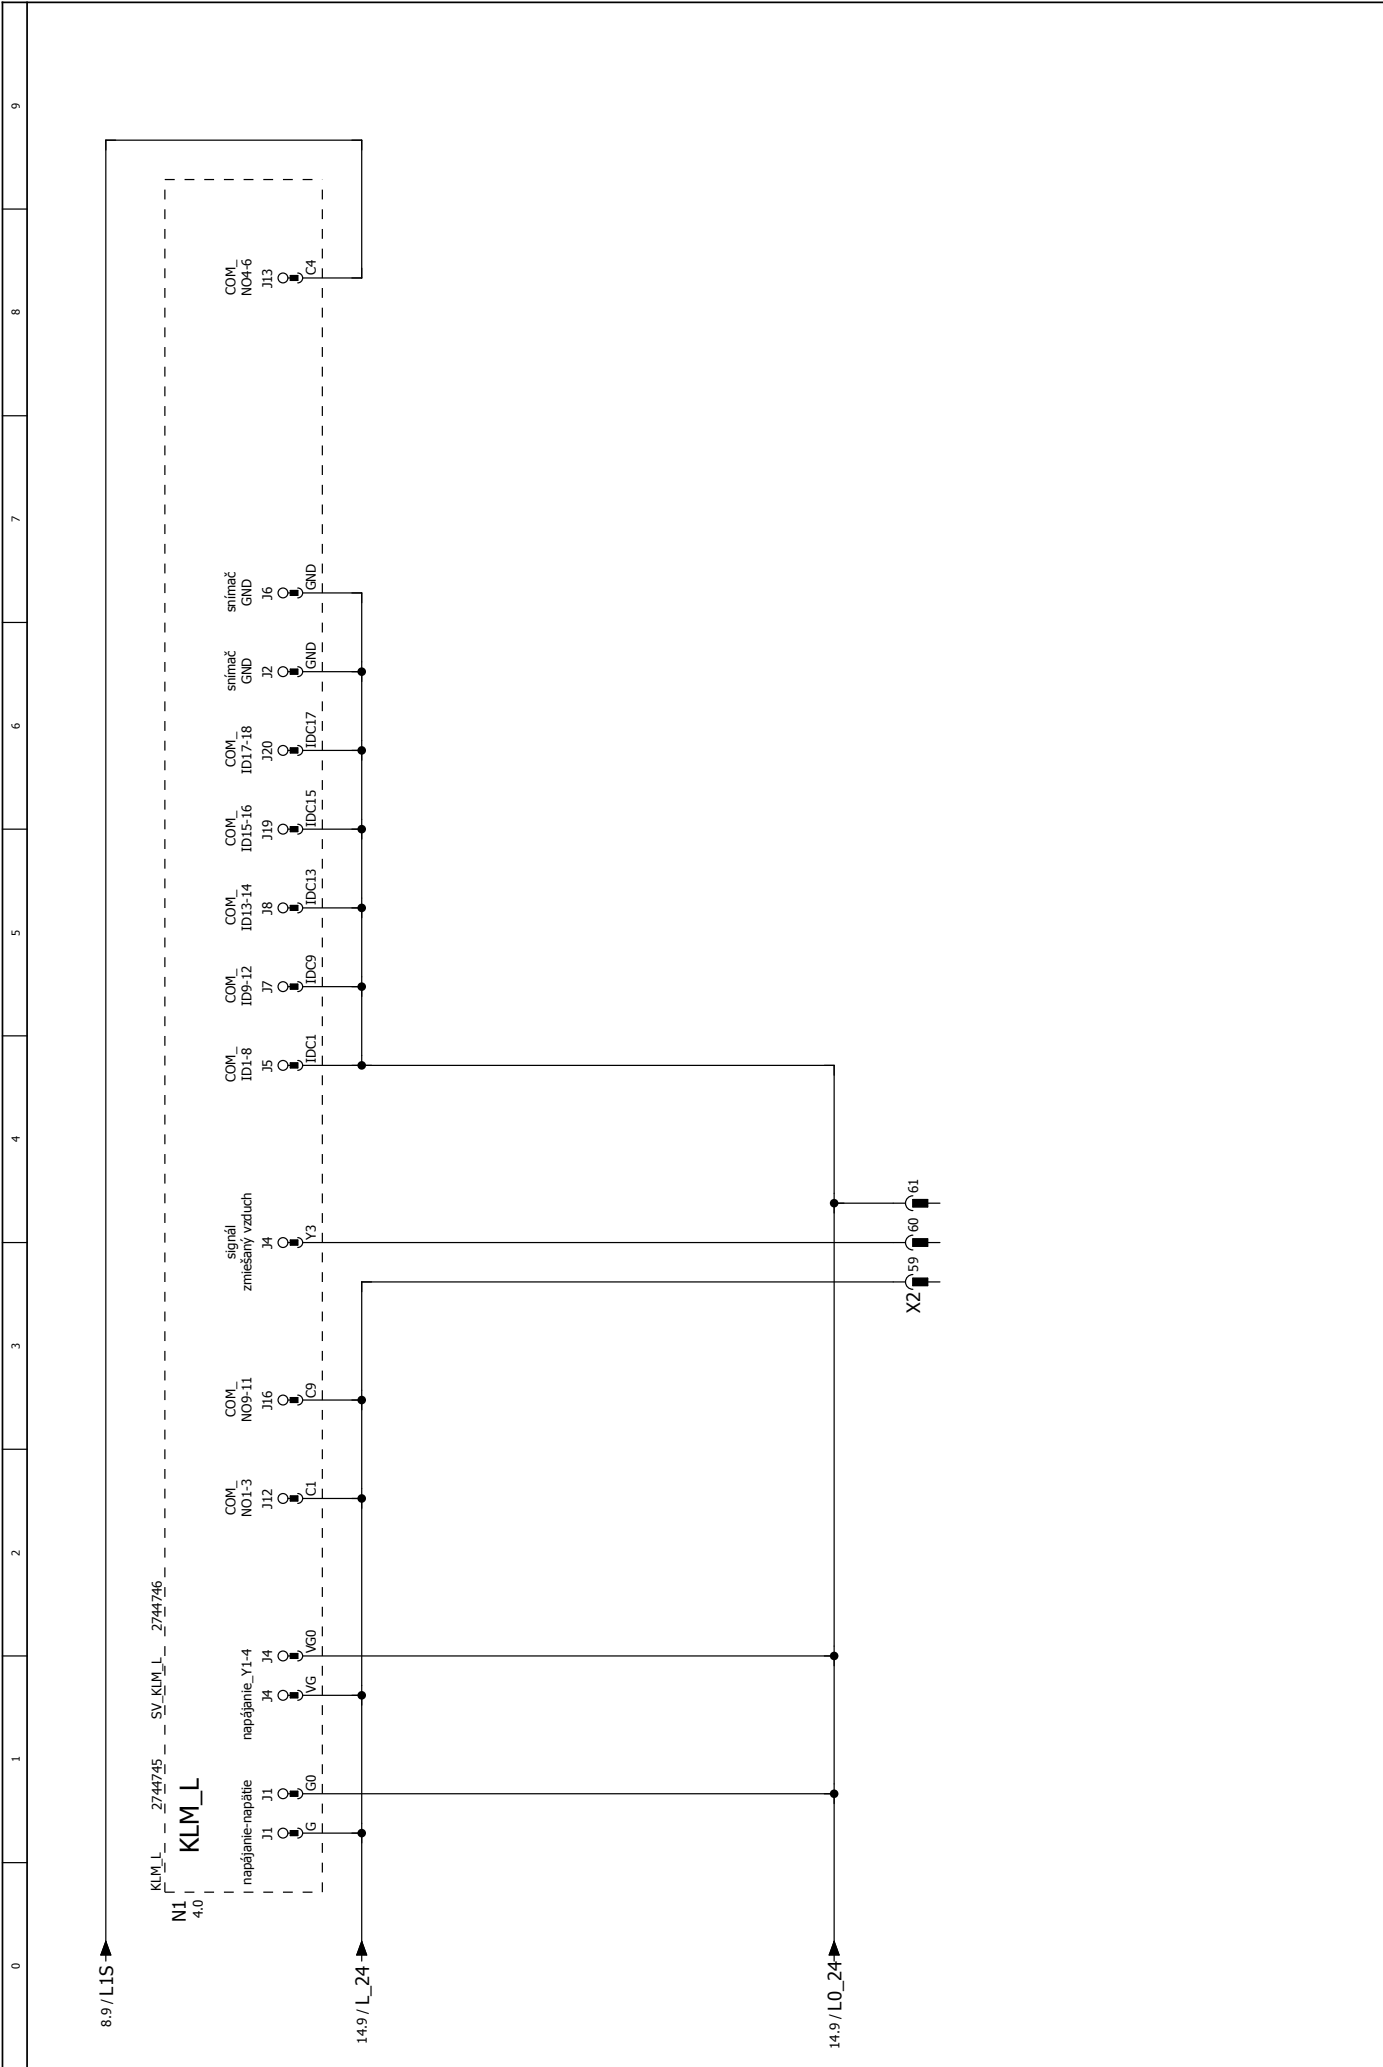

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
KLM_L_2744745 SV_KLM_L_2744746 NI 4.0 KLM_L napájanie-napätie J11 G G0 napájanie-Y1-4 J4 J4 J4 J4 V60 V60 COM_ NO1-3 J12 C1 COM_ NO9-11 J16 C9 signál zmiešaný vzduch J4 Y3 COM_ ID1-8 J5 IDC1 COM_ ID9-12 J7 IDC9 COM_ ID13-14 J8 IDC13 COM_ ID15-16 J9 IDC15 COM_ ID17-18 J10 IDC17 COM_ NO4-6 J13 C4 J11 G G0 J12 C1 J13 C4 J14 V60 V60 J15 IDC9 J16 C9 J17 IDC1 J18 IDC13 J19 IDC15 J20 IDC17 J21 GND J22 GND J23 GND J24 GND J25 GND									
02	04.04.2017	KUJER	dátum sprac.	04.04.2017	jednotka sprac.	CFL22	dátum preskúš.	04.04.2017	elektrický register, PKW
změna	dátum	meno	pôvod	62-34-022-005	nahradený	nahradený	62-34-022-005	nahradený	nahradený
REGULÁTOR HLAVNÝ DIEL KLAPKA ZMIEŠANÉHO VZDUCHU WOLF 62-34-022-005 ODD: TR EPLAN P8 2.6.3 Art.Nr. 3065202_SK = +									list 15 od 16 listy

WOLF GMBH

POSTFACH 1380 / D-84048 MAINBURG / TEL. +49.0. 87 51 74- 0 / FAX +49.0.87 51 74- 16 00

www.WOLF.eu

3065202_201706

Zmeny vyhradené