


Schéma zapojenia vetracej jednotky

CFL-22 bez regulácie



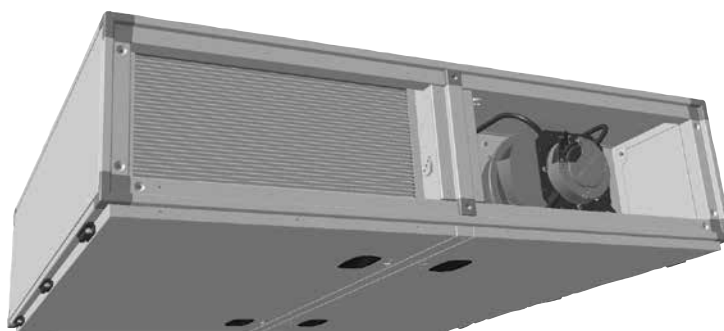

WOLF GmbH

Industriestraße 1
D-84048 Mainburg
Tel. +49 (0)8751 74-0

Elektrická dokumentácia

jednotka	CFL22 bez regulácie
kód výkresu	62-34-022-006
Vytvoreno na	11.04.2014
Editoval	06.04.2017
	z (skratka) Kür
	počet stránok 9

zmena	dátum	meno	preskúš. pôvod	62-34-022-006	nahradený	titulný / krycí list	62-34-022-006	Art.Nr. 3065206_SK	list od	1 9 listy
	dátum sprac.	meno	preskúš. pôvod	62-34-022-006	nahradený	titulný / krycí list	62-34-022-006	Art.Nr. 3065206_SK	list od	1 9 listy
	dátum sprac.	meno	preskúš. pôvod	62-34-022-006	nahradený	titulný / krycí list	62-34-022-006	Art.Nr. 3065206_SK	list od	1 9 listy



farby kabeláže:

- hlavný prúdový okruh : čierny
- nulový vodič : biedomodrý
- ochranný vodič : žltozelený
- riadiaci okruh striedavého prúdu : červený/červenobiely
- riadiaci okruh jednosmerného prúdu : tmavomodrý/tmavomodrý/biely
- beznapäťový kontakt (cudzie napätie) : oranžový

POZOR!


Pred uvedením rozvádzača do prevádzky treba dodržať nasledovné:

1. Všetky prípojky vyhotovte podľa miestnych predpisov dodávateľa energie
2. U všetkých skrutiiek spojov a kontaktov ako aj neobsadených kontaktov sa musí skontrolovať riadne dotiahnutie (hrozí uvoľnenie pri transporte).
3. Použitie ističe motorov EC ventilátorov a el. registrov sú využívané ako ističe vedenia, nemusia byť nastavené na menovité prúd.
4. Sieťové napätie porovnať s pripájacím napätím rozvádzača.
5. Dĺžky vodičov snímačov/servomotorov, 24V-riadiacich vedení max. 50m
Neukladať spolu s 230/400V vedeniami alebo použiť tienené káble
6. Uvedené prierezy vedení sú minimálne prierezy medených vodičov bez zohľadnenia dĺžky káblov a stavebných daností. Typy káblov zvolte podľa spôsobu uloženia.
7. Na zabezpečenie protimrazovej ochrany zariadenia sa hlavný vypínač Q1 nesmie vypnúť.
8. Prúdové chrániče RCD Sú dovolené výlučne ako všeprúdové chrániče typu B s 300 mA.

zmena	dátum	meno	presúš. povod	05.04.2017 Kur	jednotka bez regulácie	CFL22	nahradený	nahradený	POKyny NA UVEDENIE DO PREVÁDZKY	62-34-022-006	Art.Nr. 3065206_SK	list od 2 9 listy
-------	-------	------	---------------	----------------	------------------------	-------	-----------	-----------	---------------------------------	---------------	--------------------	-------------------






0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

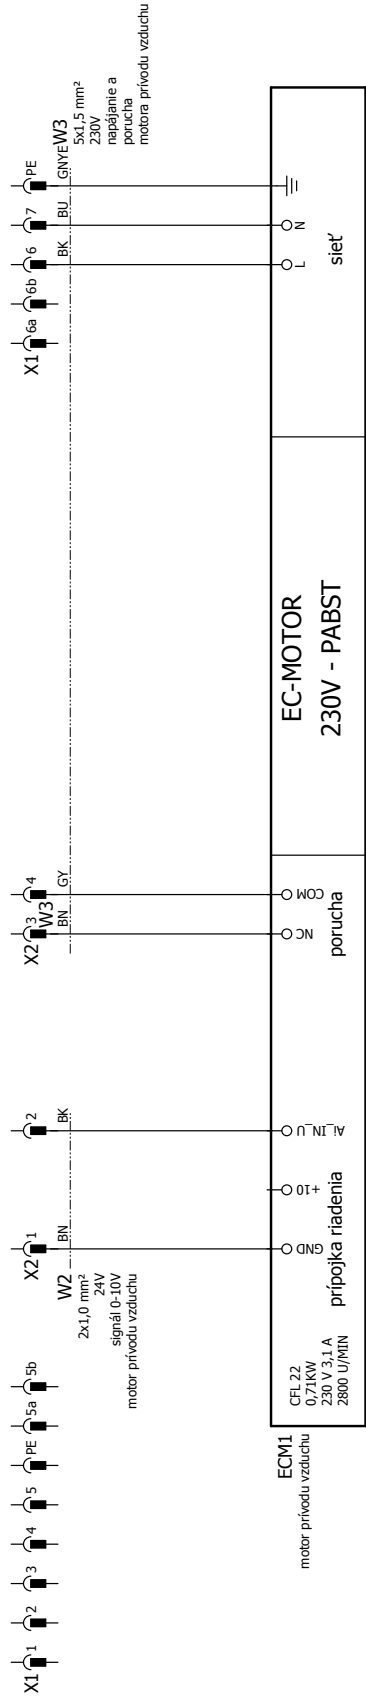

zmena		dátum	meno	priskúš.	pôvod	nahradený	jednotka	CFI22	bez regulácie	nahradený	VENTILÁTOR PRÍVODU VZDUCHU		62-34-022-006	+	=	
													ODD: TR	EPLAN P8	Art.Nr. 3065206_SK	lit
													2.6.3			od
																9 listy



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

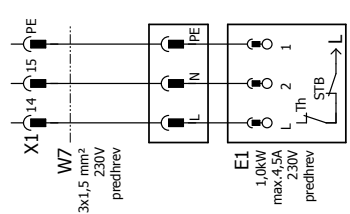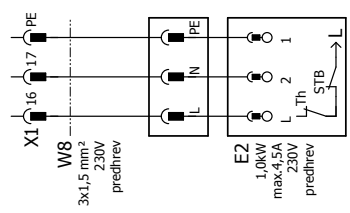

elektrický register
predhrev
príslušenstvo

elektrický register
predhrev
príslušenstvo

ELEKTRICKÝ REGISTER 230 V SERVO MOTOR(Y) OTV.-ZATV.		62-34-022-006	
EPLAN P8 2.6.3		ODD: TR	Art.Nr. 3065206_SK
=		+	
lit	od	9 listy	



elektrický register
predhrev
príslušenstvo

elektrický register
predhrev
príslušenstvo

zmena	dátum	meno	pôvod	62-34-022-006	nahradený
			Kür	04.04.2017	jednotka CFL22 bez regulácie
			preskúš.		nahradený

WOLF GMBH

POSTFACH 1380 / D-84048 MAINBURG / TEL. +49.0. 87 51 74- 0 / FAX +49.0.87 51 74- 16 00

www.WOLF.eu

3065206_201706

Zmeny vyhradené