


Schéma zapojenia vetracej jednotky

CRL - 9 teplovodný register



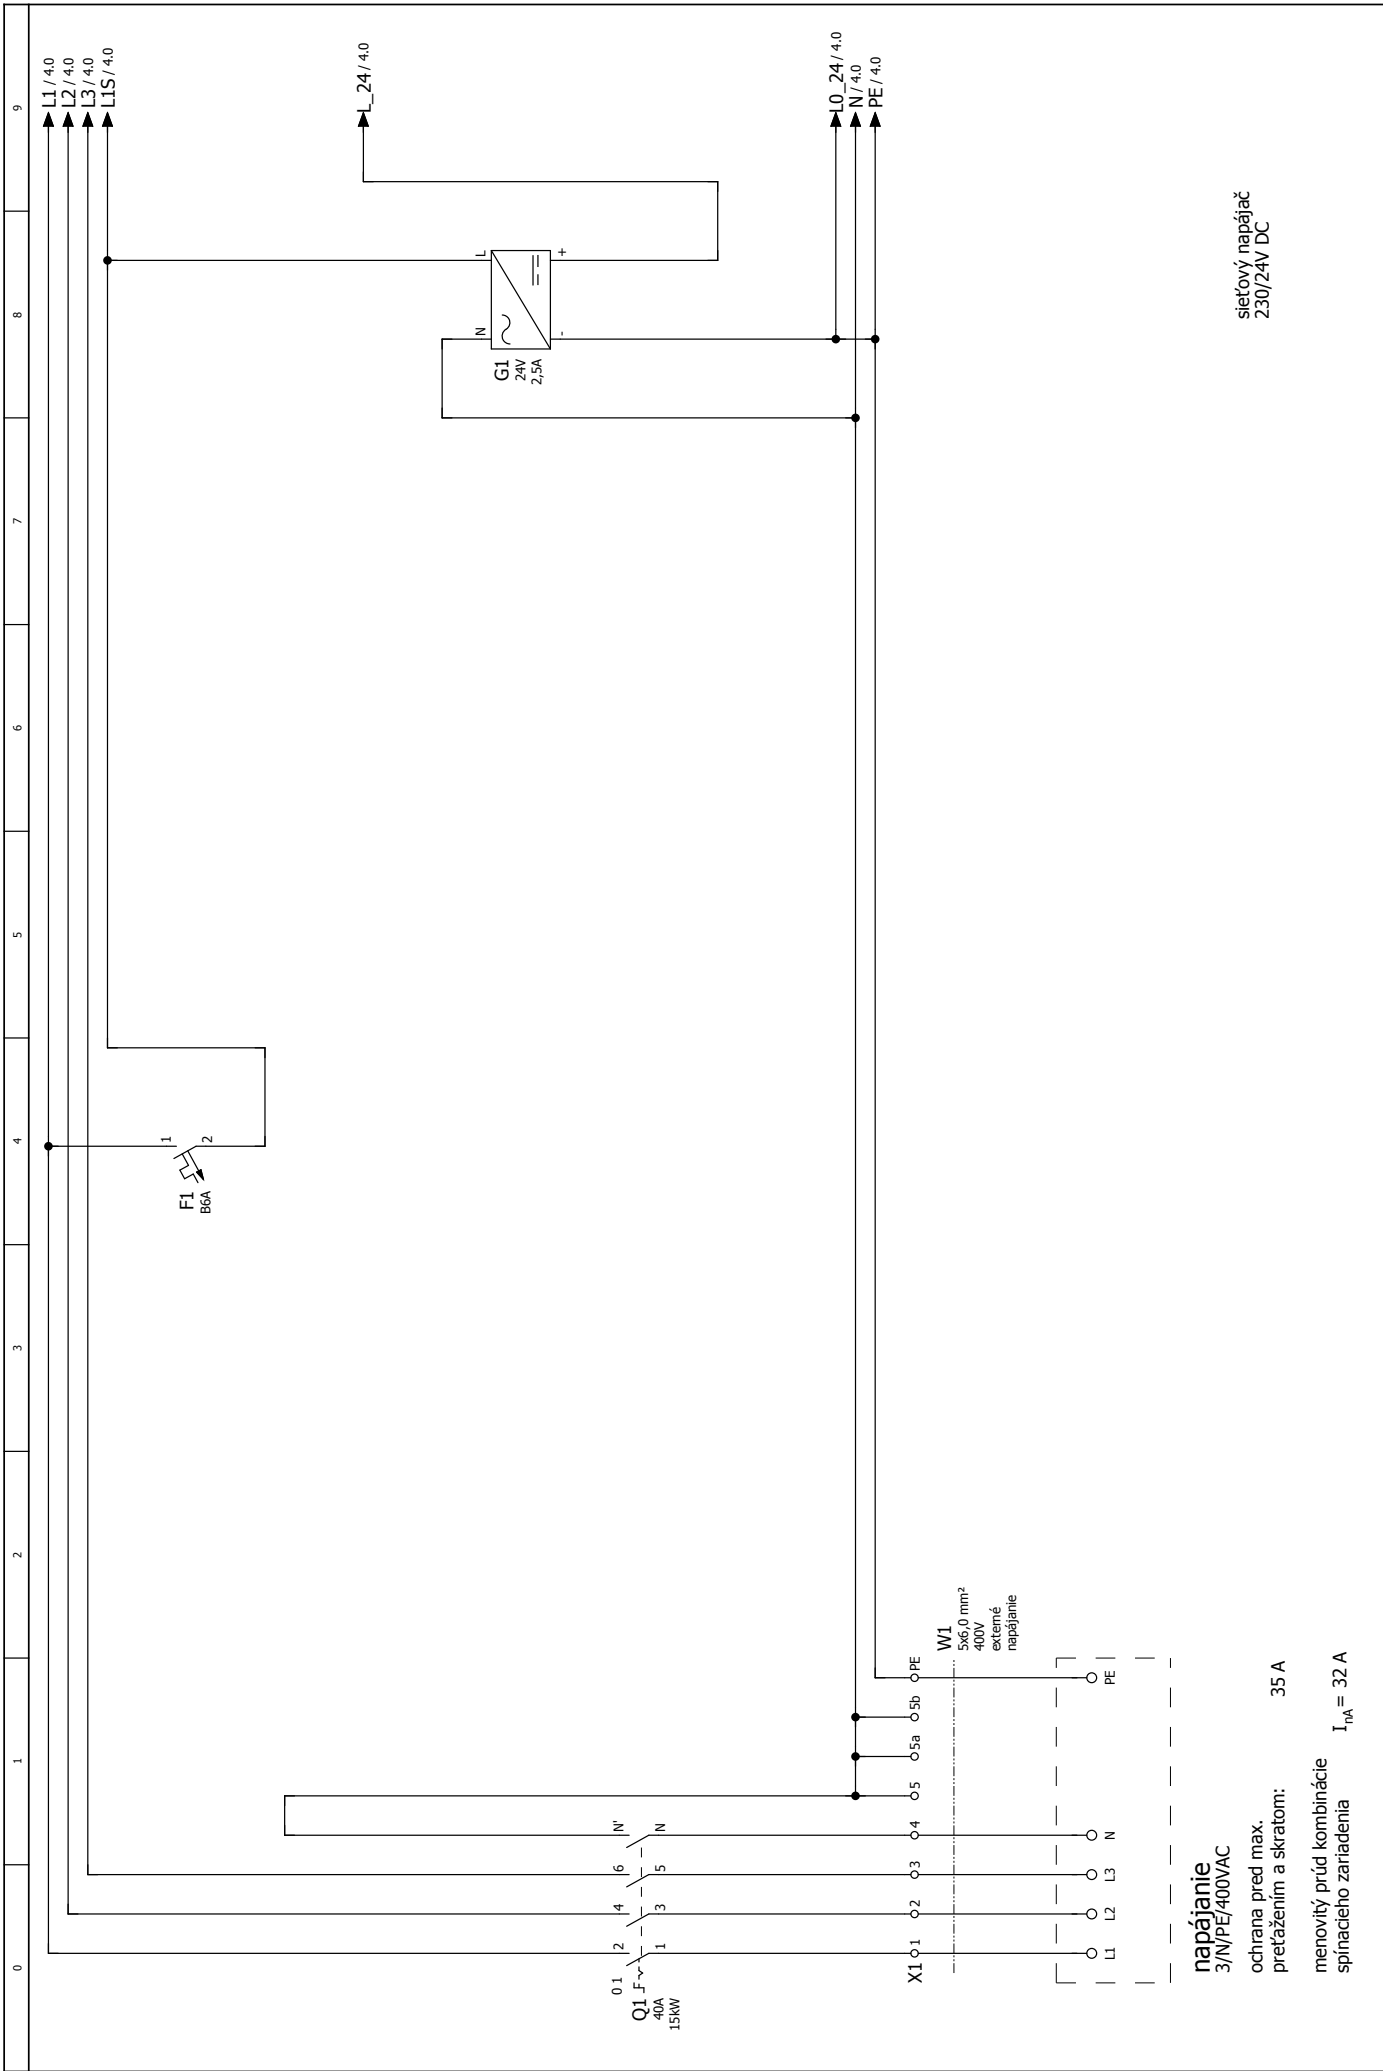


siet'ový napájač
230/24V DC


napájanie
3/N/PE/400VAC

ochrana pred max.
preťažením a skratom: 35 A


menovitý prúd kombinácie
spínacieho zariadenia $I_{nA} = 32 A$

zmena		dátum	meno	68-34-090-002	nahradený	jednotka	CRL-9 Teplovodný výmenník			NAPAJANIE HLAVNÝ VÝPÍNAČ RIADIACE TRAFU		68-34-090-002	Art.Nr. 3065434_SK	list od 16 listy
		dátum sprac.	Kür	12.04.2017	nahradený							+		
		preskúš. pôvod										ODD: TR	EPLAN P8 2.6.3	3

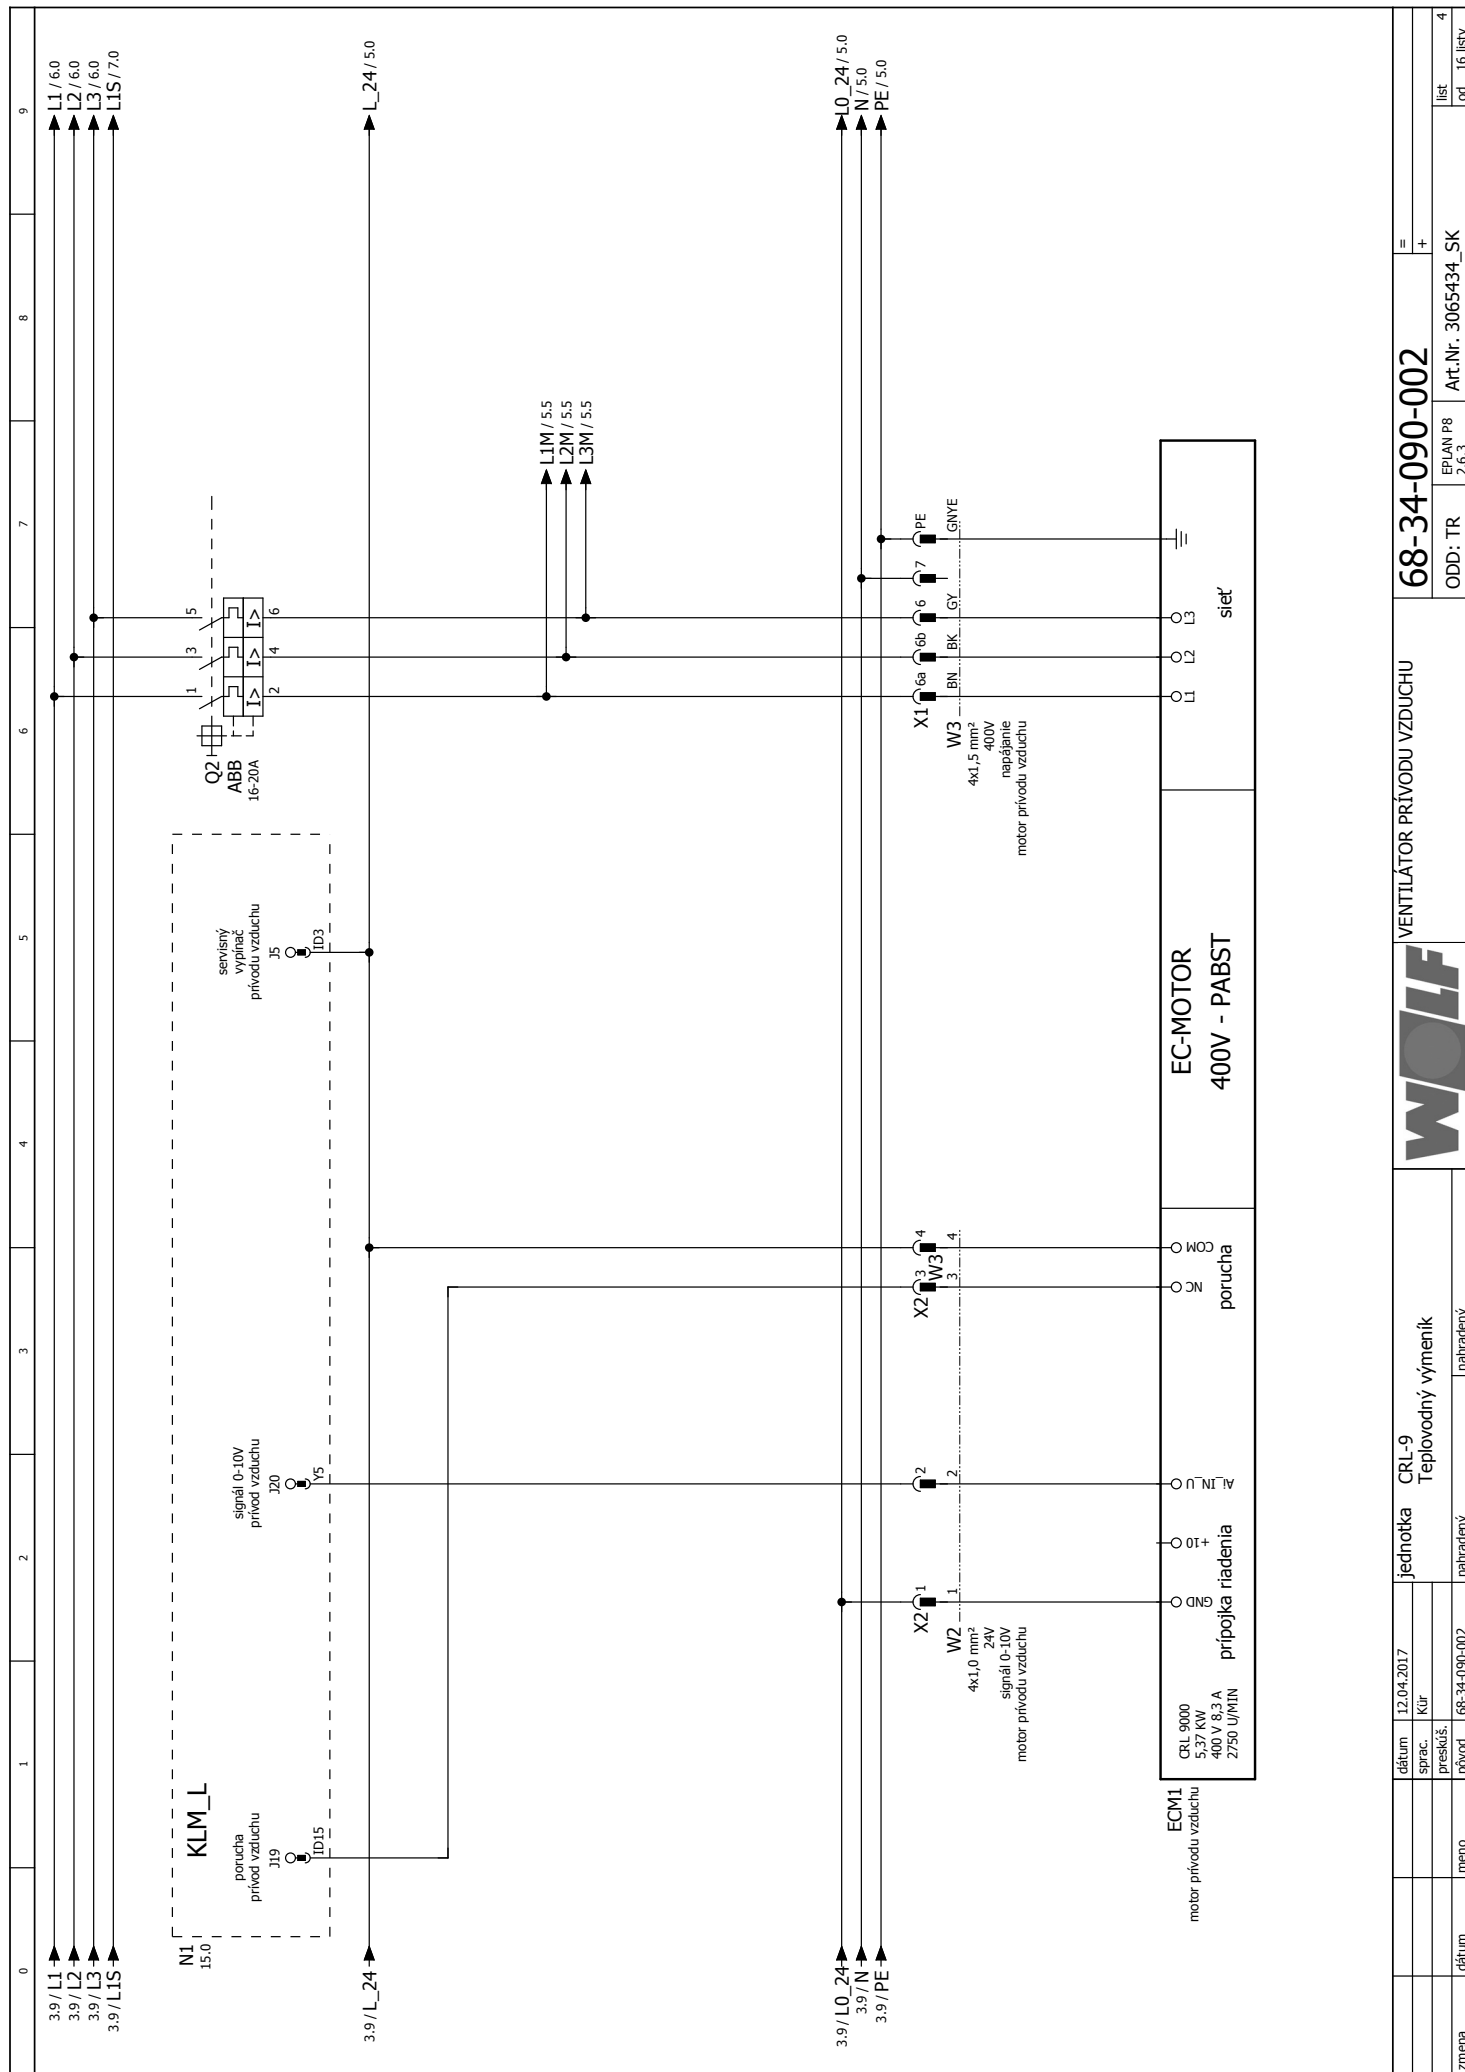

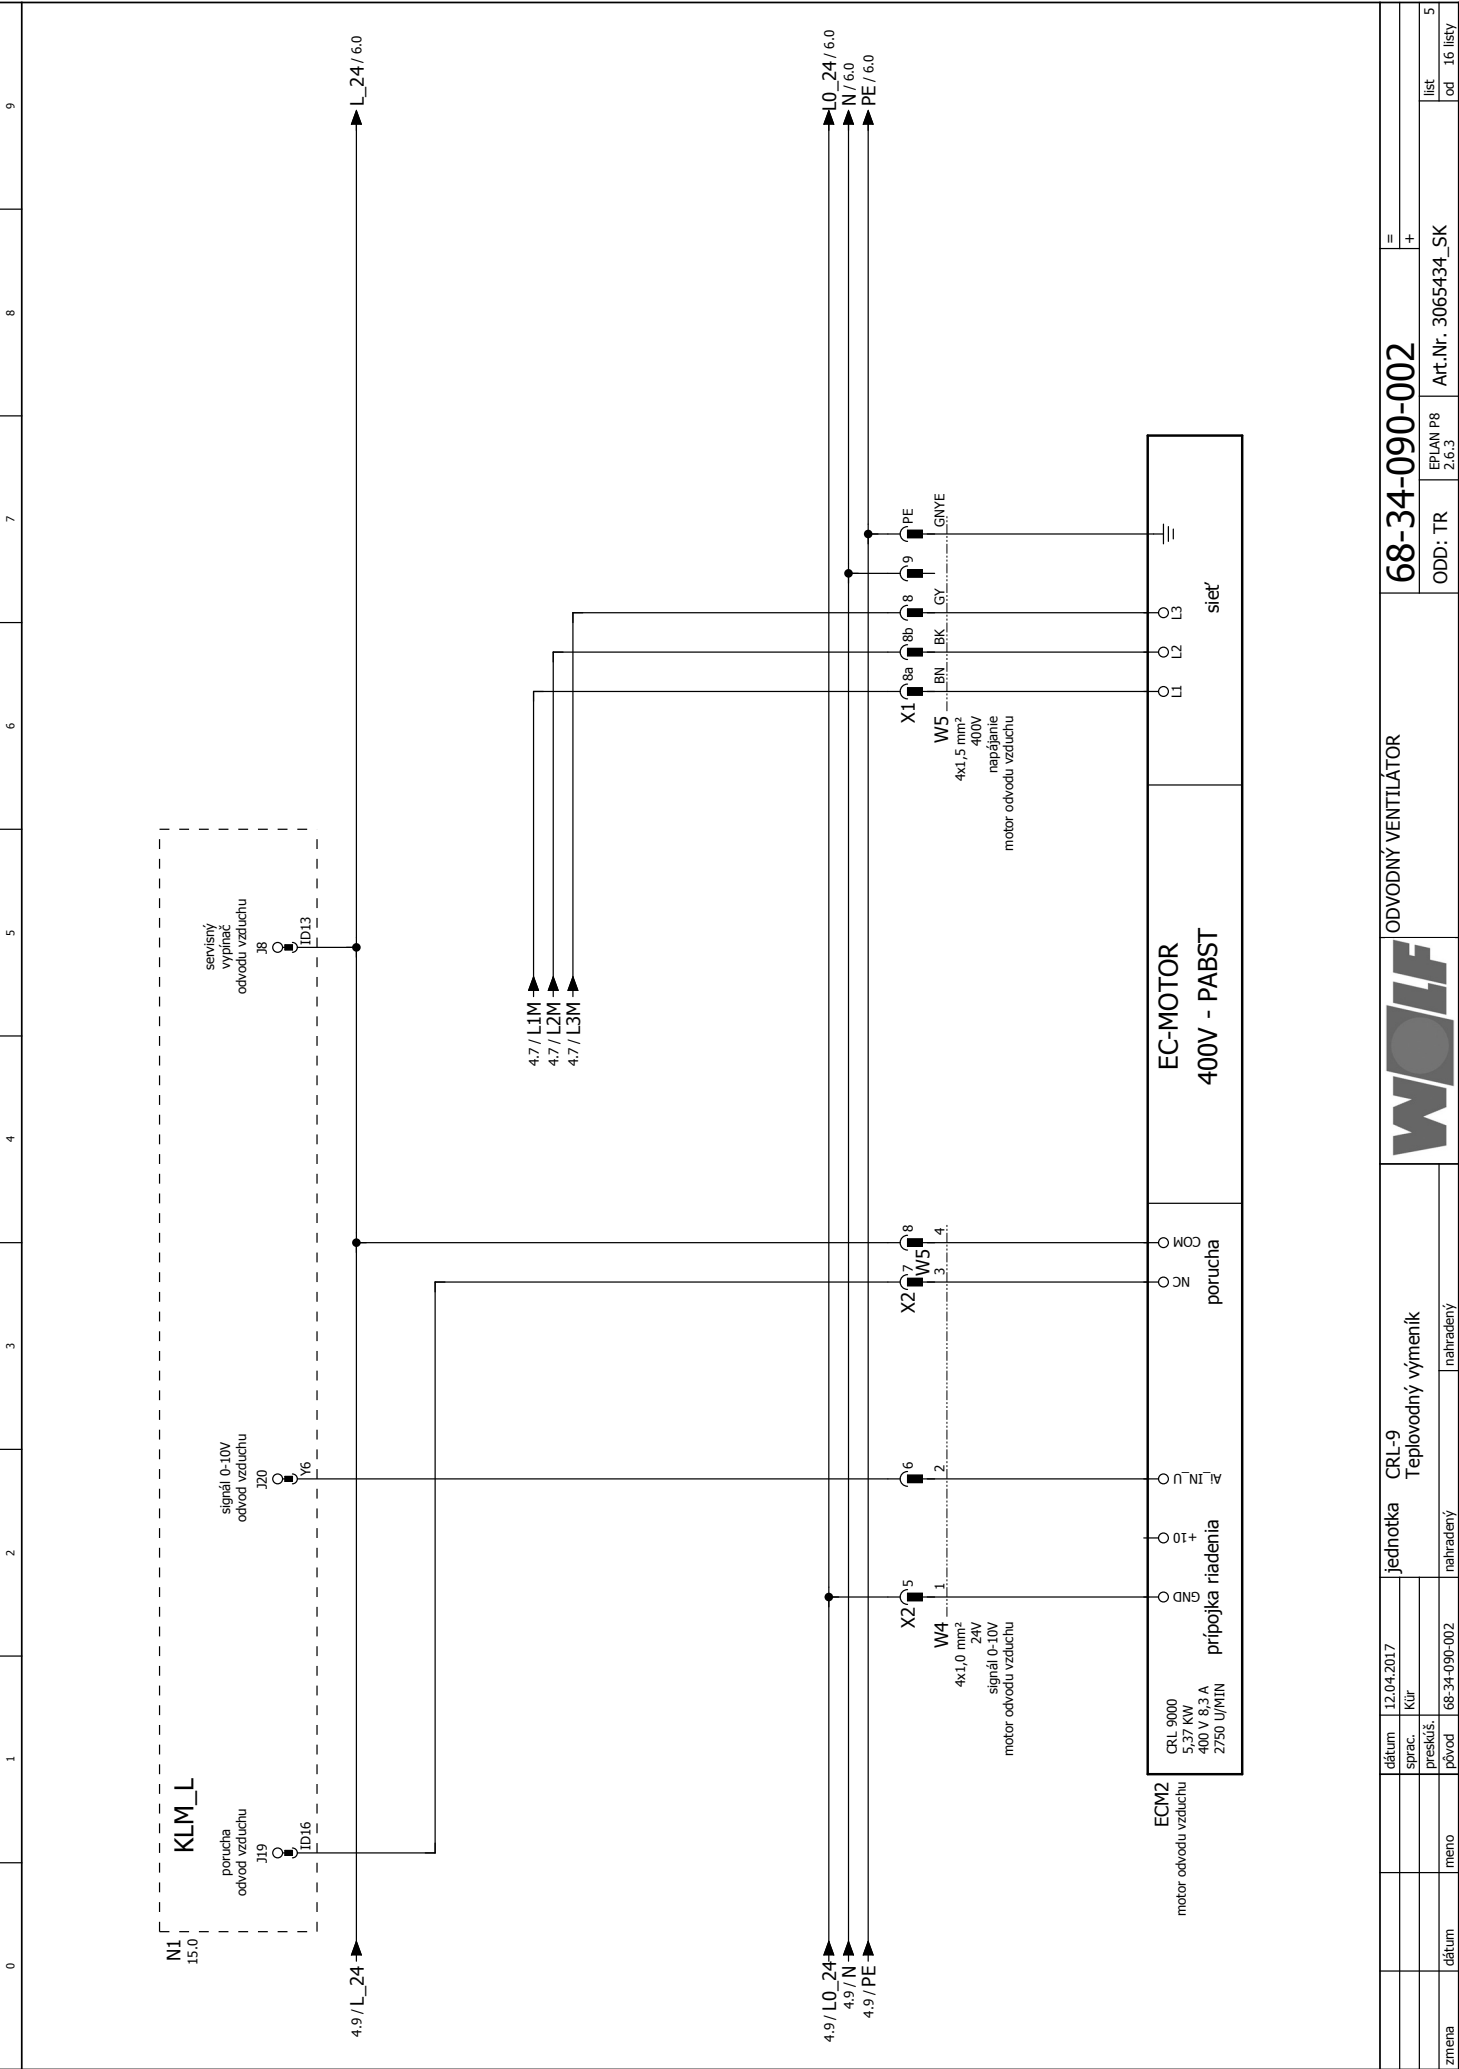

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>KLM_L</p> <p>porucha odvodu vzduchu J19 ID16</p> <p>signál 0-10V odvodu vzduchu J20 Y6</p> <p>servisný vypínač odvodu vzduchu J8 ID13</p>									
<p>4.9 / L_24 →</p> <p>4.9 / L1M →</p> <p>4.9 / L2M →</p> <p>4.9 / L3M →</p> <p>4.9 / L_24 / 6.0 →</p>									
<p>4.9 / L0_24 →</p> <p>4.9 / N →</p> <p>4.9 / PE →</p> <p>L0_24 / 6.0 →</p> <p>N / 6.0 →</p> <p>PE / 6.0 →</p>									
<p>ECM2 motor odvodu vzduchu</p> <p>EC-MOTOR 400V - PABST</p> <p>W4 24V 4x1,0 mm² signál 0-10V motor odvodu vzduchu</p> <p>W5 400V 4x1,5 mm² napájanie motor odvodu vzduchu</p> <p>X2 7 8 6 5 4 3 2 1</p> <p>X1 8a 8b 8 9</p> <p>W6 1 2 3 4</p> <p>COM porucha</p> <p>NC</p> <p>AI IN UO</p> <p>+10</p> <p>GND prípojka riadenia</p> <p>LI L2 L3</p> <p>PE</p> <p>BN BK GY</p> <p>GNVE</p> <p>siet'</p>									
<p>68-34-090-002</p> <p>ODVODNÝ VENTILÁTOR</p> <p>WOLF</p>									
zmena	dátum	meno	nahradeny		nahradeny		nahradeny		list
			nahradeny		nahradeny		nahradeny		5
<p>datum 12.04.2017</p> <p>sprac. Kúr</p> <p>preskúš. pôvod</p> <p>68-34-090-002</p> <p>jednotka CRL-9</p> <p>Teplotodný výmeník</p> <p>nahradeny</p> <p>nahradeny</p> <p>nahradeny</p> <p>Art.Nr. 3065434_SK</p> <p>EPLAN P8 2.6.3</p> <p>ODD: TR</p> <p>+</p> <p>=</p>									

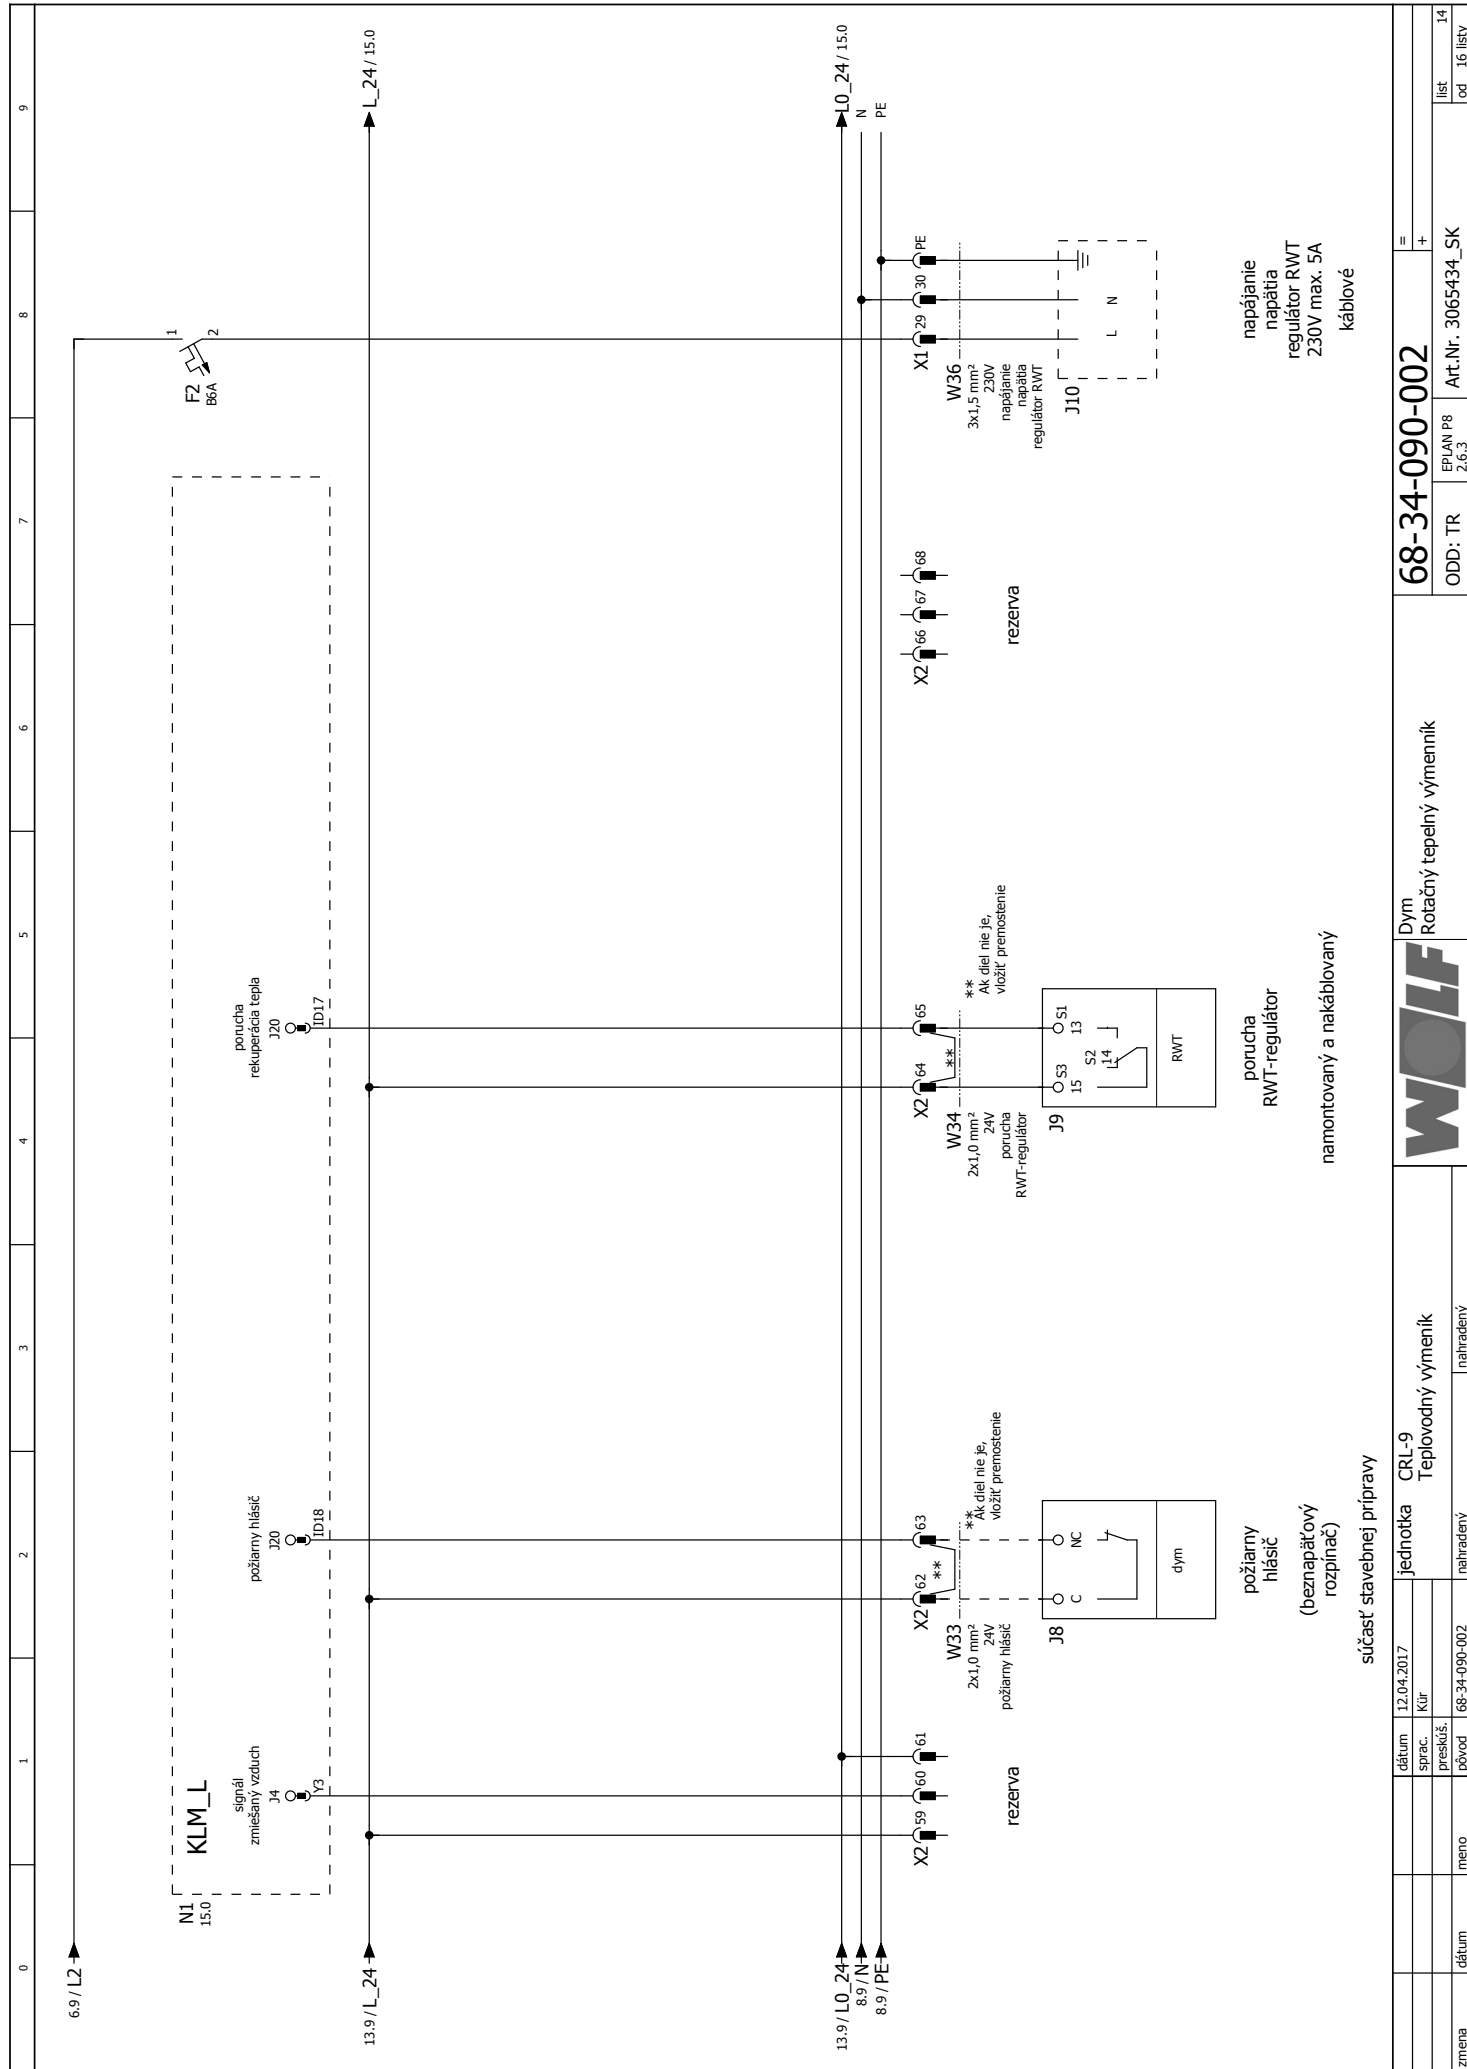

Dym
Rotčný tepelný výmenník

68-34-090-002

EPJAN P8 2.6.3
Art.Nr. 3065434_SK

list 14
od 16 listy

jednotka CRL-9
Teplovodný výmenník

12.04.2017
Kur
preskúš.
pôvod 68-34-090-002

nahradený nahradený

meno dátum zmena

Wolf GmbH

Postfach 1380 / D-84048 Mainburg / Tel. +49.0. 87 51 74- 0 / Fax +49.0.87 51 74- 16 00

www.wolf.eu