



**SK**

Schéma zapojenia



## **VETRACÍ PRÍSTROJ**

CRL 1300 s cirkulačnou klapkou (boost klapkou)

Register elektrického dodatočného ohrevu + register studenej vody čerpadla +

Rozdeľovacie tepelné čerpadlo

Slovenština | Zmeny vyhradené

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
									F26_001_Wolf_Standard
					<b>WOLF GmbH</b> Industriestraße 1 D-84048 Mainburg Tel. +49 (0)8751 74-0				
					<b>Elektrotechnická dokumentácia</b>				
Jednotka		CRL-1300 E register, s rýchlym vyhrievacím rozelit' tepelným čerpadlom							
Číslo výkresu		68-34-012-040							
Vytvorené dňa		11.12.2018							
Upravené dňa		12.12.2018							
		z (skratka) BRMA							
		Počet strán 18							

02	20.11.2017	KJER	Dátum	12.12.2018	Jednotka	CRL-1300	titulný / krycí list	68-34-012-040	=
03	11.12.2018	BRMA	Uprav. schvál	BRMA	E register, s rýchlym vyhrievacím rozelit' tepelným čerpadlom			68-34-012-040	+
Zmena	Dátum	Názov	Pôvod	68-34-012-040				Art.Nr. 3066012_SK	List
								2.6.3	Z
								TR	18 listy

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


## farby kabeláže:

hlavný prúdový okruh : čierny  
nulový vodič : biedomodrý  
ochranný vodič : žltozelený  
riadiaci okruh : červený/červenobiely  
striedavého prúdu  
riadiaci okruh : tmavomodrý/tmavomodrý/biely  
jednosmerného prúdu  
beznapäťový kontakt : oranžový  
(cudzíe napätie)

## POZOR!

### Pred uvedením rozvádzača do prevádzky treba dodržať nasledovné:

- Všetky prípojky vyhotovte podľa miestnych predpisov dodávateľa energie
- U všetkých skrutiiek spojov a kontaktov ako aj neobsadených kontaktov sa musí skontrolovať riadne dotiahnutie (hrozi uvoľnenie pri transporte).
- Použitie ističe motorov EC ventilátorov a el. registrov sú využívané ako ističe vedenia, nemusia byť nastavené na menovitý prúd.
- Sieťové napätie porovnať s pripájacím napätím rozvádzača.
- Dĺžky vodičov snímačov/servomotorov, 24V-riadiacich vedení max. 50m  
Neukladať spolu s 230/400V vedeniami alebo použiť tienené káble
- Uvedené prierezy vedení sú minimálne prierezy medených vodičov bez zohľadnenia dĺžky káblov a stavebných daností. Typy káblov zvolte podľa spôsobu uloženia.
- Na zabezpečenie protimrazovej ochrany zariadenia sa hlavný vypínač Q1 nesmie vypnúť.
- Prúdové chrániče RCD Sú dovolené výlučne ako všeprúdové chrániče typu B s 300 mA.




POKYNY NA UVEDENIE DO PREVÁDZKY

**68-34-012-040**  
 ODD: TR EPJAN P8 2.6.3 Art.Nr. 3066012\_SK


=	
+	
Ust	
Z	18 listy

02	20.11.2017	KJER	Dátum	11.12.2018	Jednotka	CRL-1300
03	11.12.2018	BRWA	Uprav.	BRWA	E register, s rýchlym vyhrievacím rozetl' tepalným čerpadlom	
Zmena	Dátum	Názov	Povod	68-34-012-040		

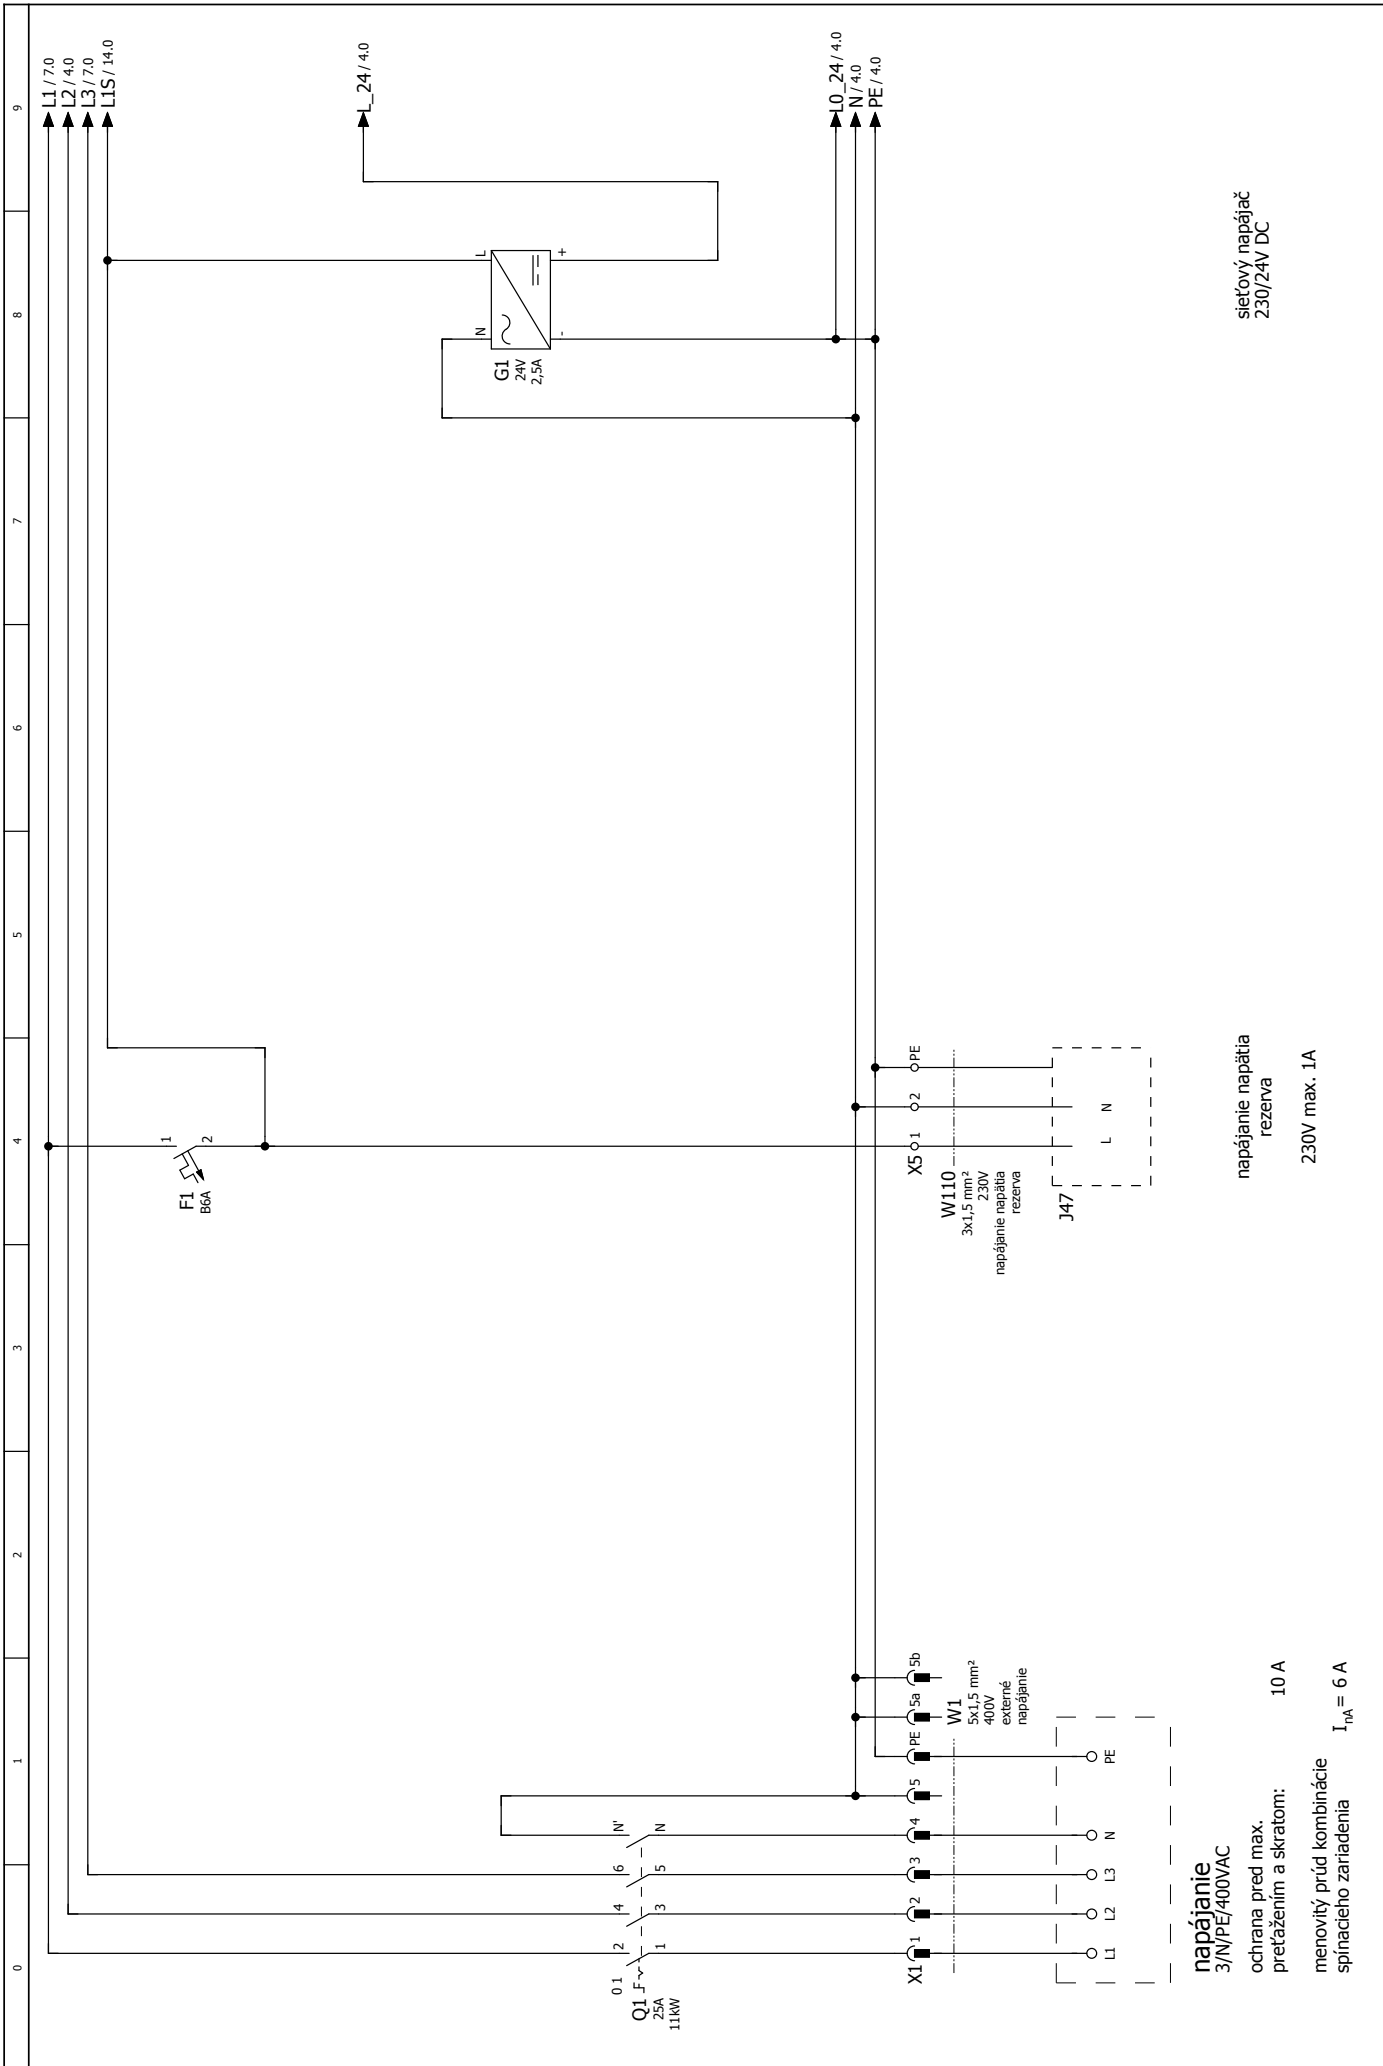

02	20.11.2017	KJER	11.12.2018	Jednotka	CRL-1300	<b>WOLF</b> NAPAJANIE HLAVNY VYPINAC RIADIACE TRAFU	<b>68-34-012-040</b> ODD: TR EPLAN P8 2.6.3 Art.Nr. 3066012_SK	= +
03	11.12.2018	BRMA	Uprav.	E register, s rýchlym vyhrievacím rozelit' tepelným čerpadlom				
Zmena	Dátum	Názov	Pôvod	68-34-012-040				



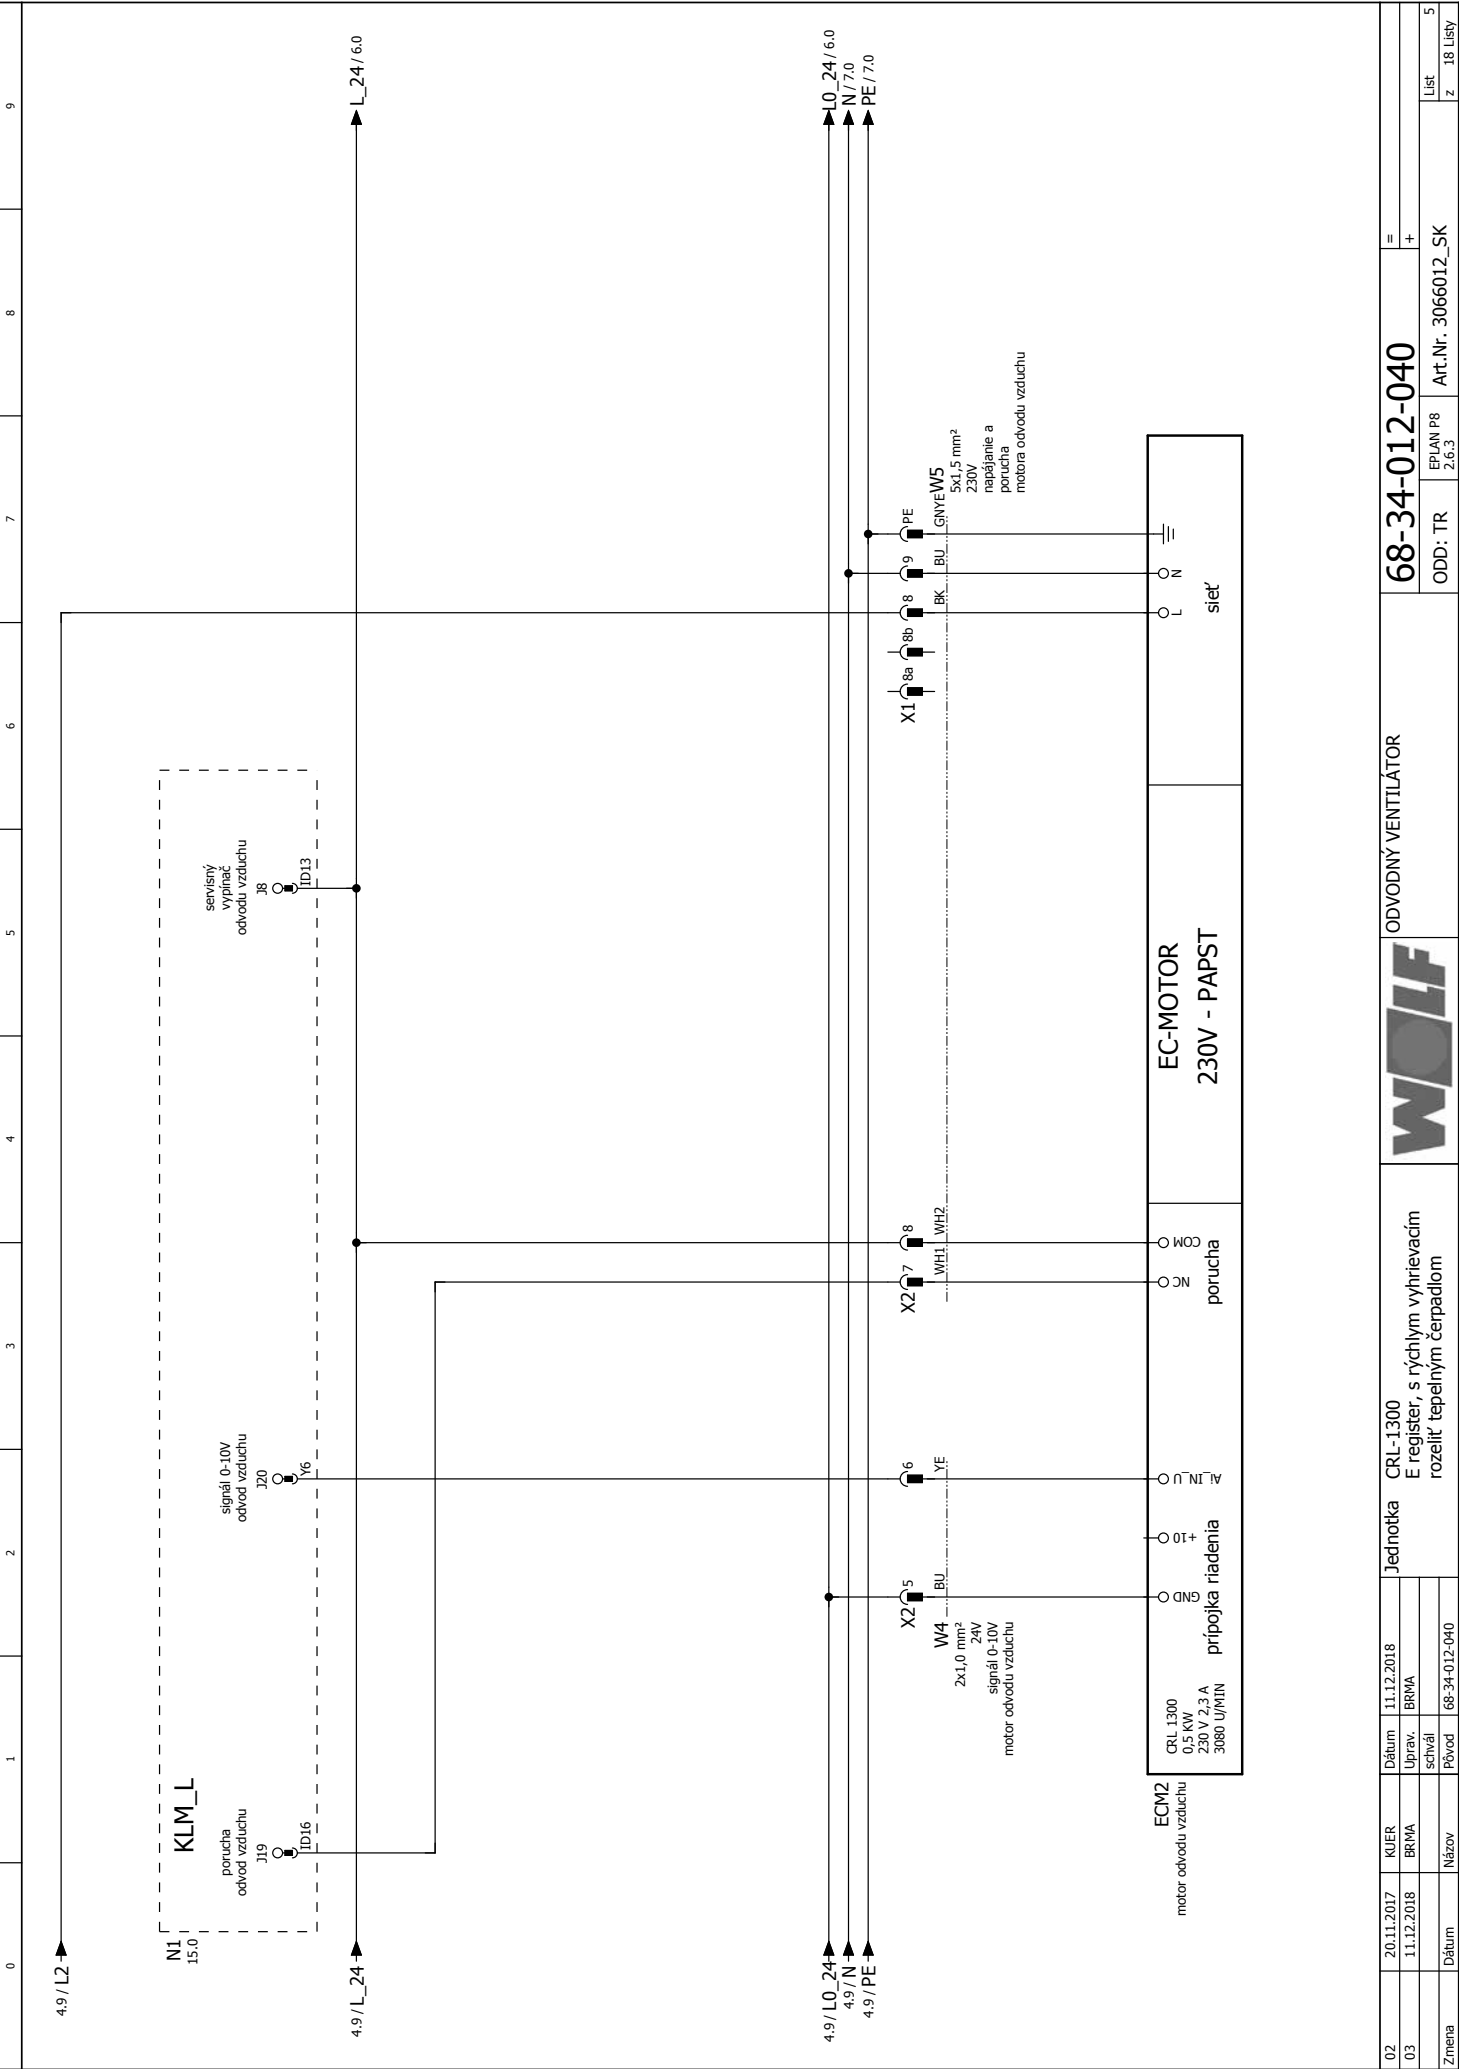

ODVODNÝ VENTILÁTOR



E register, s rýchlym vyhrievacím rozelit' tepelným čerpadlom

Jednotka CRL-1300

Dátum	11.12.2018
Uprav.	BRMA
Pôvod	68-34-012-040

KJER	BRMA
Názov	

Zmena

68-34-012-040

Art.Nr. 3066012\_SK

ODD: TR EPLAN P8 2.6.3

+

=

List 5

Z 18 Listy












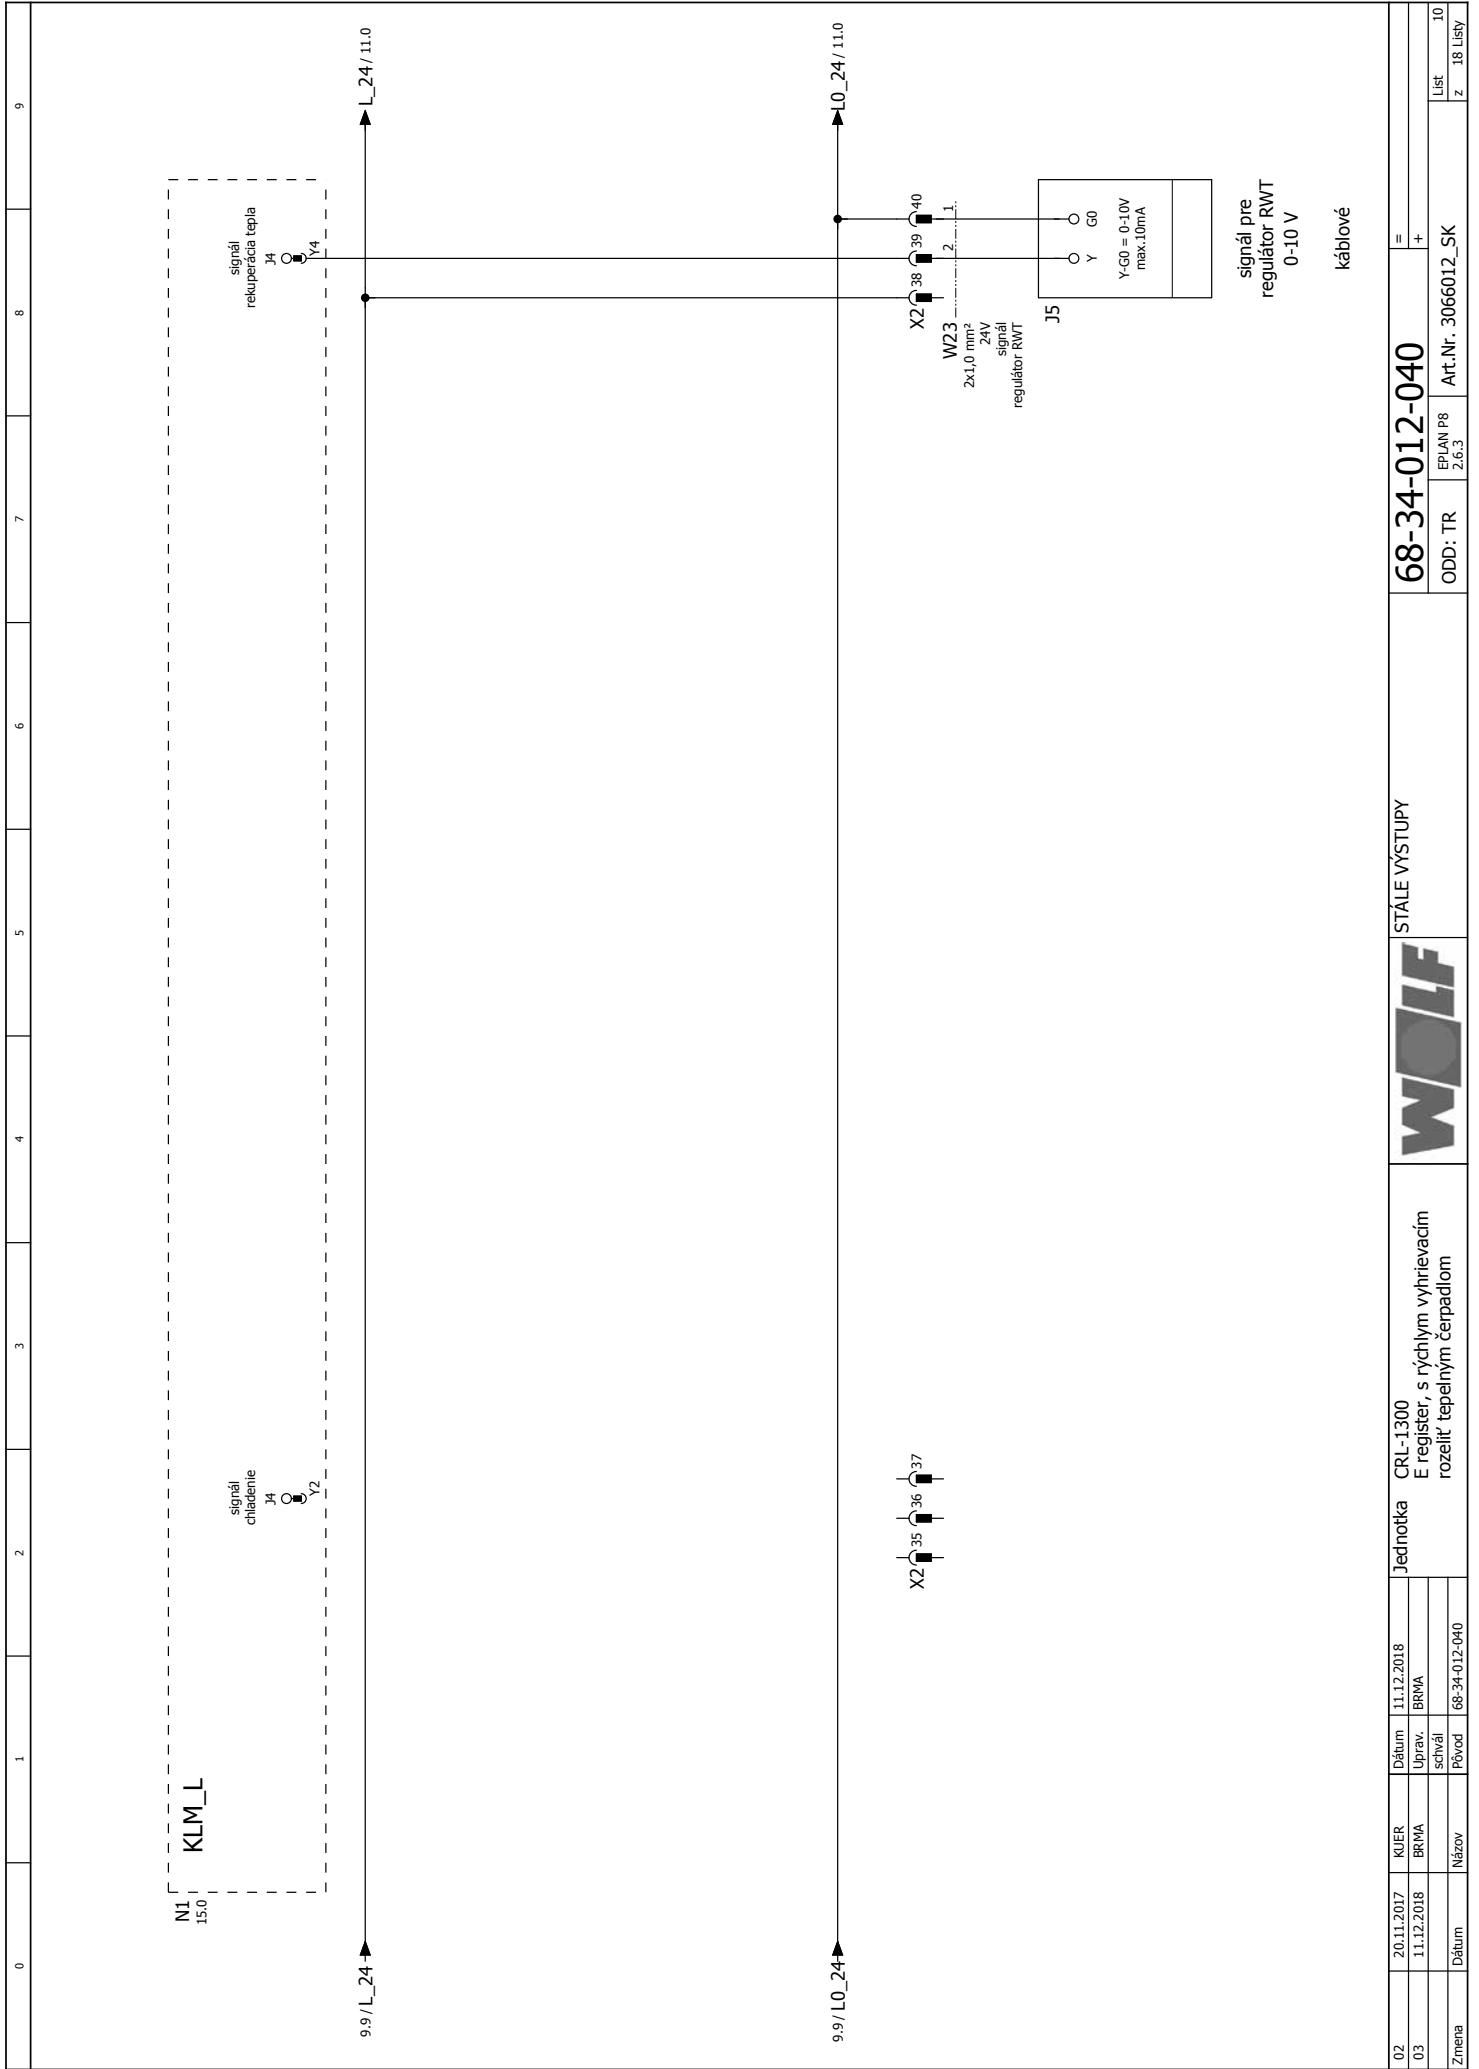


02	20.11.2017	KJER	Dátum	11.12.2018	Jednotka	CRL-1300	STÁLE VÝSTUPY	68-34-012-040	=
03	11.12.2018	BRMA	Uprav. / schvál.	BRMA	E register, s rýchlym vyhrievacím rozelit' tepelným čerpadlom			Art.Nr. 3066012_SK	+
Zmena	Dátum	Názov	Pôvod	68-34-012-040					

signál pre regulátor RWT 0-10 V  
káblové

68-34-012-040  
ODD: TR  
EPJAN P8  
2.6.3




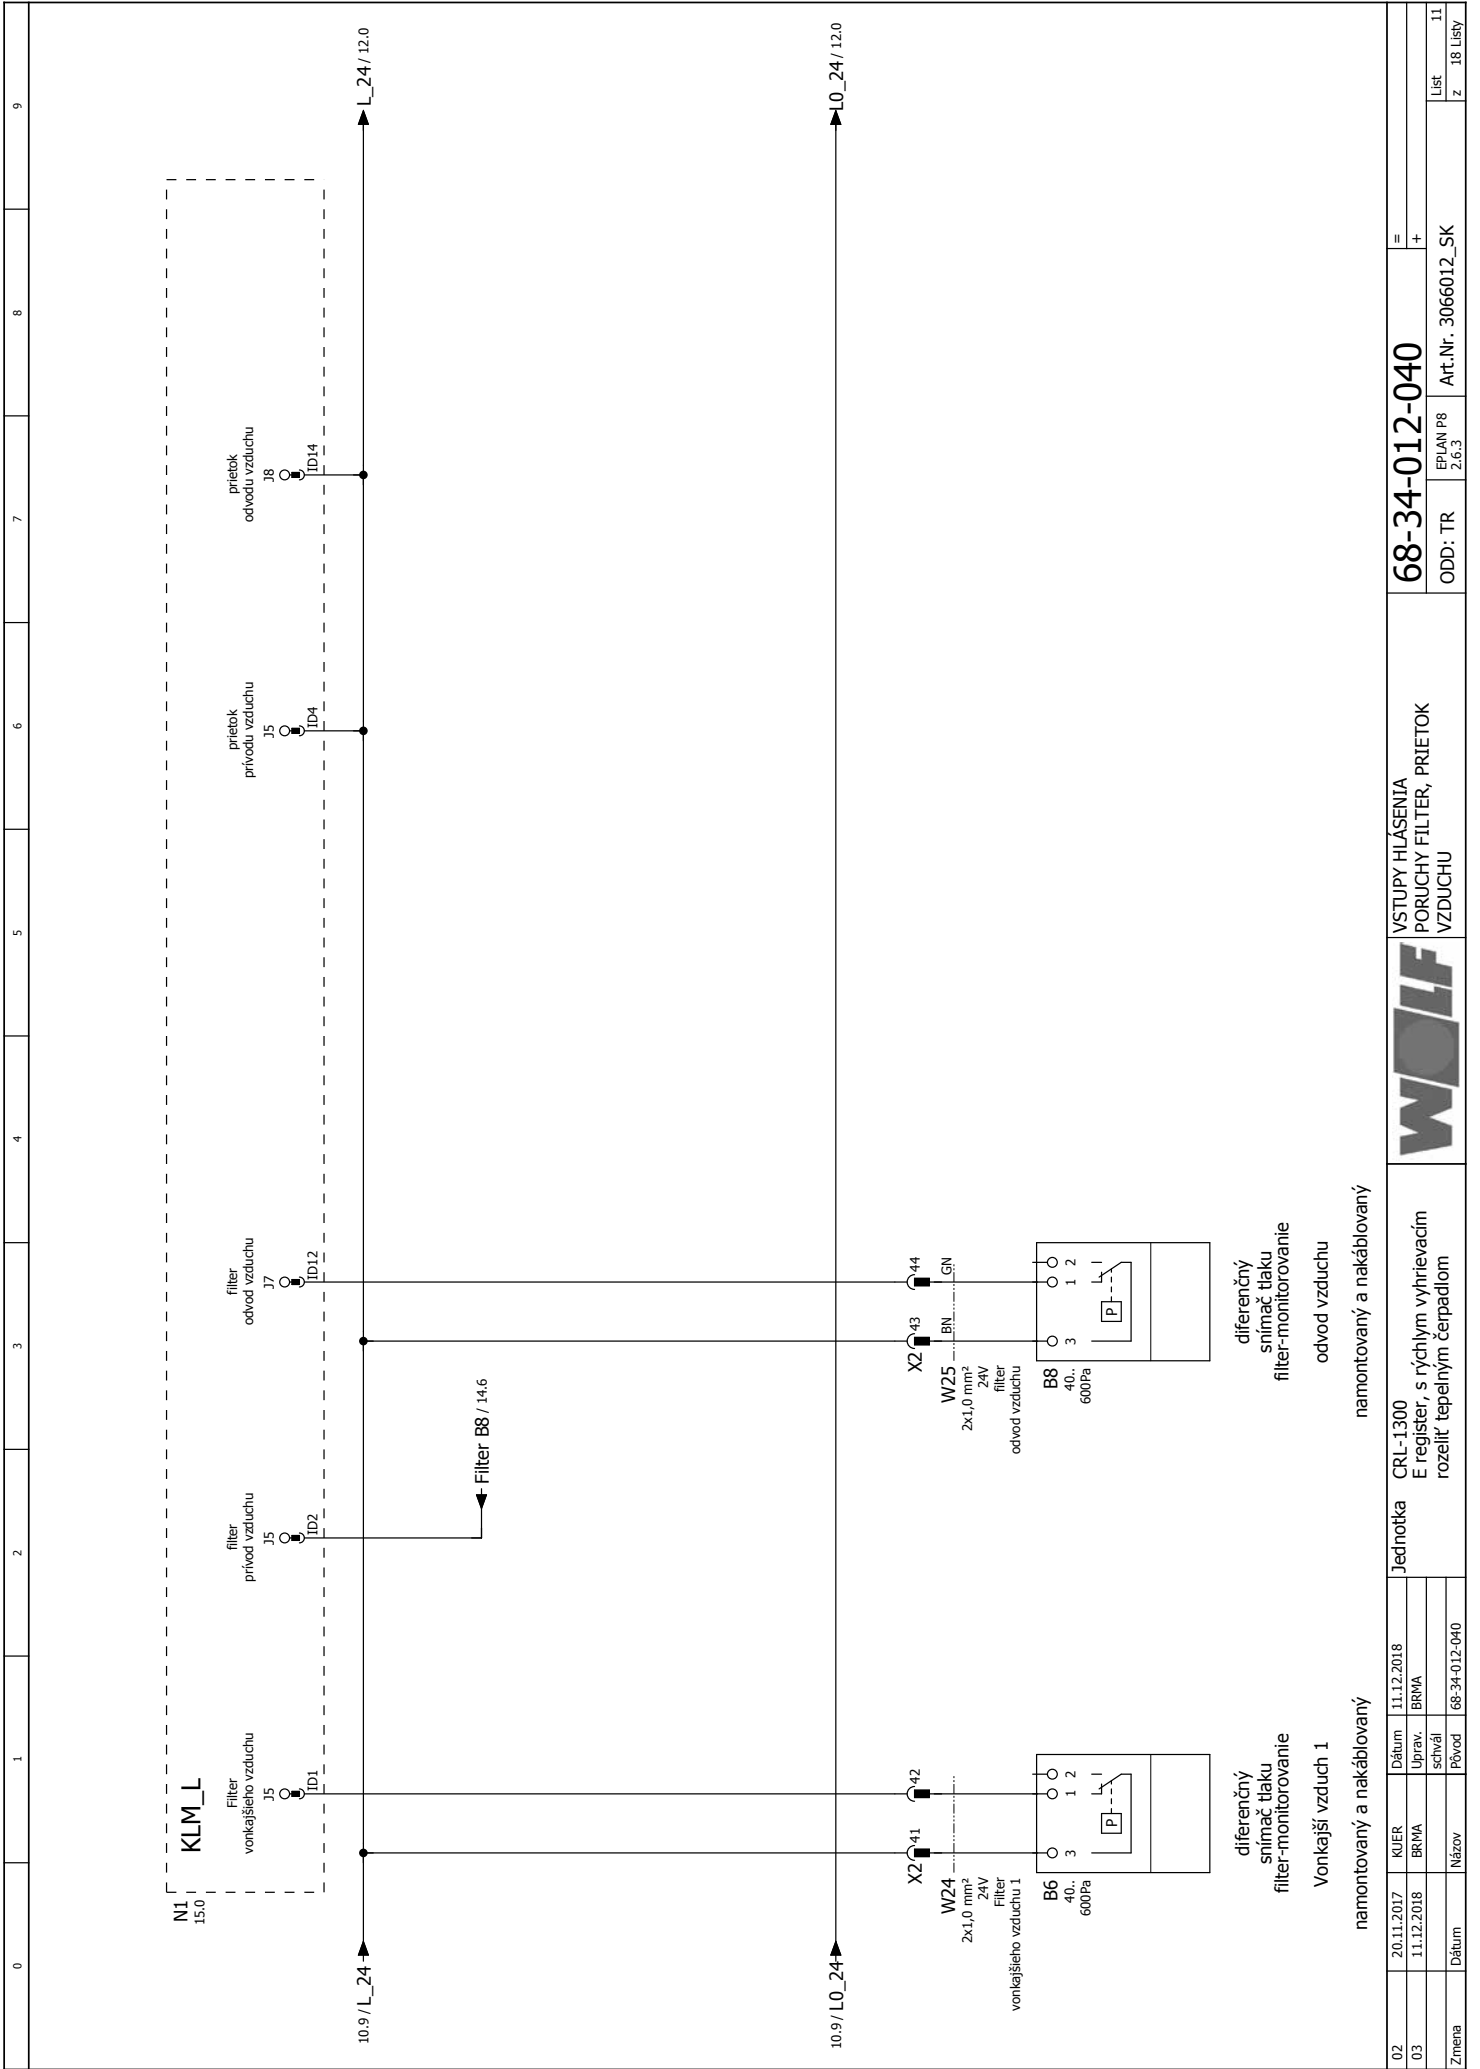

02	20.11.2017	KJER	Dátum	11.12.2018	Jednotka	CRL-1300	namontovaný a nakáblovaný		VSTUPY HLÁSENIA PORUCHY FILTER, PRIETOK VZDUCHU	<b>68-34-012-040</b>	= +
03	11.12.2018	BRMA	Uprav.	BRMA	E register, s rýchlym vyhrievacím rozelit' tepelným čerpadlom	namontovaný a nakáblovaný					
Zmena	Dátum	Názov	schvál	Pôvod	68-34-012-040						
									ODD: TR EPLAN P8 2.6.3	Art.Nr. 3066012_SK	= +
											List z 18 listy





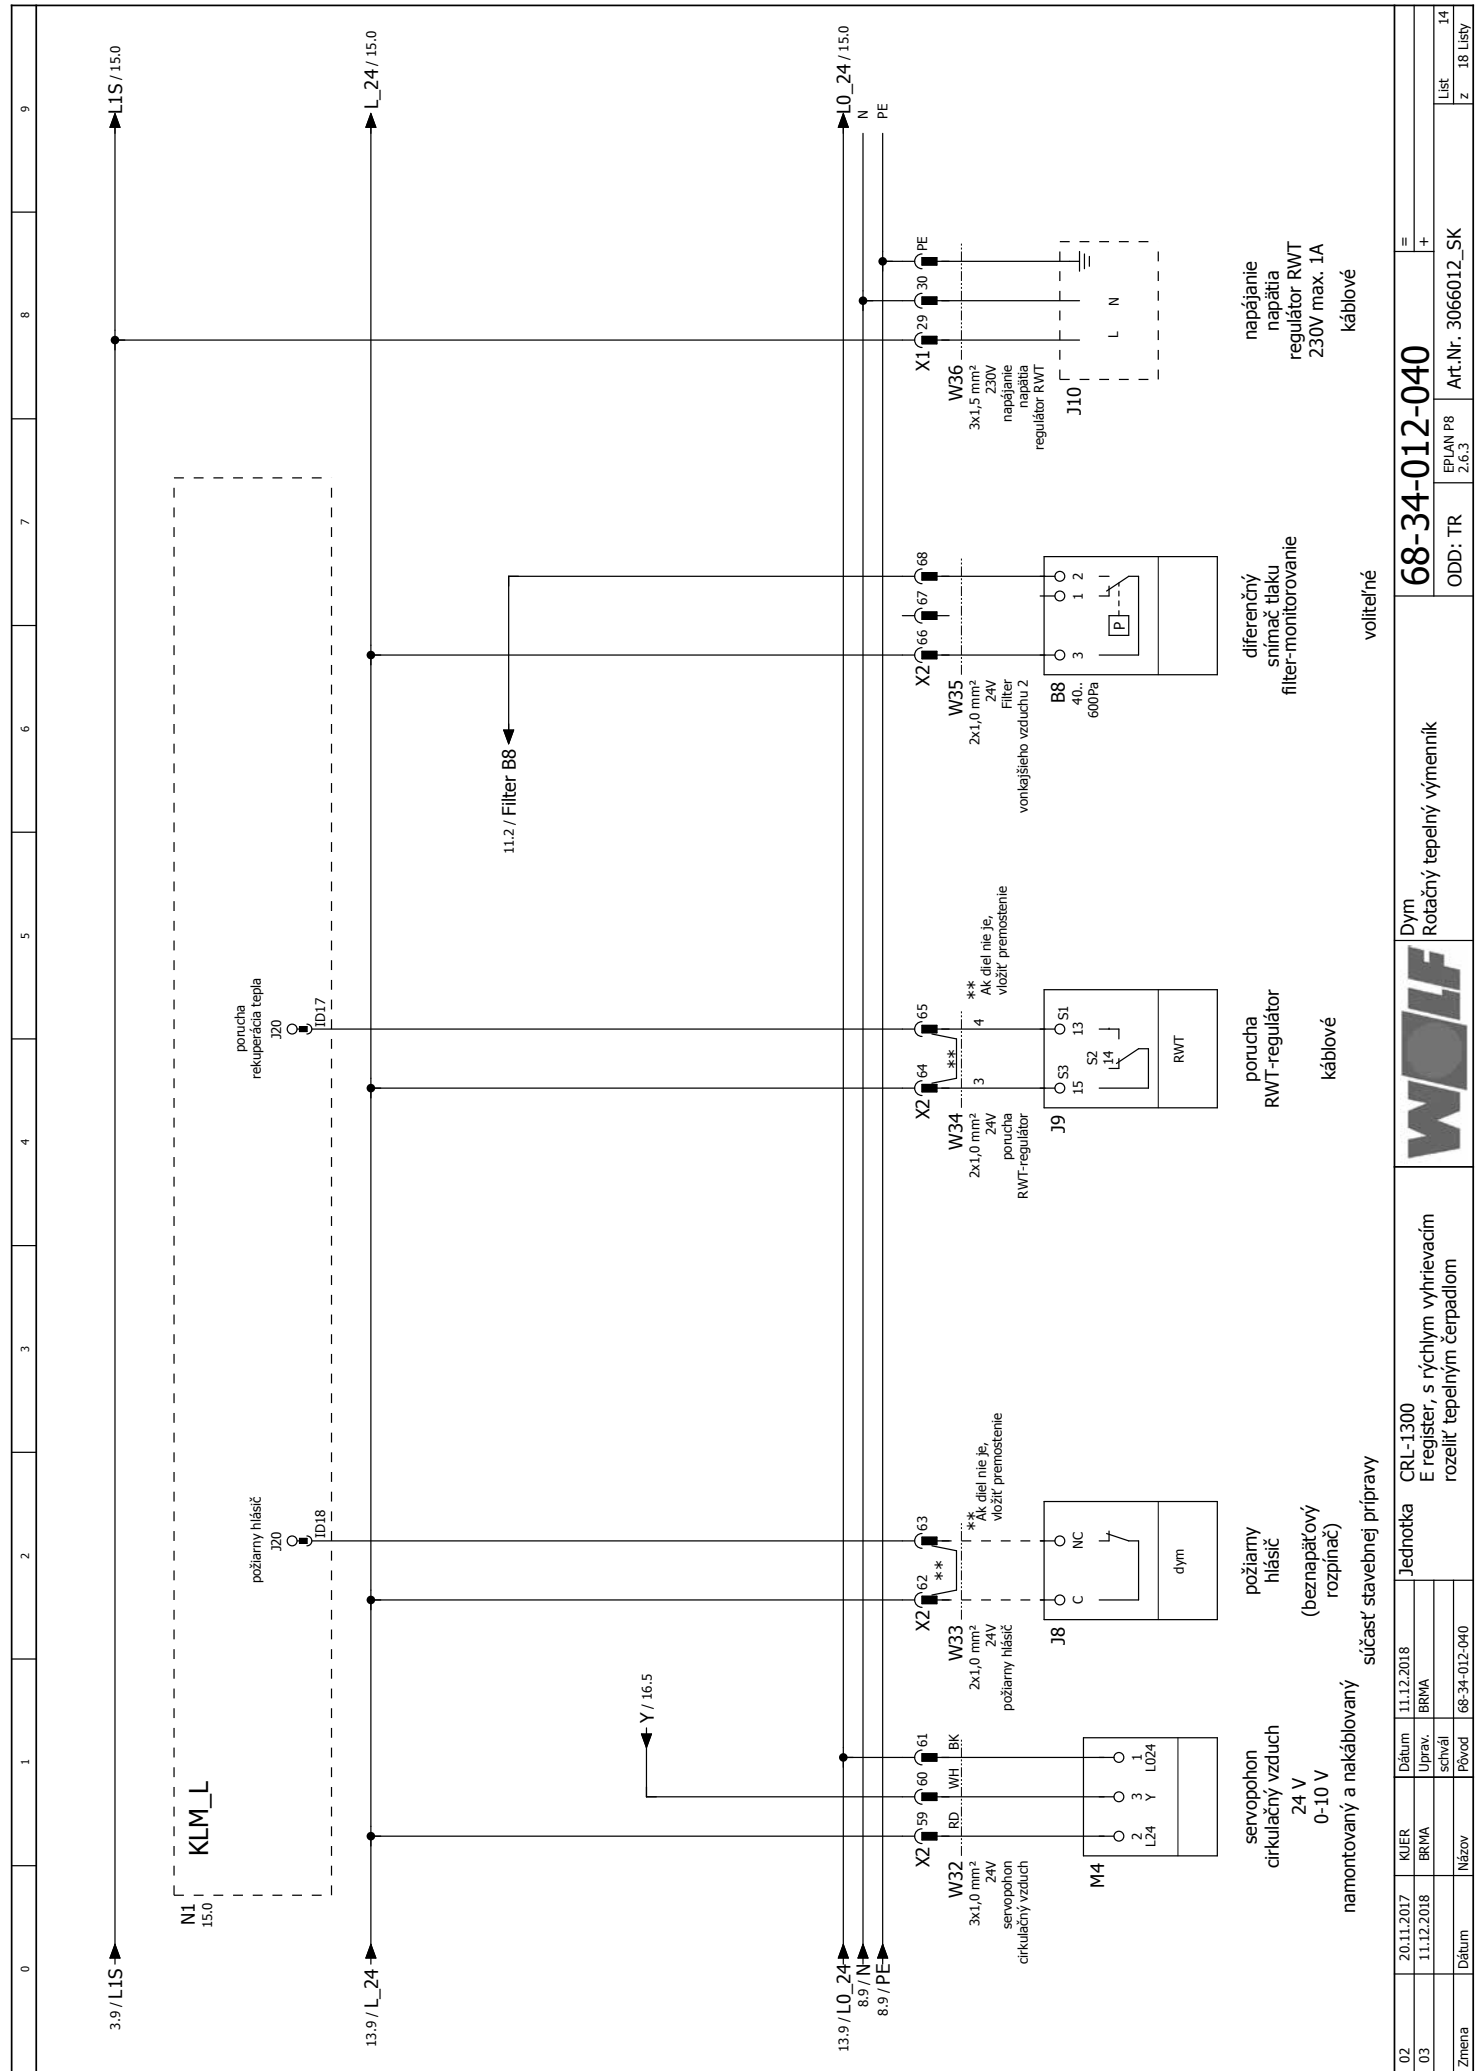

02	20.11.2017	KJER	Dátum	11.12.2018	Jednotka	CRL-1300
03	11.12.2018	BRVA	Uprav.	BRVA	E register, s rýchlym vyhrievadím	
Zmena	Dátum	Názov	Pôvod	68-34-012-040	rozliť tepelným čerpadlom	
						Dym Rotačný tepelný výmenník
						Art.Nr. 3066012_SK
						List 14
						Z 18 Listy













WOLF GmbH / Postfach 1380 / D-84048 Mainburg  
Tel. +49.0.87 51 74- 0 / Fax +49.0.87 51 74- 16 00 / [www.WOLF.eu](http://www.WOLF.eu)